


Töö nr	174	
Staadium	PP	
Aadress		Suurupi, Harku vald, Harjumaa
Töö nimetus	Üksikelamu laiendamine	
	EK osa	

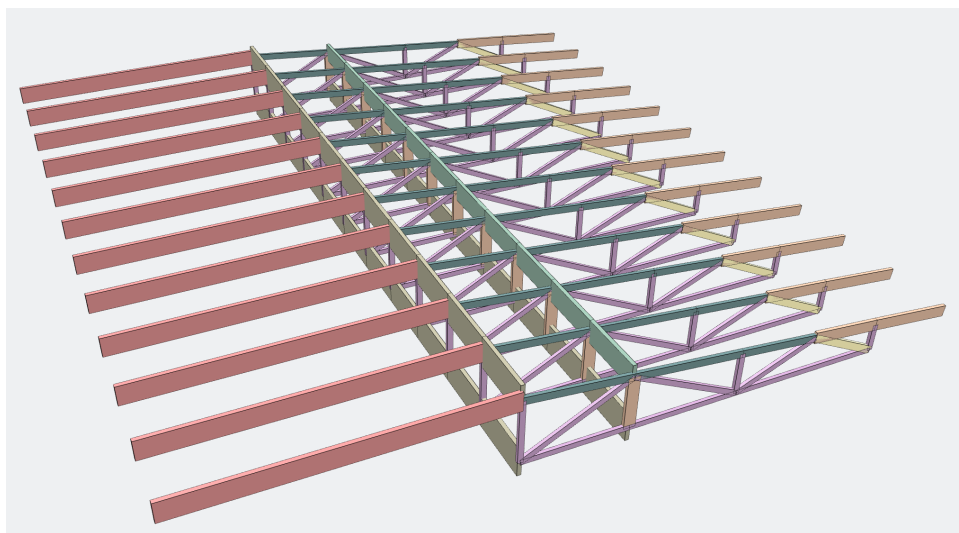



Tellija
Telefon
E-mail
Kontaktisik
Telefon
E-mail

Vastutav spetsialist
Telefon
E-mail
MTR

Kuupäev 01.05.2025.


Jooniste loetelu:

- 1.174_PP_EK-5-01_v01_vundamendid
- 2.174_PP_EK-5-02_v01_puittarindid
- 3.174_PP_EK-5-03_v01_puittarindid

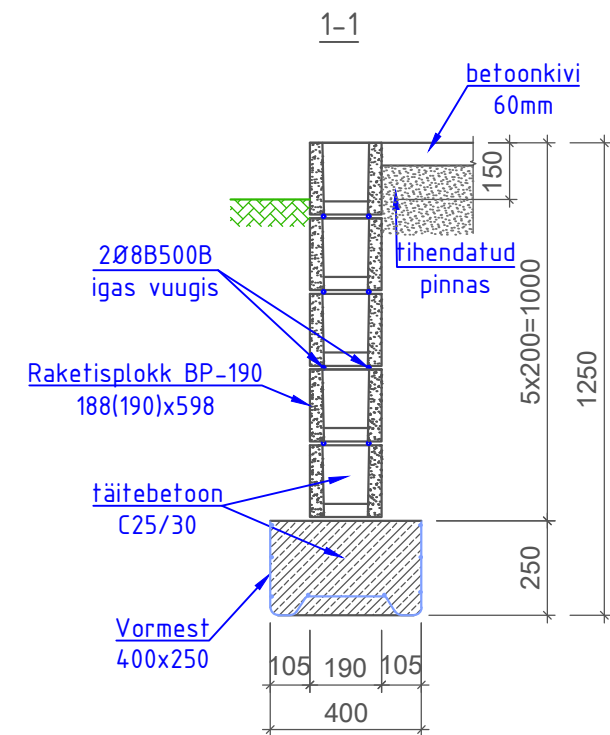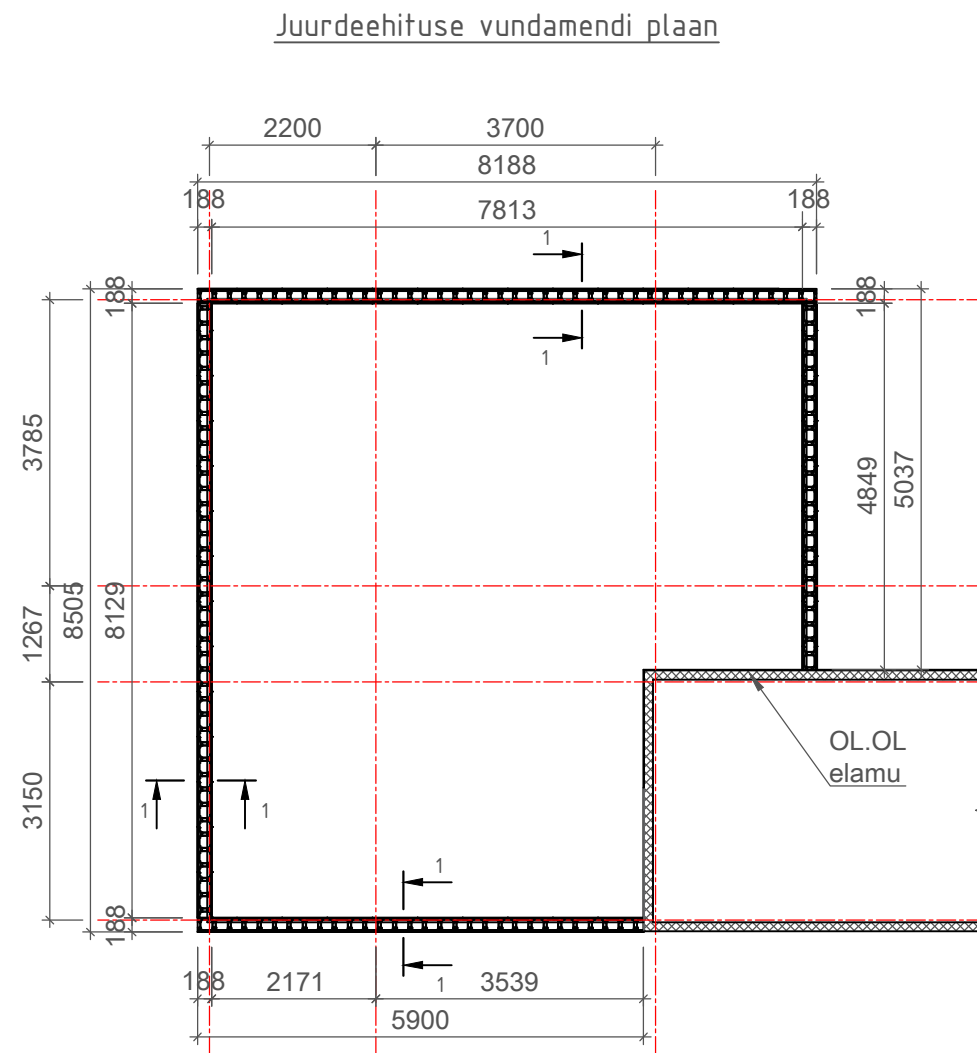





MÄRKUSED

- 1.Kõik mõõdud täpsustada enne ehituse algust.
- 2.Vundamendi süvendi kaevamisel eemaldada täite ja kasvupinnas. Vajadusel teha tagasitäide jämeliiva või killustikuga planeeritud kõrguseni.
- 3.Vormest elementide täitebetoon C25/30, keskkonnaklass XC2. Kulu kokku 2,8m³.
- 4.Raketisplokkide täitebetoon C25/30, keskkonnaklass XC2. Kulu kokku 3,4 m³. Raketisplokkide arv ca'240 tk. Plokkmüritis laduda vastavalt tootja juhendile (ET-3 0201-1556 Raketisplokid).
- 5.Vundamendi vertikaalsed ja horisontaalsed vardad Ø8B500B. Raketisplokkide iga vertikaalses täiteavas 1Ø8B500B, Mis on ankurdatud vormest täitebetooni.




Projekt:	Elamu juurdeehitus Suurupi küla, Harku vald, Harjumaa	Projekteeris:	Kuupäev: 29.04.2025
Joonise nimetus:	Juurdeehituse vundamendi plaan	Joonise nr: EK-5-01_v01	Töö nr: 174

Juurdeehituse katusetarindite plaan

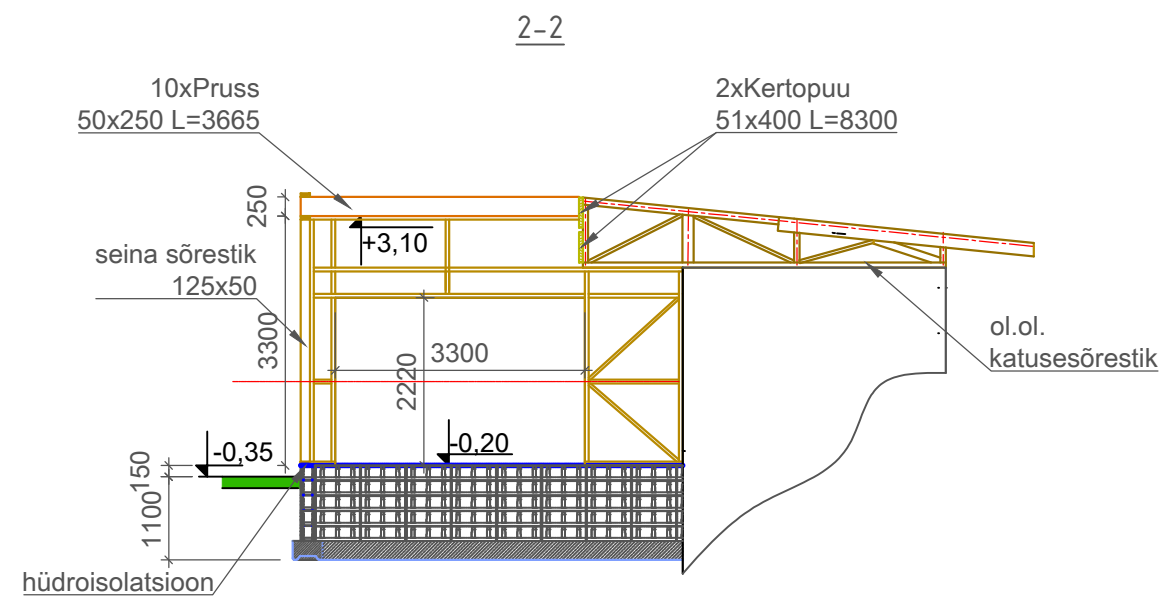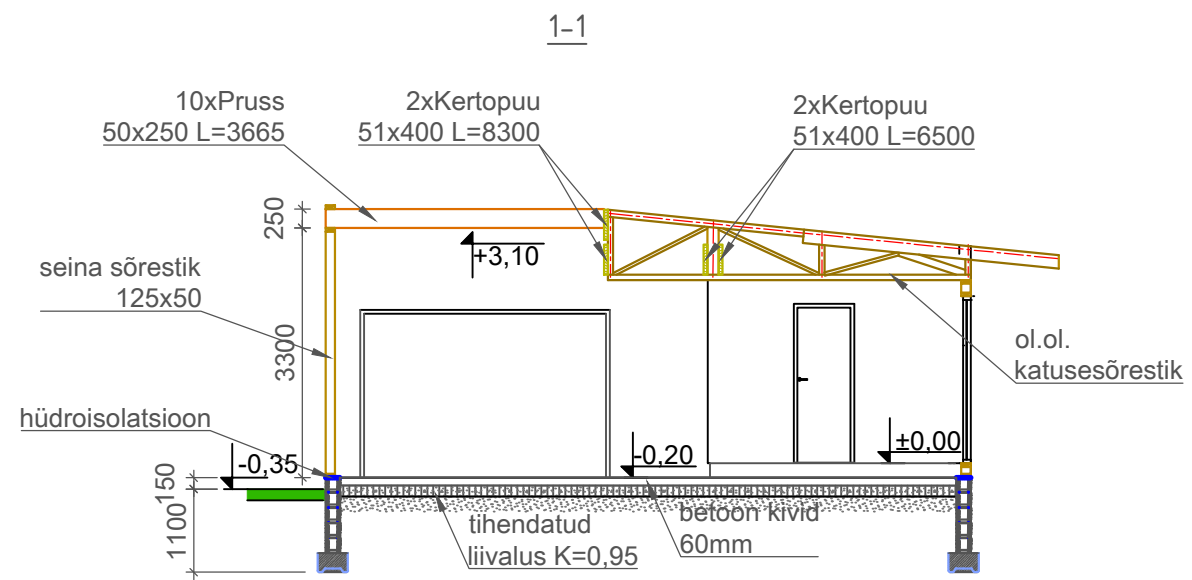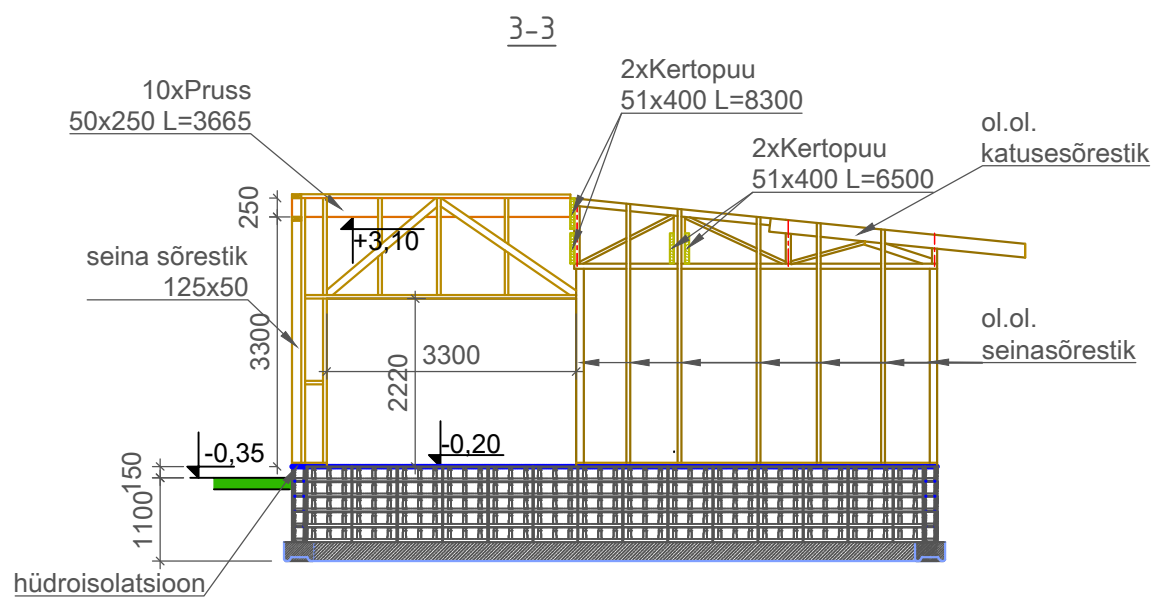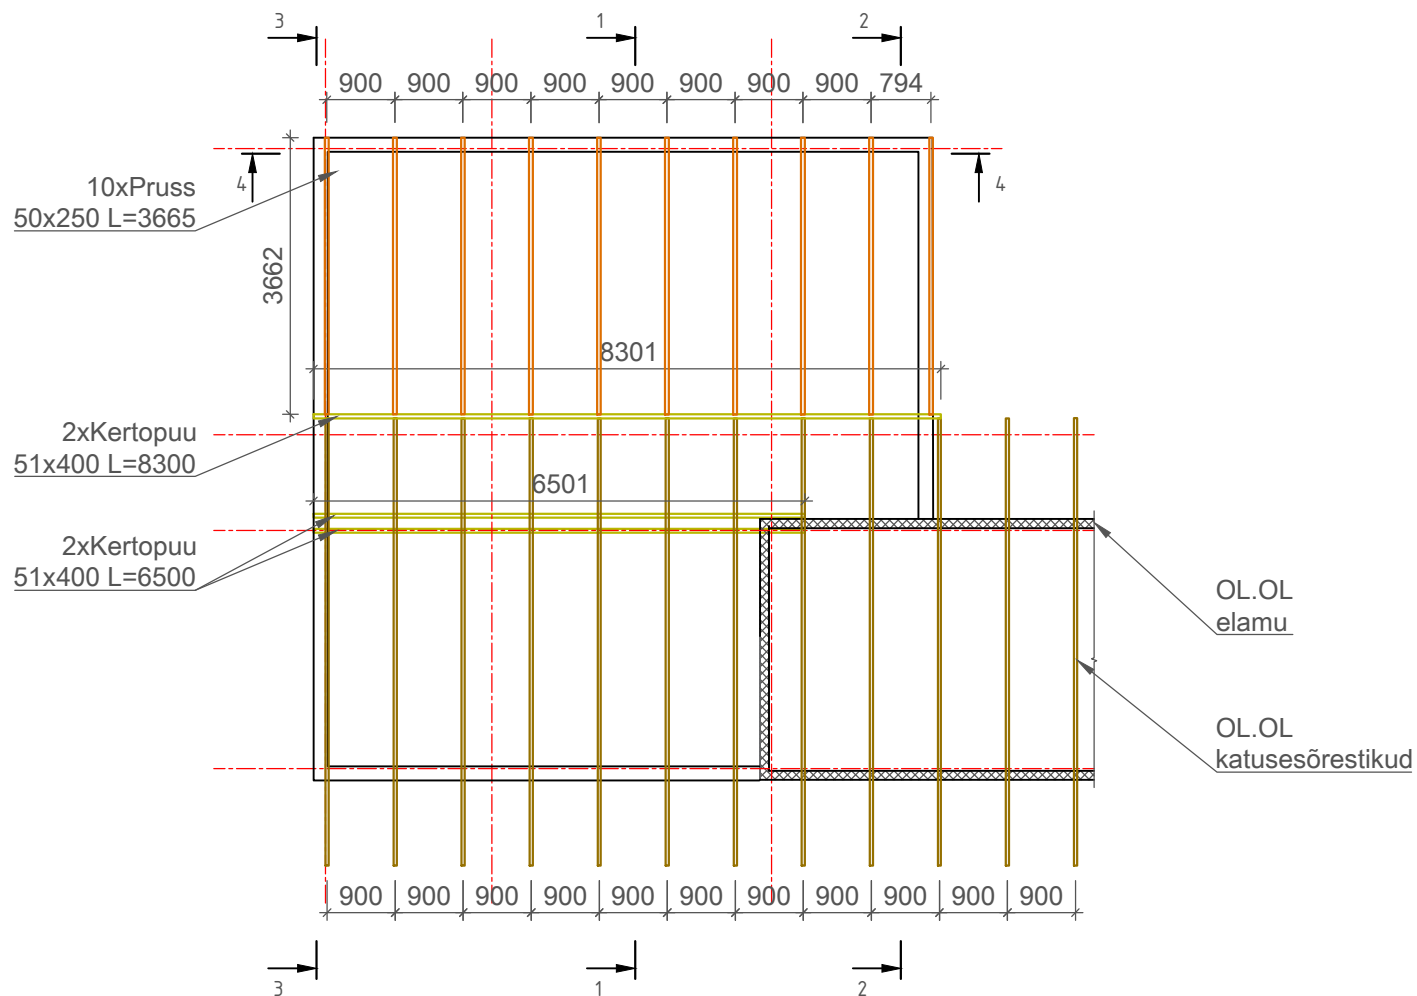

MÄRKUSED
Märkused ja lõige 4-4 vt leht 5-03



Projekt:	Elamu juurdeehitus Suurupi küla, Harku vald, Harjumaa
----------	--


Joonise nimetus: Juurdeehituse puittarindite plaan
Lõiked 1-1, 2-2, 3-3.

Projekteeris:

Joonise nr:
EK-5-02__v02


Kuupäev:	29.04.2025
----------	------------

Töö nr:	174
---------	-----

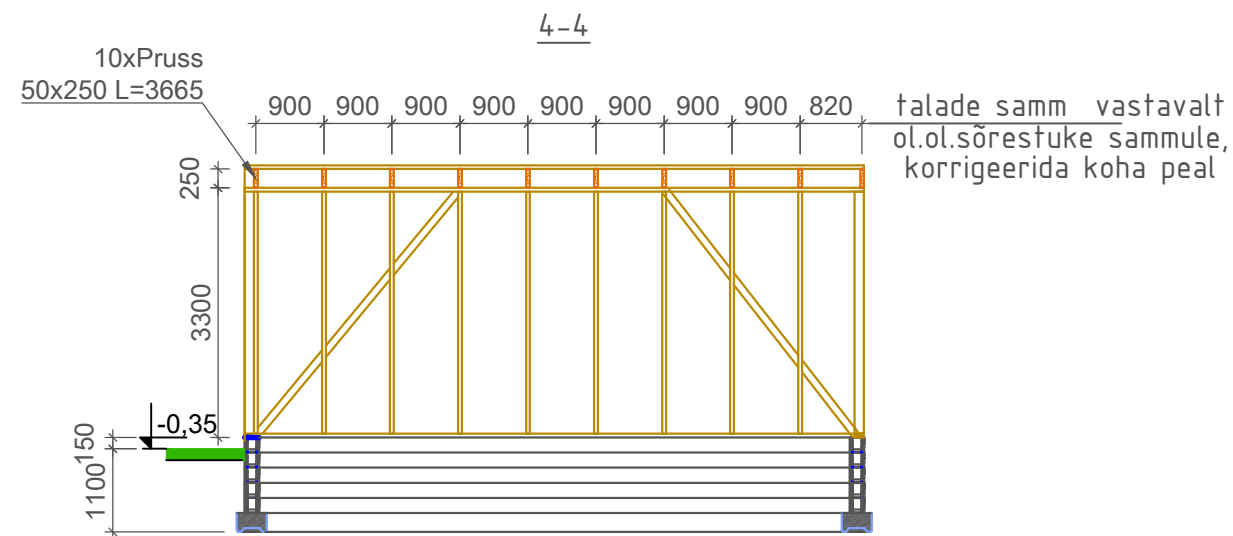

MÄRKUSED

- 1.Vt koos lehega 5-02
- 2.Saematerjali tugevusklass C24. Katuslae kande prussid:
-50x250-10tk
- 3.Kertopuu tugevusklass Kerto LVL-S 48P:
-51x400x6500-2tk
-51x400x8300-2tk
- 4.Mõõdud täpsustada vastavalt ol.ol. olukorrale ja arhitektuursetele joonistele.
- 5.Värava ava mõõdud täpsustada peale värava tüübi valikut.
- 6.Ol.ol. seinasõrestik tuleb toetada uue lintvundamendile ja ankurdada,
- 7.Seinasõrestiku prussid 125x50, seina diagonaalid 20x100
- 8.Puitsõrestiku hüdroisolatsioon (näiteks) SCUDO SYSTEM või analoog. Kulu 2,5 kg/m². Kulu kokku 13kg.

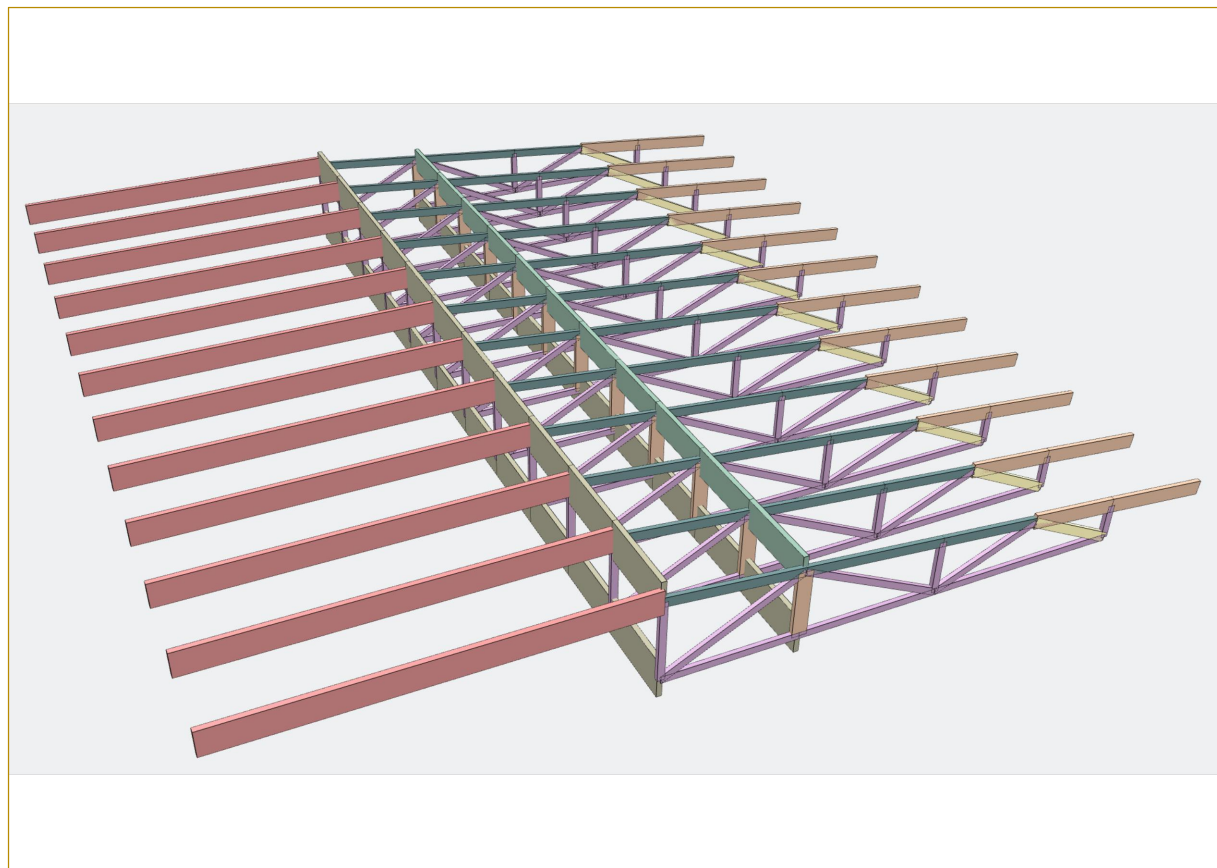

	Projekt:	Elamu juurdeehitus Suurupi küla, Harku vald, Harjumaa	Projekteeris:	Kuupäev: 29.04.2025
	Joonise nimetus:	Juurdeehituse puittarindid Lõiked 4-4.	Joonise nr: EK-5-03_v02	Töö nr: 174