



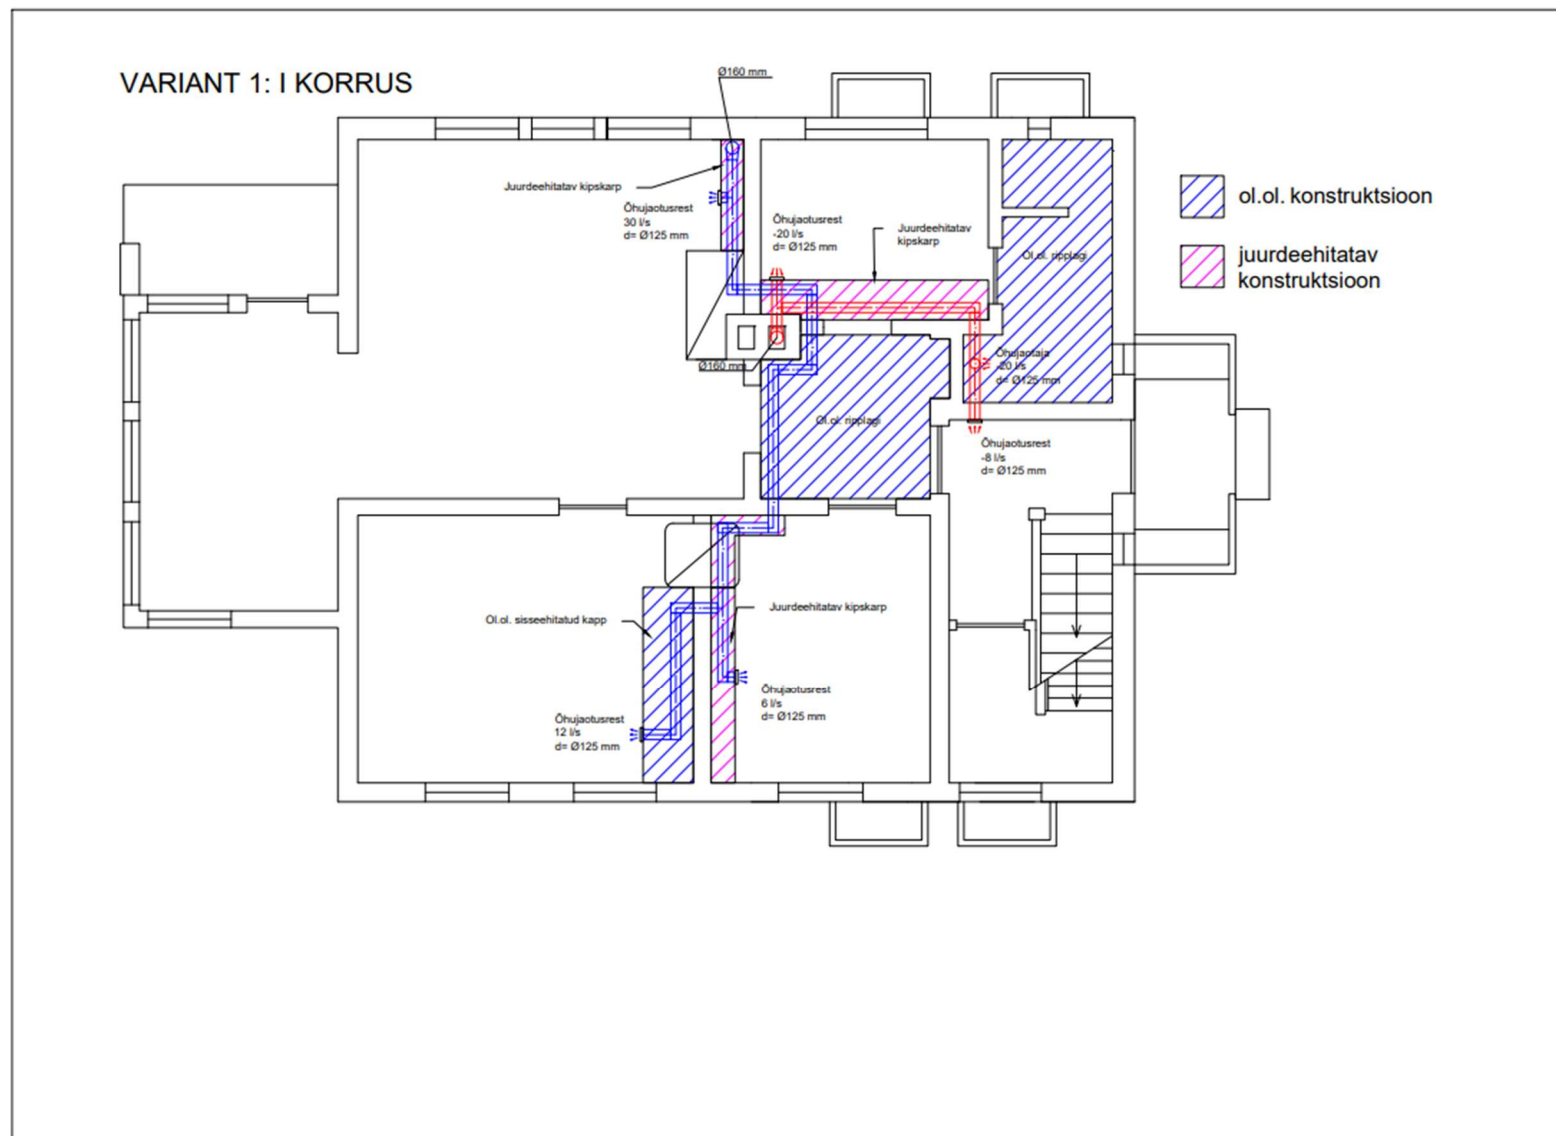


Joonis 0.4. . 1. korruse ventilatsioonitorustike paiknemise variant 1

VARIANT 1: II KORRUS

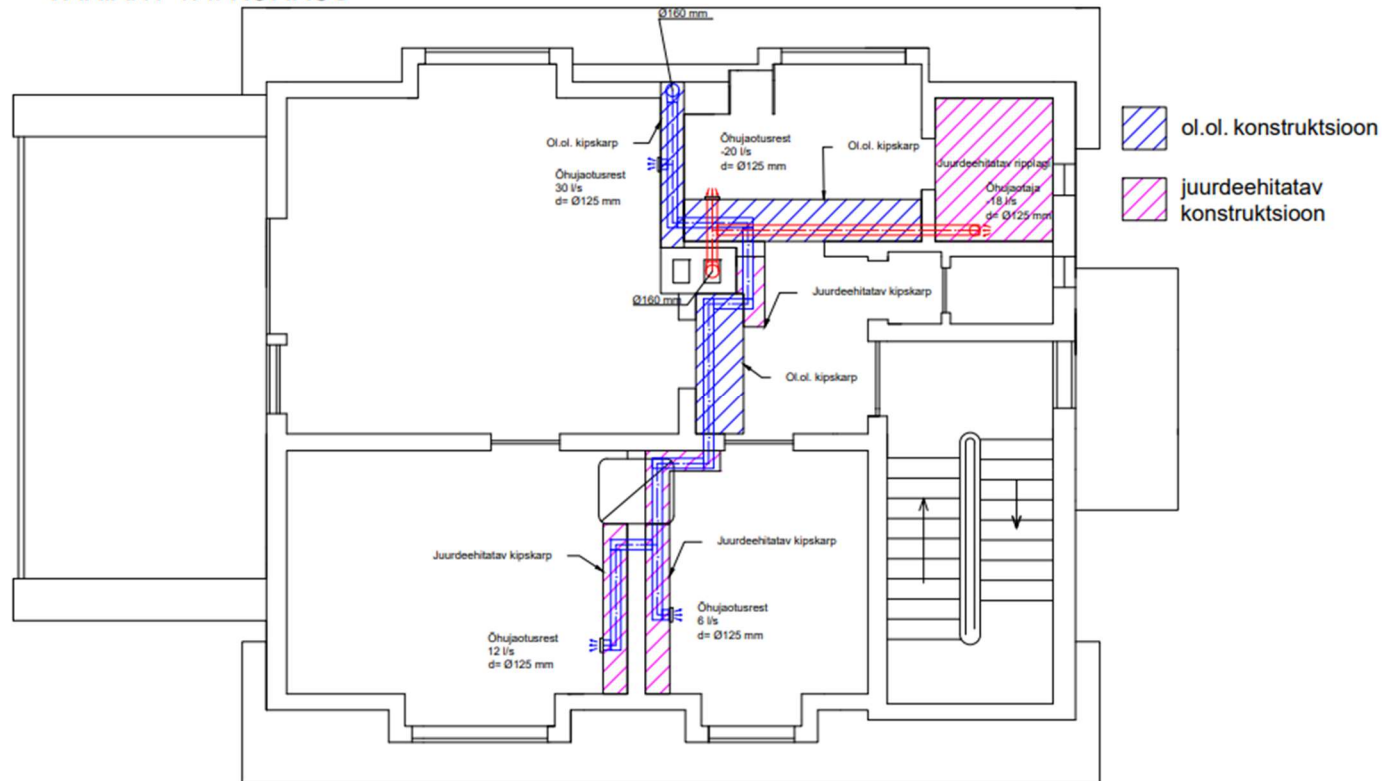


Joonis 0.5. 2. korruse ventilatsioonitorustike paiknemise variant 1

VARIANT 2: II KORRUS

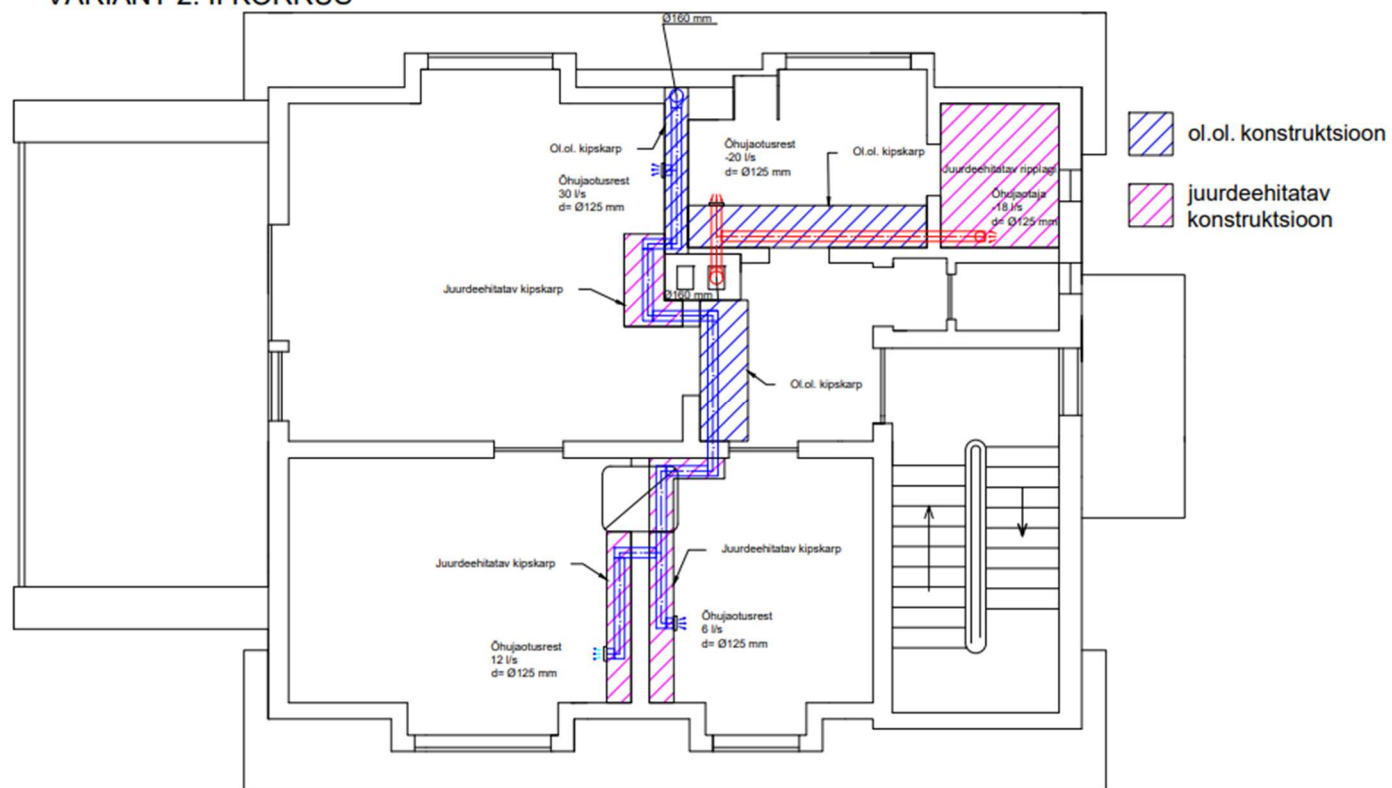


Joonis 0.7. 2. korruse ventilatsioonitorustike paiknemise variant 2

VARIANT 3: I KORRUS

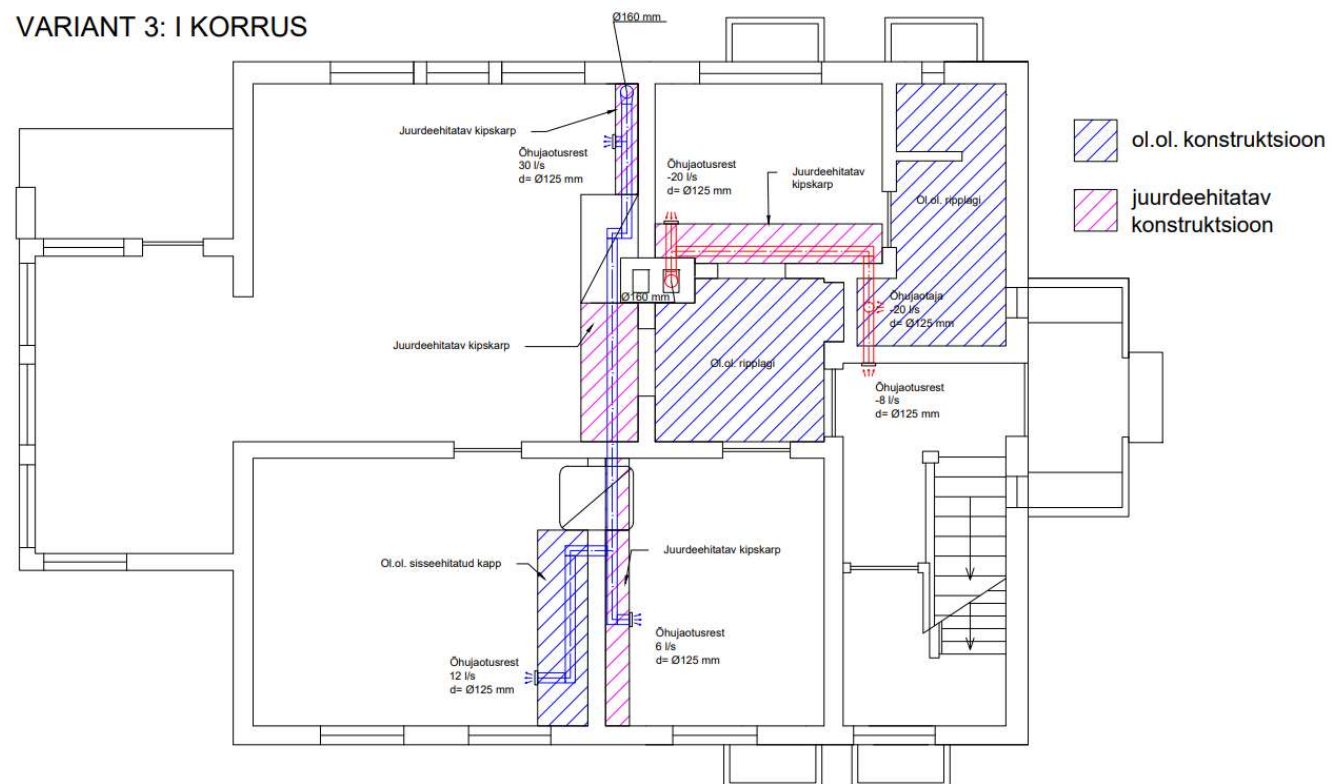


Joonis 0.8. 1. korruse ventilatsioonitorustike paiknemise variant 3

VARIANT 3: II KORRUS

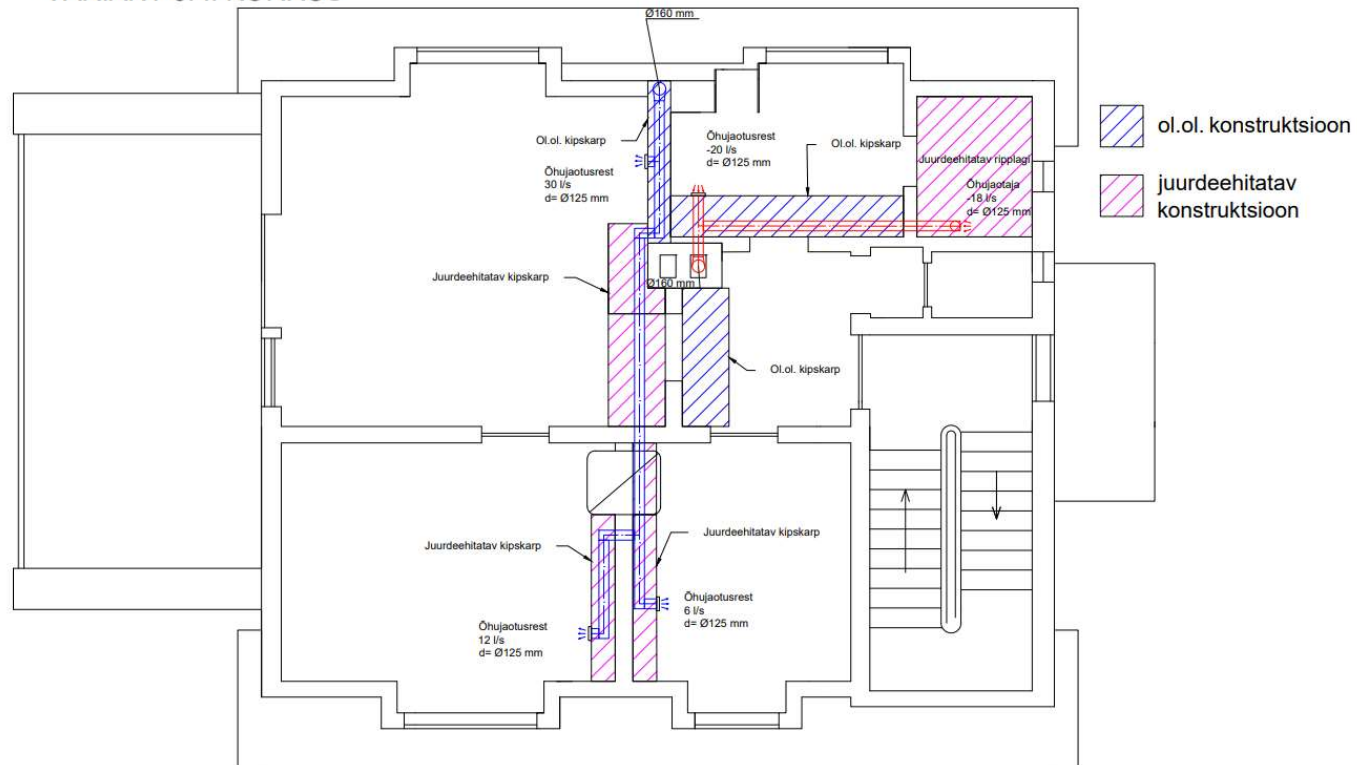

Joonis 0.9. 2. korruse ventilatsioonitorustike paiknemise variant 3

VARIANT 3: II KORRUS

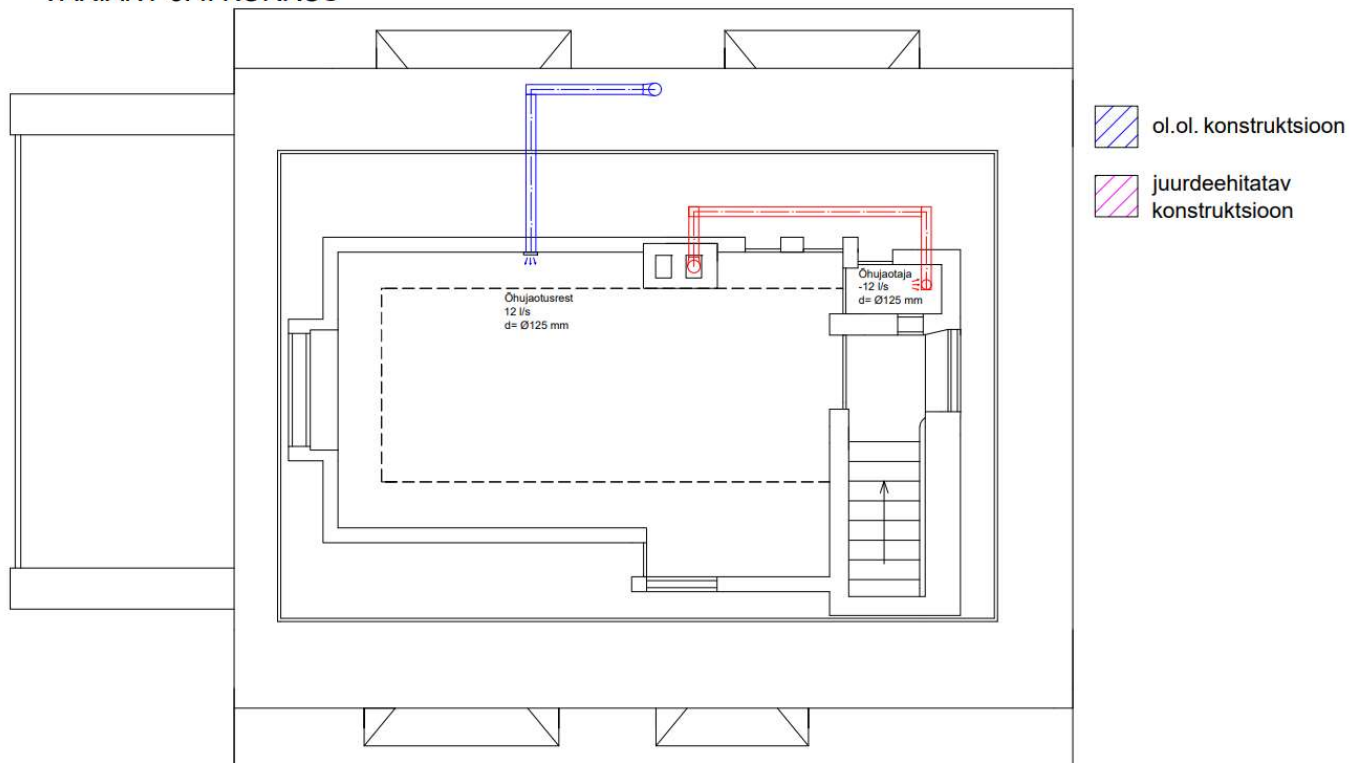

Joonis 0.10. 3. korruse ventilatsioonitorustike paiknemise variant 3