


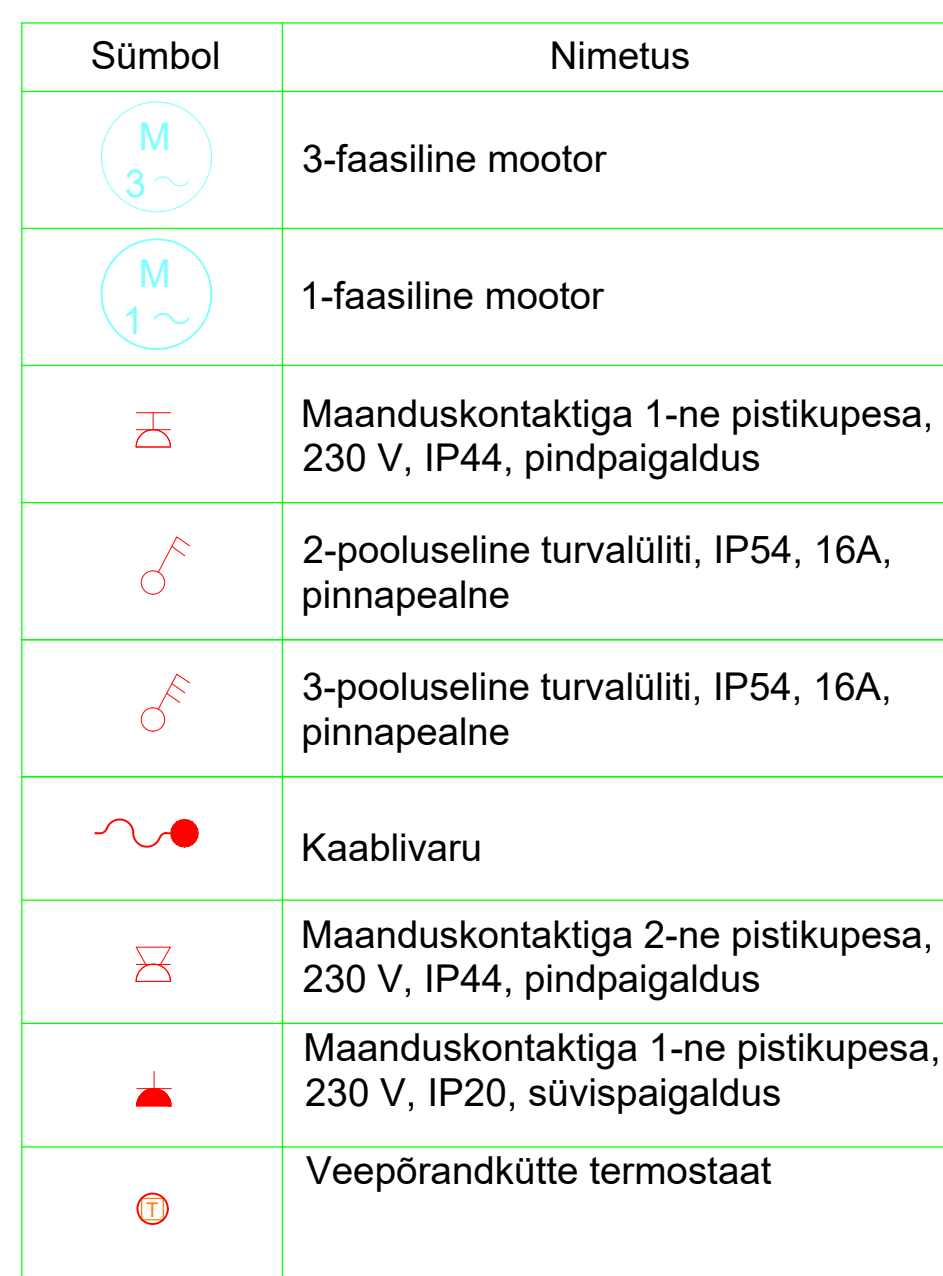

- #### MÄRKUSED
1. Kõik pistikupesad ja lülitid paigaldada võimaluse korral kohakuti (pistikupesa lüliti all);
 2. Pistikupesad paigaldada horisontaalsuunaliselt h=200 mm põrandast v.a. juhul, kui on antud eraldi viide, keskkohi avadest ja seinte sisenurkadest 150 mm, kui ei ole teisiti märgitud;
 3. Lülitid paigaldada horisontaalsuunaliselt kõrgusele 1000 mm;
 4. Pistikute ja lülitite sari kooskõlastada enne töödega alustamist Tellijaga;
 5. Niisketes ruumides ja väljas paiknevad pistikupesad peavad olema kaitseskattega ning IP44 kaitsesastmega.
 6. Harutooide täpsed asukohad määrab ehitaja kohapeal.
 7. Kõrvuti asetsevad tugevvoolu ja nõrkvoolu pistikupesad paigaldatakse võimalusel ühisesse paigaldusraami