


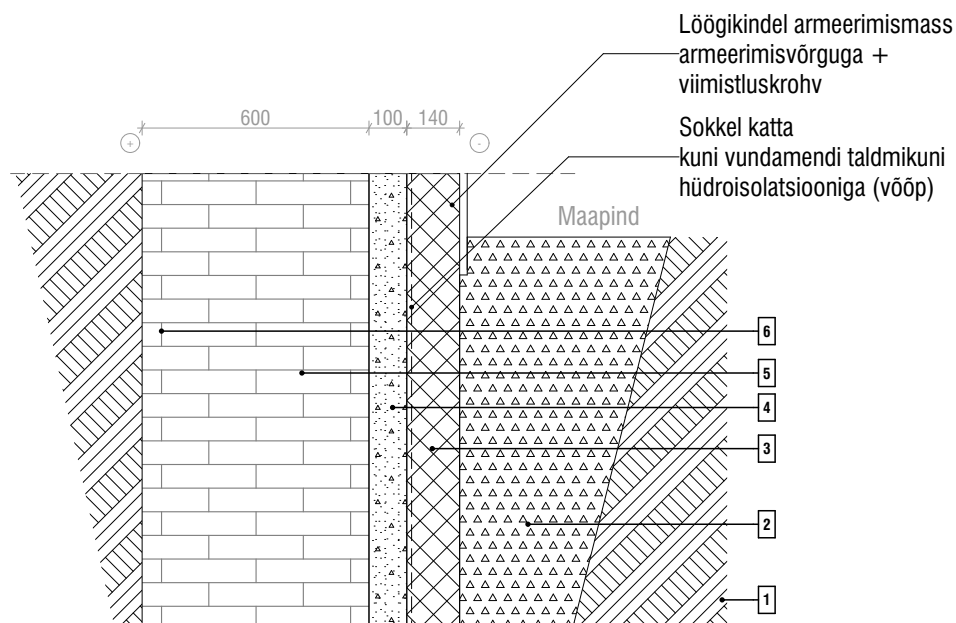

VS-03

1. Täitepinnas
2. Dreeniv kiht, terisus 6...16 mm
3. Soojusisolatsioon / jäik poliüuretaanvaht (PIR)
nt. Kingspan Kooltherm K5
kinnitatud liimsegu ja tüüblitega, $\lambda=0,021$ W/mK 140mm
4. Ol-olev betoonvöö ümber hoone 100mm
5. Ol-olev kpaekivimüüritis 600 mm
6. Ol-olev täitepinnas

Märkused:

- Ol-oleva hoone sokkel
- Kahjustatud sokli lõikudes ol-olev betoonvöö eemaldada ja rajada uus
- Soojusisolatsioon paigaldada kuni vundamendi taldmikuni
- täiendav info tarindi kohta vt. projekti EK-osa

Tehnilised näitajad:

- Tulepüsimine -
- Helipidavus -

MUUDATUS	MUUDATUSE KIRJELDUS	TEOSTAS	KUUPÄEV

MÄRKUSED

1. Käesolevas projektis määratud materjale võib asendada tehniliste ja visuaalsete omaduste poolest võrdväärsetega, kui see ei vähenda tehnilisi, esteetilisi või muuladseid kvaliteediomadusi. Kõik valitud materjalide asendused tuleb kooskõlastada projekti arhitektidega.
2. Vastuolu ilmlemisel käesoleva joonise ning arhitektuurse või mistahes muu projekti osa jooniste, spetsifikatsioonide või seletuskirja vahel, tuleb kohe sellest teavitada projekteerijat või projektijuhti.