Suvise ruumitemperatuuri kontrolli üldandmed

Piirtemperatuur	27	°C
Lubatud piirtemperatuuri ületavate kraadtundide arv <	150	°Ch

Nr	Simuleeritud ruum	Piirtemperatuuri ületavad kraadtunnid, °Ch
1	Korter 5 tuba II	140
2	Korter 1 avatud elutuba	0
3		
4		

Esitatud ridaelamu üks maksimaalne kraadtunniga magamistuba ja elutuba.


Ruumi nr	Ajavahemik (kellaaeg)	Inimesed W/m^2	Seadmed W/m^2	Valgustus W/m^2
1…3	00:00-00:00	2	2,4	6
…				

Simulatsioonimudelite pildid ja temperatuuri kestuskõverad esitatakse eraldi lehel.
Kestuskõvera periood 01.06-31.08

08.09.2021	Merilin Kütt	/allkirjastatud digitaalselt/
Kuupäev	Nimi	Allkiri

Suvise ruumitemperatuuri kontrolli tulemuste esitamine			Leht 1/2
Simuleeritud ruum	Kõik eluruumid. Esitatud on kaks maksimaalse kraadtunniga ruumi.		
Simulatsiooni metoodika	Ruumi põhine		
Akende kaudu tuulutusega arvestamine	Arvestatakse avatavust 10%		
Simulatsioonis defineeritud klaas-paketi või varjestuslahendus	Päikese-läbivustegur g, -	Otsese päikesekiirguse läbivustegur	Nähtava valguse läbivustegur
kõik aknad, 3x klaaspakett	0,53	0,44	0,71
…			


Simulatsioonimudeli pilt

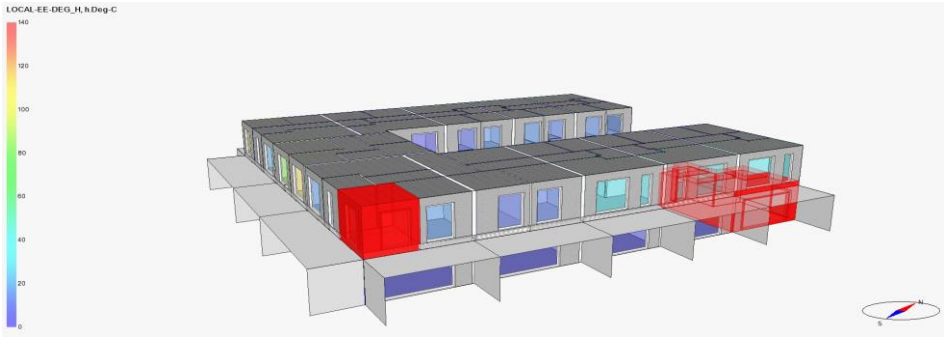


Kõik aknad on avatavad.

Ruumitemperatuuri kestuskõver

Korter 5 tuba II

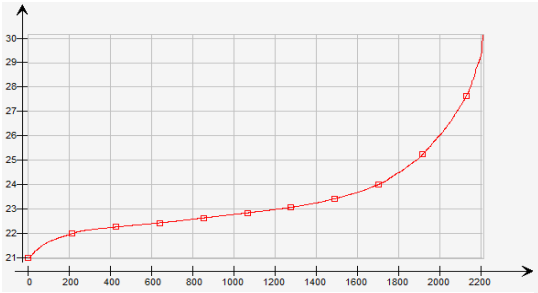

Korter 1 avatud elutuba

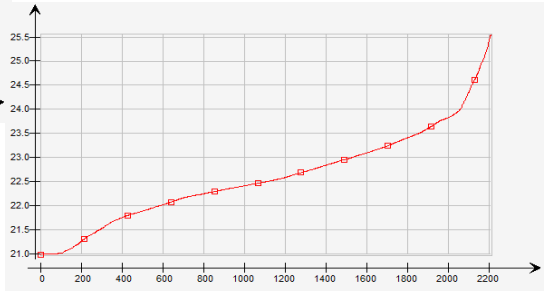

08.09.2021	Merilin Kütt	/allkirjastatud digitaalselt/
Kuupäev	Nimi	Allkiri