


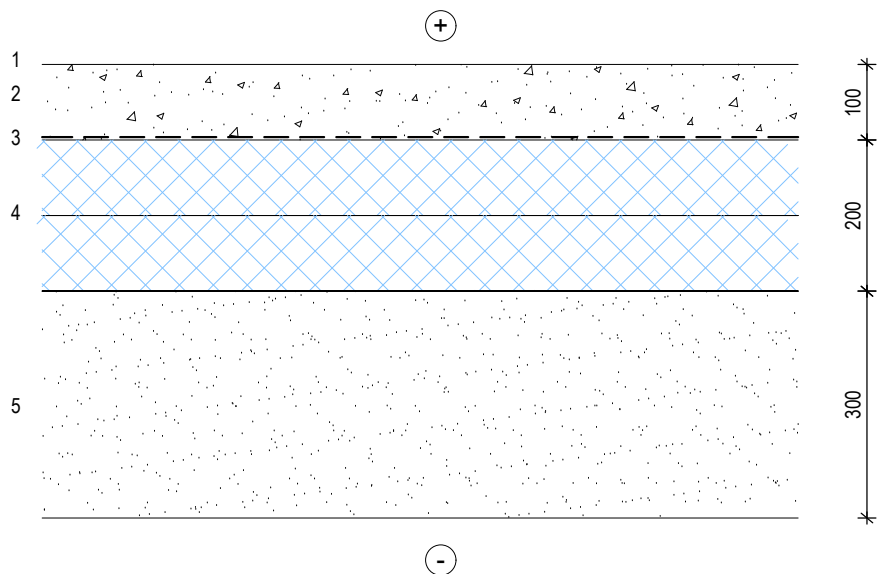

- 1) Pörandakate
- 2) Raudbetoonplaat C25/30, XC1 Penetron Admix, armatuur Ø8 150/150, küttetorude kaitsekiht min 20 mm 100 mm
- 3) 1x ehituskile, ülekatted 100 mm
- 4) Soojustus EPS 120 perimeeter ($\lambda_d \leq 0,035 \text{ W/(mK)}$), survepinge 10% def korral $\geq 120 \text{ kPa}$, vuugid hajutada 100+100=200 mm
- 5) Kruus/liiv/killustik (pinnase tihendamine sama nagu vundamendil, vt EK-5-01 märkustest) 300 mm

KAAL (kg/m²)	260
SOOJUSJUHTIVUS U (W/m²K)	0,13
TULEPÜSIVUSKLASS	-
ÕHUMÜRAPIIDAVUS R'w (dB)	-
LÕÖGIMÜRAKINDLUS L'n (dB)	-

MÄRKUSED:

1. Mahukahanemisvuugid märgitud plaanil vt EK-5-02.
2. Põrand eraldada vertikaalsetest kandekonstruktsioonidest deformatsioonilindiga ja Penebar lindiga.



OBJEKTI NIMETUS:

Elamu

OBJEKTI ADRRESS:

Kase tee 20, Jämejala küla, Viljandi MK

TELLUJA:

Alexander Ivanov

JOONISE KOOSTAJA:

S. Olesk

PROJEKTEERIJ:

S. Olesk

VASTUTAV SPETSIALIST:

S. Olesk

JOONISE NIMETUS:

PP-02

JOONISE NR:

EK-7-01-2

STAADIUM:

PP

TÖÖ NR:

2224

KUUPÄEV:

10.01.2023

FORMAAT:

A4

MÕÖTKAVA:

1:10