
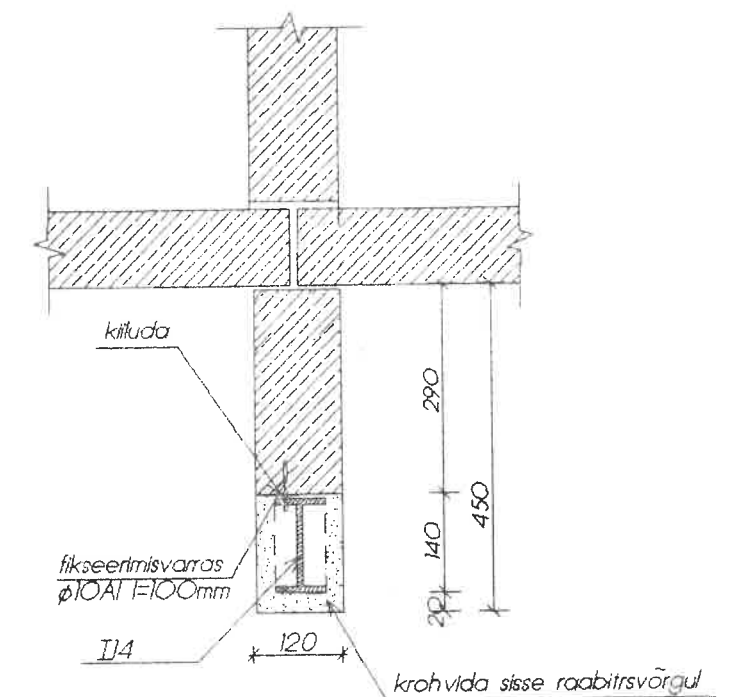
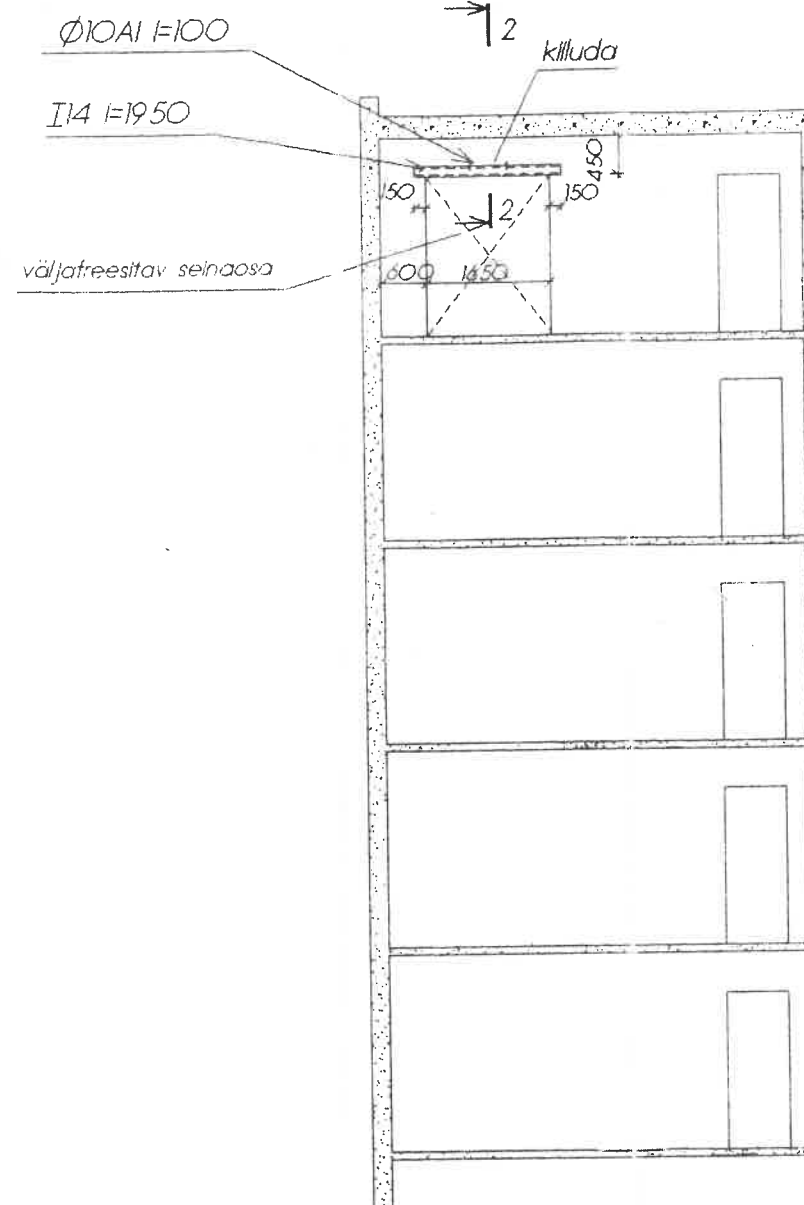


PLAAN

1 - 1

2 - 2

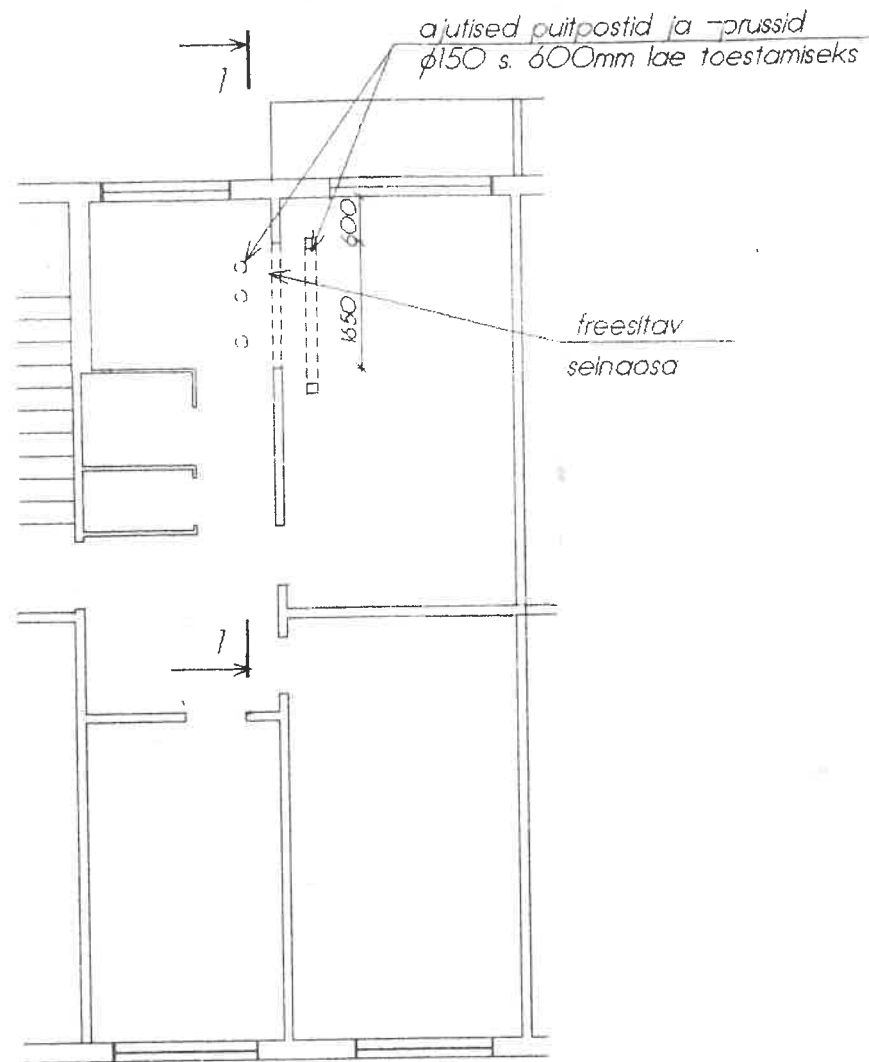

1. Metalli kulu:
I14 l=1950mm kaal 26,70kg
Ø10 Al l=100mm 2 tk. kaal 0,12 kg
2. Enne ava freesimist laed toetada puitpostidega Ø150 mm.
3. Kindlaks teha elektrijuhtmete asukohad freesitavas seinas.
Labilõigatavad juhtmed vooluvõrgust eraldada.
4. Metalltala kiiluda tihedalt vastu ava ülemist pinda ja vastu toetuspinda.
5. Peale metalltala paigaldamist võib puitpostid eemaldada.
6. Metalltala sisse krohvida 2cm paksuselt raabitšvõrgul või katta tulekaitsevõõbaga.
7. Lõigetel näidatud ava võib freesida kõikidele korrustele.
8. Freesitud ava ei ole ohtlik hoone tugevusele ja stabiilsusele.
9. Vastavalt tellija kirjale ei ole antud seinas teistel korrustel varem avasid freesitud.
10. Freesimistööd võib teostada ainult vastavalt litsenseeritud firma.
11. Gaasipliidi olemasolul sulgeda freesitud ava uksega.

Põhimõtteline plaanilahenduse muudatus on kooskõlastatud:

Tallinna Tuletõrje ja Päästametiga
30.09.94 nr. 356

Tallinna Tervisekaitsetalitusega
06.09.94 nr. 1152

AS "Tallinngaas"
29.09.94.

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti Projektide
Läbivaatamise Komisjoni otsus nr. 14.10.94.a.

PEAKONSTR	TELLUA	TÖÖ NR
BÜROOLÜHT	OBJEKT 5-kordne suurpaneellelemu	1-702-96
JUHITUS	seeria 464 A, 5.korrus	KÕDE LBHT 1
	ADRESS	STAND TP
		MÕÖT 100
	JÕONS	ARHIIV NR
	Korteri ümberplaneerimine	INV. NR
		KULUPÄEV