

VÄRSKEÕHUKLAPI SÕLM S-06

Välissein VS-01:

Silikoonkrohv 2mm teraga (toonitud)

Põhiarmeering


Soomusarmeering

PIR-plaat Kingspan Kooltherm K5 krohvitav
või samaväärne 100mm

Soojustuse liim 10mm

Olemasolev konstruktsioon 300mm

Siseviimistlus

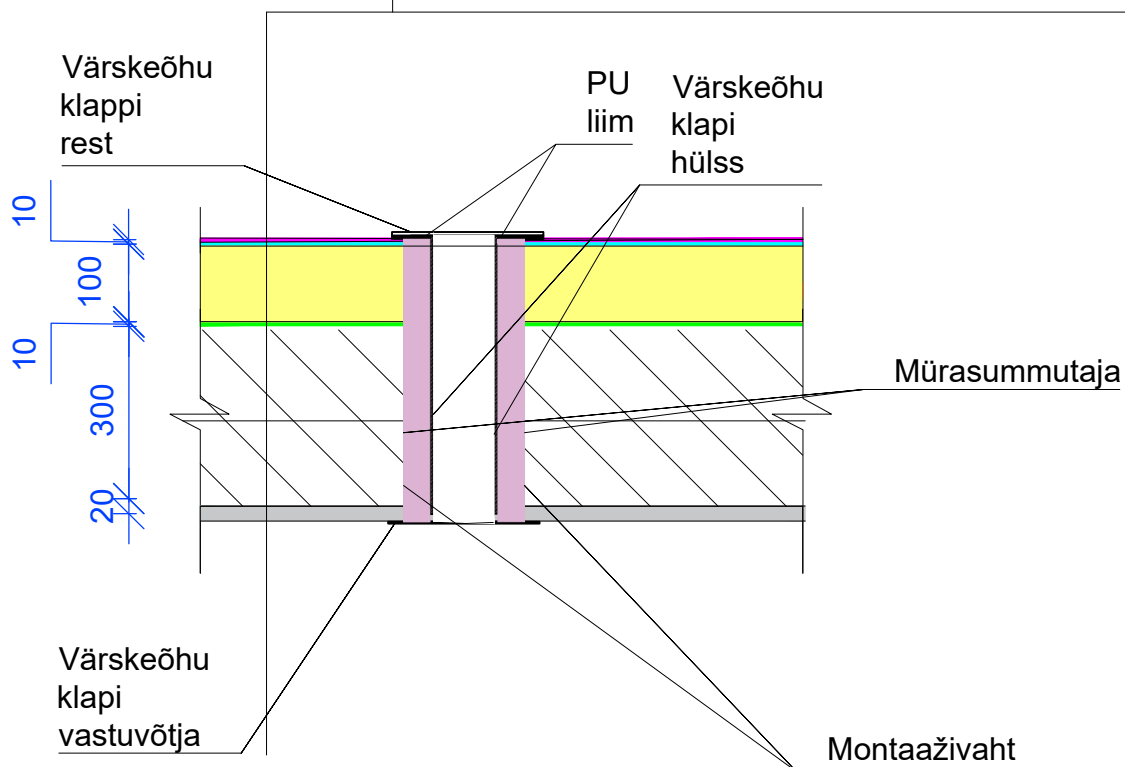

MÄRKUS:

Paigaldamine vastavalt tootjapoolsele juhendile. Seina läbiv hülss peab olema vähemalt 2% kaldega hoonest väljapoole.