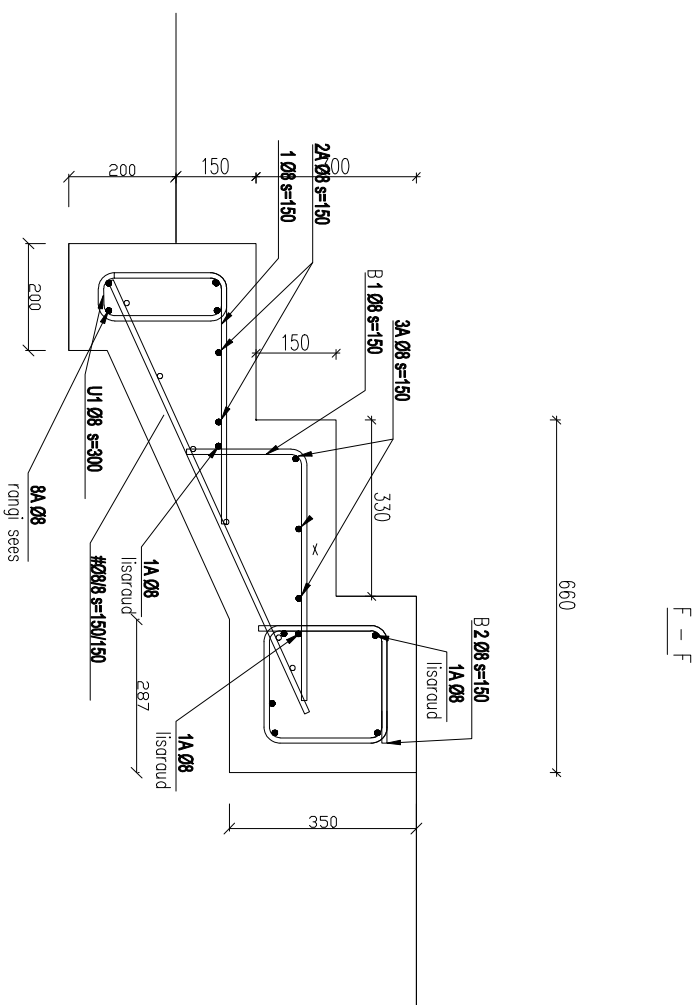




Sarruse painutustabel

SARRUSE PANUTUSTABEL

POS	MATERIAL	ARV		PANUTISMODUD										KATAL		
		tk	Ø	L	a	b	c	d	e	u°	v°	x	y	r	kg/tk	kg
A1	B5008	13	8	12000	12000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	62
B1	B5008	134	8	695	470	225	-	-	-	-	-	-	-	16	0	37
B2	B5008	67	8	460	240	220	-	-	-	-	-	-	-	16	0	12
U1	B5008	33	8	1220	880	240	100	-	-	-	-	-	-	16	0	16
U2	B5008	33	8	860	540	220	100	-	-	-	-	-	-	16	0	11

TREPLÖGE F.-F

PROJEKTEERITUD BETONKIVIKATEVD	h=80mm
SÄMOTUSSEGU UNIMAXS CUBE võti analoog	h=50mm
PAEKIMIST KILUSTUSKALUS, fr 32/64	
GEOTEKSTIIL (1. klass)	
Linnast alusestik (>1 m70dp, Kt=0,95	h=200mm
veigelduse tihedus (<0,5 m70dp, Kt=0,95)	
olemasolev pinnas	

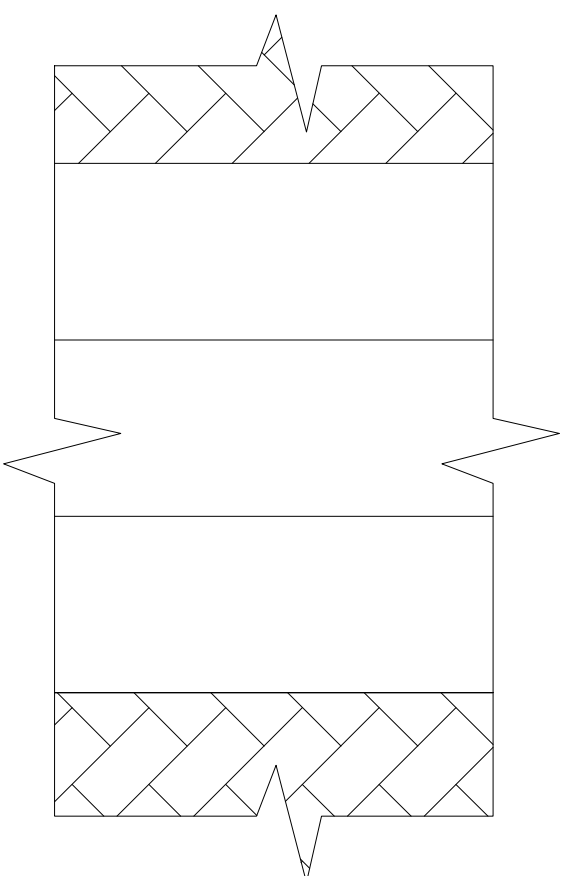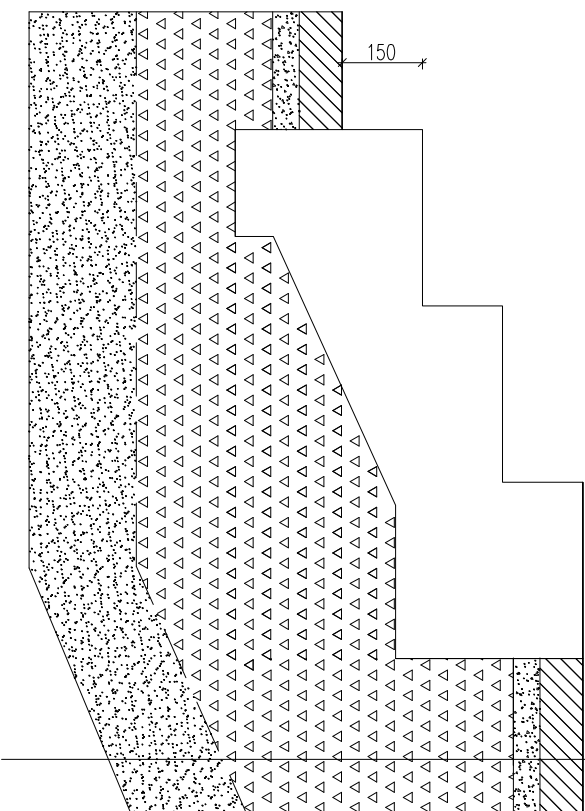

MÄRKUSED:

1. Betooni ühikuklassid: E15-EN 206 E15-EN 13670
2. Sarnasena ühikuklassid: E15-EN 10080
3. Betooni tuguklassid: C35/45
4. Sarnasistena tuguklassid: B50/B
5. Betooni keskonnoklassid: XC4+XD3+XF4
6. Betooni täppisastid ei ole nõudud
7. Asmetee viimistlus: vastavalt MA projekti osale
8. Nõmmearne kattealused 55mm, kul põrmasel poole hääldatud tasest
9. Kinnitusklaasid tehnikatöö standardid kohaselt