


D Muudatus:	E Muudatus:	F Muudatus:	ELEKTROTEHNILINE INFORMATSIOON 1. NIMIPINGE/VOOL/SAGEDUS 400 V 40 A 50 Hz 2. LÜHISE TALUVUS 6 kA 3. ARVUTATUD/INSTALLEERITUD VÕIMSUS/COSFII . 15 kW 65 kW 0,97 cosfii 4. JUHTIMIS PINGE ☐ JAH ☐ EI PINGE ____ V VOO L ____ A 5. JUHISTIKUTÜÜP ☐ L1,N ☐ L1,N,PE ☐ L1,L2,L3,N ☒ L1,L2,L3,N,PE EHITUSLIKUD ANDMED 1. KESKUSE TÜÜP ☐ KAPP ☒ KILP ☐ KARP 2. PAIGALDUSVIIS ☒ P.PEALNE ☐ SÜVISTATUD KAITSEASTE IP20 3. KINNITUSVIIS ☐ PÕRAND ☒ SEIN 4. UKSE TÜÜP ☐ LUKK ☒ RIIV 5. PÕHJA EHTUSVIIS ☐ AVATUD ☐ TULEKINDEL 6. PINNAKATE ☐ PULBER ☐ TULEKINDEL 7. MÕÕDUD KÕRGUS: _____ LAIUS: _____ SÜGAVUS: _____ SEADMETE INFORMATSIOON 1. SEADMETE TÜÜP ☐ K.KINDEL ☐ LIIKUV ☐ MUU 2. PAIGUTUSVIIS ☐ MOODUL ☐ TSENTRAAL 3. SIGNAALLAMBID ☐ TORU ☐ HÕÕG ☐ LED 4. KONTROLLITUD ☐ PAIGALDAJA POOLT ☐ TOOTJA POOLT KAABLID 1. TOITEKAABLID ☐ ÜLALT ☒ ALT 2. VÄLJUUVAD JÕUKAABLID ☒ ÜLALT ☒ ALT ☐ INSTRUM. 3. JUHTKAABLID ☐ ÜLALT ☐ ALT ☐ INSTRUM. TUNNUSILT 1. TÄHISTUS ☐ STANDARD ☐ MUU 2. INSTRUM. NUMMERDUS ☐ INKREMENTAAL ☐ MOODUL ☐ MUU MÄRKUSED Jaotuskeskusesse jätta 25% reservruumi.
A Muudatus:	B Muudatus:	C Muudatus:	

						11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28														
						Skeem							Grupi nr.	Tarbija nimetus			kW	Iv/In	Kaabeldus																		
Muudatus D	Muudatus E	Muudatus F																							A												
																														B							
																															C						
																															D						
																															E						
																																	F				
													1	Inverter				C20								G											
													2	Õhk-vesi soojuspump				3	C16		XPJ-HF D 5G2,5													H			
													3	Pliit				5	C16		XPJ-HF D 5G2,5														J		
													4	Boileri elektritenn				6	C16		XPJ-HF D 5G2,5															K	
													5	Elektrikatel				9	C16		XPJ-HF D 5G2,5															L	
													6	Keris				9	C16		XPJ-HF D 5G2,5																M
													7	Elektriauto laadija				11	C16		XPJ-HF D 5G6																N
													8	Abihoone				1	B16		XPJ-HF D 5G2,5																O
													9	Bassein				3	C16		XPJ-HF D 5G2,5																P
													10	Sidejaotla				0.1	C10		XPJ-HF D 3G1,5																R
													11	Valvesüsteem				0.1	C10		XPJ-HF D 3G1,5								S								
													12	Ventilatsiooniseade				2	C16		XPJ-HF D 3G2,5															T	
													13	Küttekollektorid				0.1	C6		XPJ-HF D 3G1,5																U
													14	P.pesad: Kuur				0.4	B16		XPJ-HF D 3G2,5																V
													15	P.pesad: Terrass				0.4	B16		XPJ-HF D 3G2,5																X
													16	P.pesad: Duširuum				0.2	B16		XPJ-HF D 3G2,5																Y
													17	P.pesad: Elutuba				0.6	B16		XPJ-HF D 3G2,5																Z
													18	P.pesad: Elutuba				0.65	B16		XPJ-HF D 3G2,5																1
													19	P.pesad: Tehnoruum, WC				0.45	B16		XPJ-HF D 3G2,5																2
													20	P.pesad: Pesumasin				2	B16		XPJ-HF D 3G2,5																
Muudatus A	Muudatus B:	Muudatus C:																																			

			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
			Skeem							Grupi nr.	Tarbija nimetus				kW	Iv/In	Kaabeldus				
			3L,N,PE																		
										22	P.pesad: Ahi	3	B16	XPJ-HF D 3G2,5							
																	23	P.pesad: Nõudepesumasin	2	B16	XPJ-HF D 3G2,5
																	24	P.pesad: Köök	1	B16	XPJ-HF D 3G2,5
																	25	P.pesad: Köök	1	B16	XPJ-HF D 3G2,5
																	26	P.pesad: Esik, fassaad	0.35	B16	XPJ-HF D 3G2,5
																	27	P.pesad: Magamistuba, WC, dušir	0.65	B16	XPJ-HF D 3G2,5
																	28	P.pesad: Kabinet	0.6	B16	XPJ-HF D 3G2,5
																	29	P.pesad: Kabinet	0.7	B16	XPJ-HF D 3G2,5
																	30	P.pesad: Magamistuba	0.6	B16	XPJ-HF D 3G2,5
																	31	P.pesad: Magamistuba	0.5	B16	XPJ-HF D 3G2,5
																	32	Valgustus: Saun, terrass	0.3	C10	XPJ-HF D 3G1,5
																	33	Valgustus: Tehnorum, WC, köök	0.2	C10	XPJ-HF D 3G1,5
																	34	Valgustus: Elutuba	0.3	C10	XPJ-HF D 3G1,5
																	35	Valgustus: Kabinet, magamistoad	0.2	C10	XPJ-HF D 3G1,5
																	36	Valgustus: Magamistuba, duširuum	0.2	C10	XPJ-HF D 3G1,5
																	37	Välisvalgustus	0.1	C10	XPJ-HF D 3G1,5
																	38	Hämarandur			XPJ-HF D 2x1,5
																	39	Värava ajam		B16	XPJ-HF D 3G2,5
																	40	Pakiautomaat		B16	XPJ-HF D 3G2,5

3L,N,PE

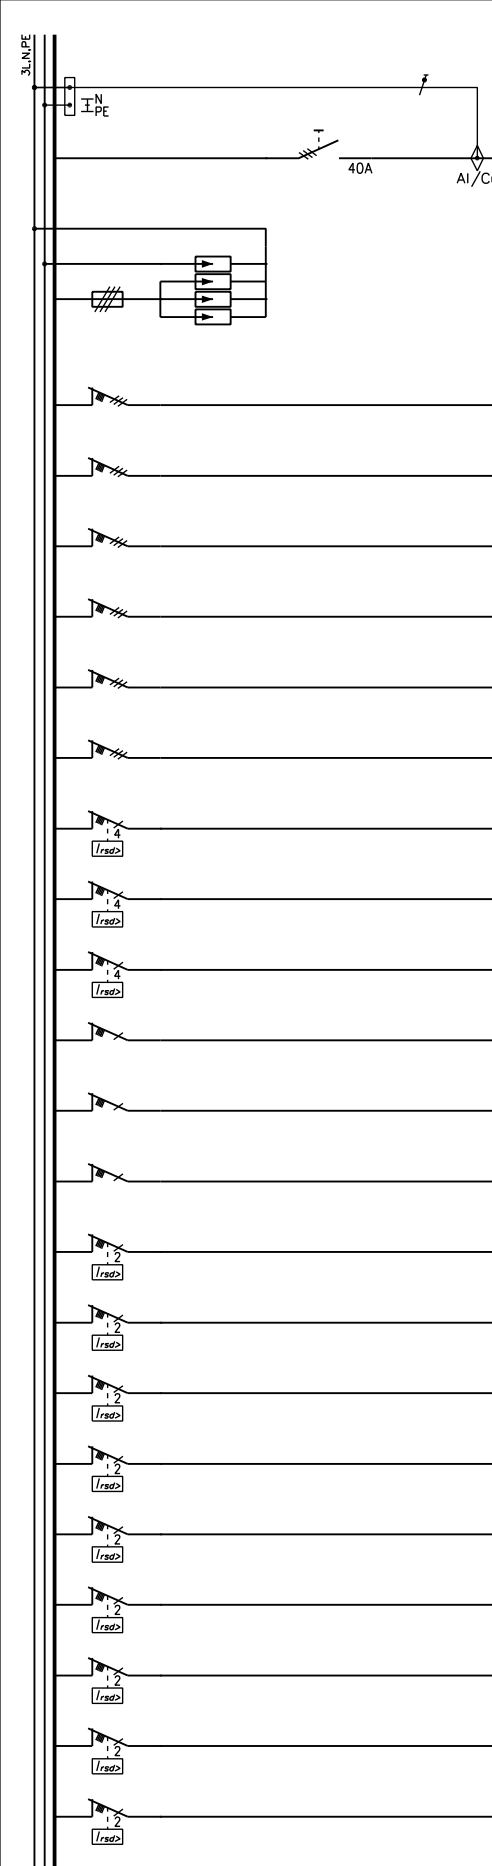

HL

