



AVATÄITED


KLS1 1 TK

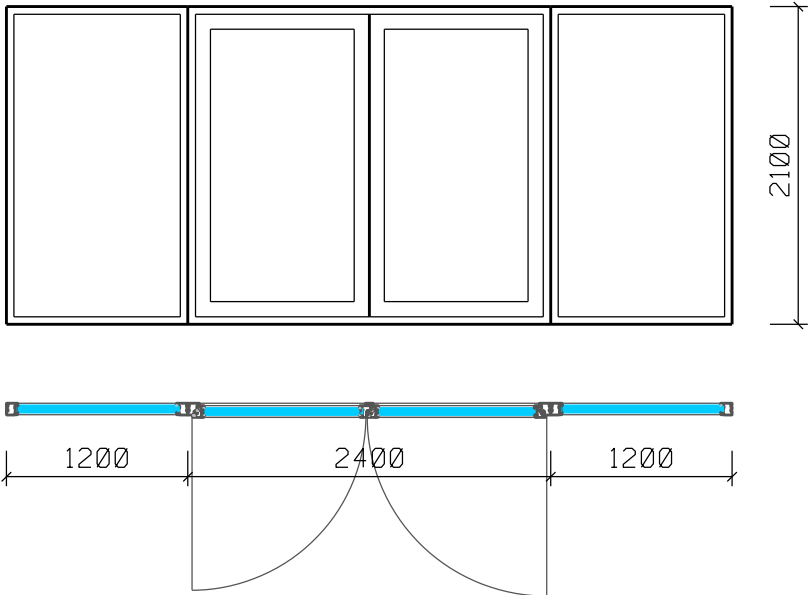


KLS2 1 TK

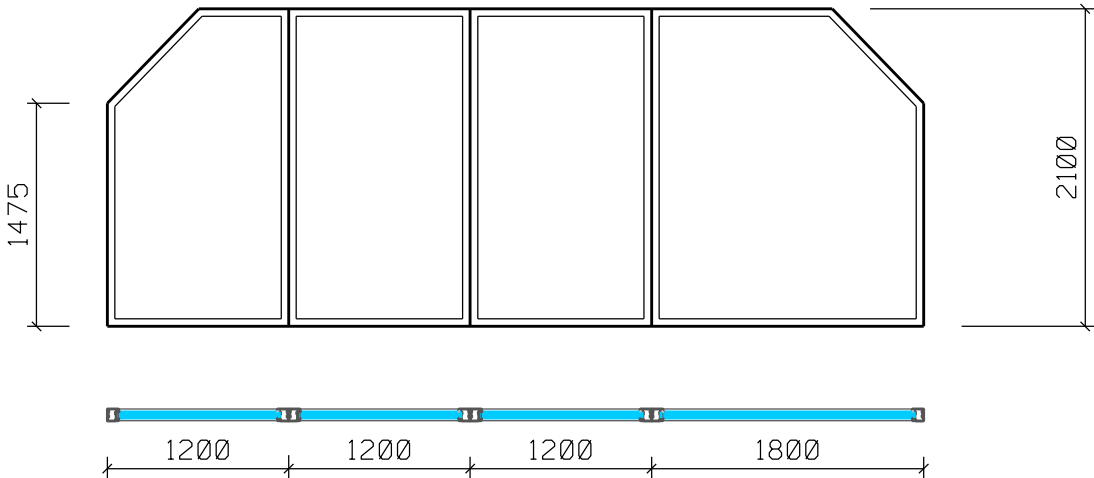


A1 4TK



A2 1 TK

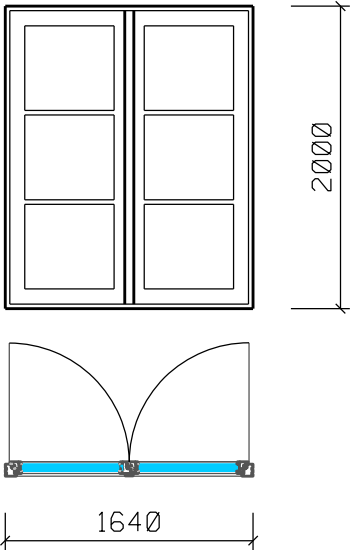

VU1 1 TK

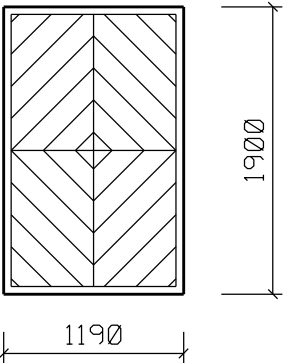

AKNAVADE MÕÕDUD TÄPSUSTADA ENNE VALMISTAMIST KOHAPEAL

Nõuded puitmaterjali kvaliteedile: Puitmaterjal tuleb lõigata toorikust radiaalsuunas, materjali nõutav lülipuidusisaldus peab olema 90% või rohkem. Puidu aastakasvude paksus min. 1,4mm ehk ca 18 aastarõngast 1 tolli peale. Puidul ei tohi esineda lahtiseid kuivanud oksid, vaigu-, kuivamis-, külmalõhesid. Puidu niiskussisaldus 14-16% puidu mahukaalust. Ei tohi kasutada korkimist. Vältida kiirkuivamise meetodiga kuivatatud puitu.

	ARHITEKT			
	JOONIS NR.		LEHT	LEHTI
PÄRNUMAA, LÄÄNERANNA VALD, PAJUMAA KÜLA MAAÜKSUS, SAUN	224914-AR-07		1	1
AVATÄITED	STAADIUM	MÕÕTKAVA	KUUPÄEV	
	PÕHIPROJEKT	1:50	25.11.2024	