


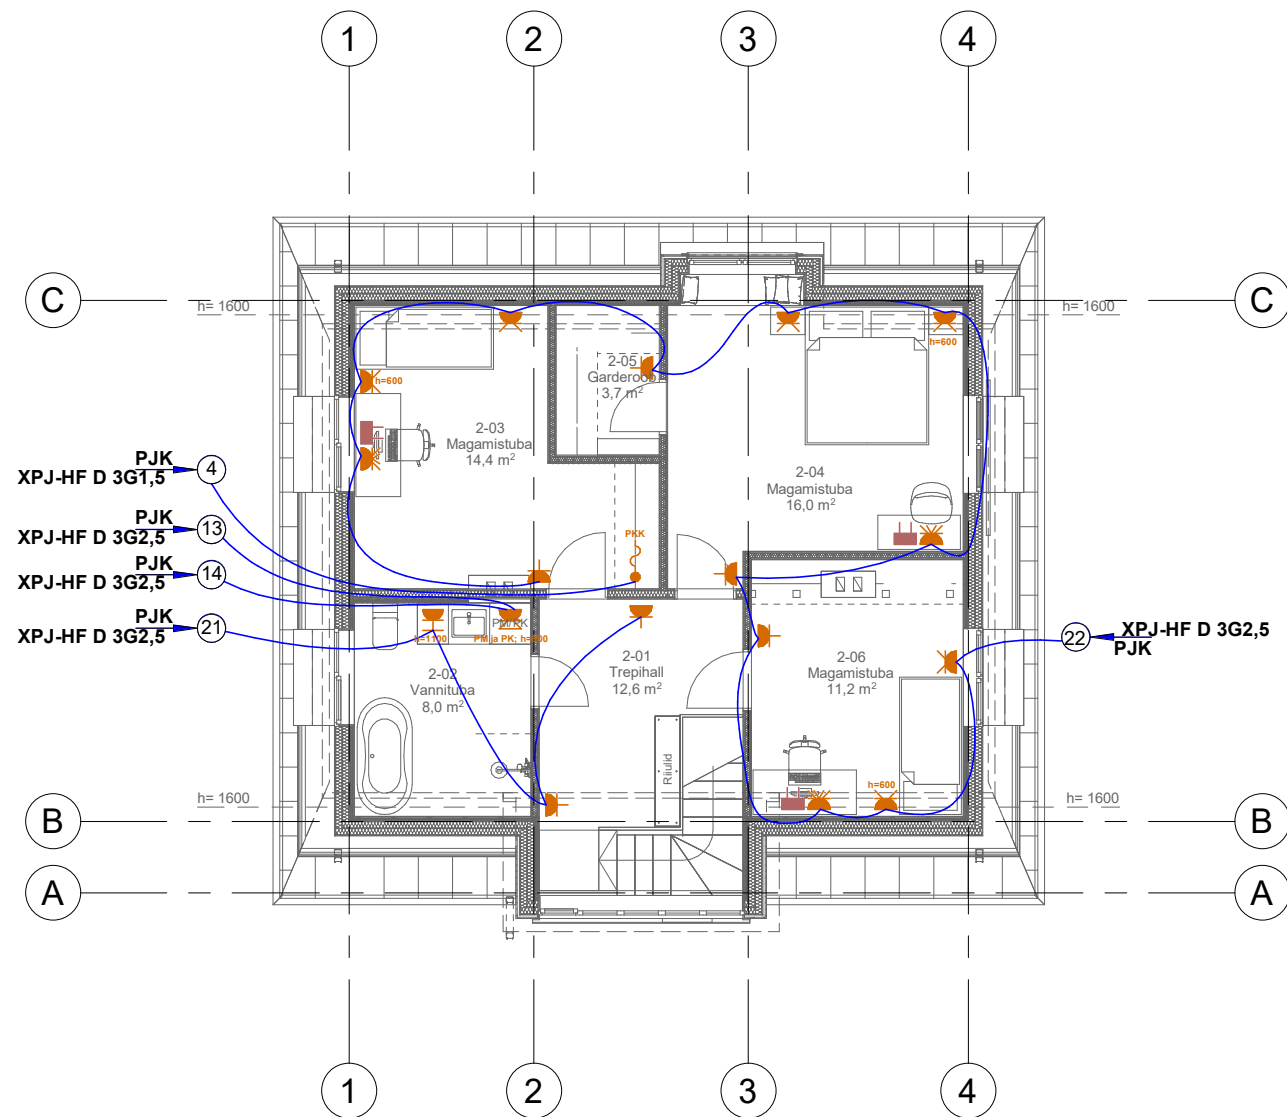

	Pinnapealne elektrikilp
	Kaablivaru
	1-ne pistikupesa üheses raamis 1 tk, 16A/~230V, süvispaigaldus, 1P+N+PE, IP20
	1-ne pistikupesa üheses raamis 1 tk, 16A/~230V, süvispaigaldus, 1P+N+PE, IP44
	1-ne pistikupesa samas raamis 2 tk, 16A/~230V, süvispaigaldus, 1P+N+PE, IP44
	1-ne pistikupesa samas raamis 2 tk, 16A/~230V, süvispaigaldus, 1P+N+PE, IP20
	1-ne pistikupesa samas raamis 3 tk, 16A/~230V, süvispaigaldus, 1P+N+PE, IP20
	1-ne pistikupesa samas raamis 4 tk, 16A/~230V, süvispaigaldus, 1P+N+PE, IP20
	1-ne pistikupesa üheses raamis 1 tk, 16A/~230V, pindpaigaldus, 1P+N+PE, IP44
	Sidevõrgu pistikupesa 2xRJ45, Cat.6, süvistatav, IP20
	Sidevõrgu kaablivaru Cat.6
	Sidejaotla BD

MÄRKUSED
1. Kõik pistikupesad ja lülitid paigaldada võimaluse korral kohakuti (pistikupesa lüliti all);
2. Pistikupesad paigaldada horisontaalsuunaliselt h=200 mm põrandast v.a. juhul, kui on antud eraldi viide, keskoht avadest ja seinte sisenukadest 150 mm, kui ei ole teisiti märgitud;
3. Lülitid paigaldada vertikaalsuunaliselt kõrgusele 1000 mm;
4. Mitme vertikaalse lüliti korral paigutada ülemine lüliti 1000mm kõrgusele;
5. Pistikule ja lülitite sari kooskõlastada enne töödega alustamist Tellijaga;
6. Niiskekes ruumides ja väljas paiknevad pistikupesad peavad olema kaitseskaatidega ning IP44 kaitsesastmega;
7. Harutooside täpsed asukohad määrab ehitaja kohapeal.

Nr.	Muudatuse kirjeldus	Projekteerija	Kuupäev
-----	---------------------	---------------	---------