
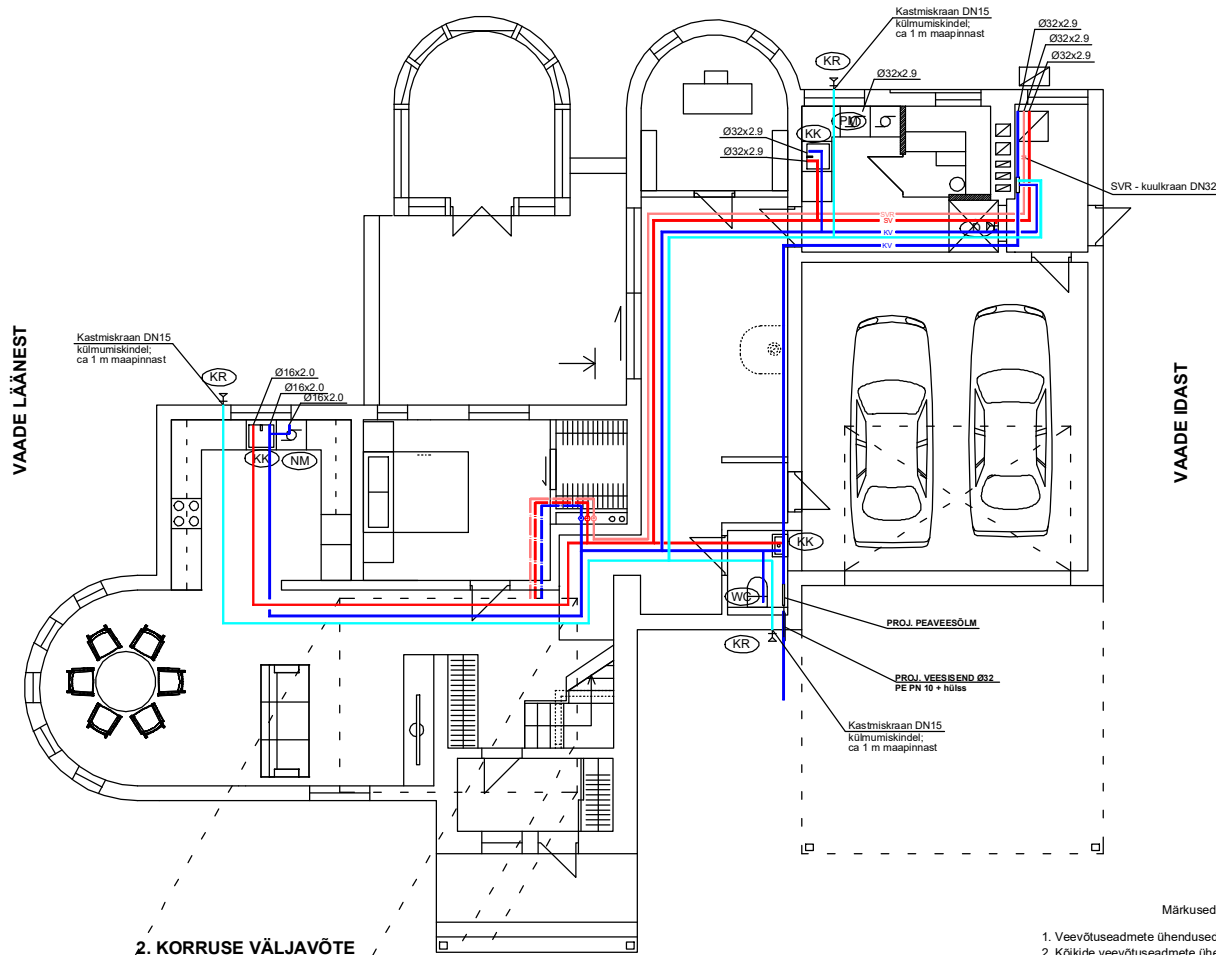


1. KORRUSE PLAAN

VAADE PÕHJAST



VAADE IDAST


- Tingmärgid:
- V11 Proj. veesisend
 - KV Proj. külma tarbeveetorustik pörandas
 - SV Proj. sooja tarbevee torustik pörandas
 - SVR Proj. sooja tarbevee ringluse torustik pörandas
 - KV Proj. külma tarbevee torustik lae all / seinal
 - SV Proj. sooja tarbevee torustik lae all
 - SVR Proj. sooja tarbevee ringlustorustik lae all
 - KV Proj. kastmisvee torustik pörandas
 - KV-1 Proj. torustiku läbimõõdu muutus
 - KV-1 Proj. külma tarbevee püstik
 - SV-1 Proj. sooja tarbevee püstik
 - SVR-1 Proj. sooja tarbevee ringluse püstik

- WC Proj. standardne WC-pott seinakinnitusega
- KK Proj. valamü
- D Proj. duššisegisti
- V Proj. vann
- NM Proj. nõudepesumasin
- PM Proj. riidepesumasin
- KR Proj. kastmiskraan

Märkused:

- Veevõtuseadmete ühendused on Ø16x2.0 mm
- Kõikide veevõtuseadmete ühenduste ette tuleb paigaldada omaette sulgarmatuur. Kõik veevõtuseadmete veeühendused pesuruumides on seinapealsed.
- Veetorustik monteerida jätkadest PEX torudest või 3-kihilisest komposiittorudest, PN10.
- Konstruksioonides ja konstruktsioonidest läbimineku paigaldada torustik hülsitorusse.
- Täpsustada korustevaheliste läbiviikude asukohad seinte suhtes enne läbiviikude tegemist. Torustiku paigalduskõrgus sõltub olemevatest konstruktsioonidest, taladest jne. Kõrgus täpsustada ehitamise käigus.
- Montaažitööde kvaliteet peab vastama LVI-RYL 2002 nõuetele. Torustike läbiviigid teostada vastavalt LVI 12-10217. Torustike kinnitused teostada vastavalt LVI 12-10370. Torustike isolatsioon ja katted teostada vastavalt LVI 50-10345.
- Ringlustorustik soojustada torusoojustusega soojuskadude vähendamiseks

2. KORRUSE VÄLJAVÕTE

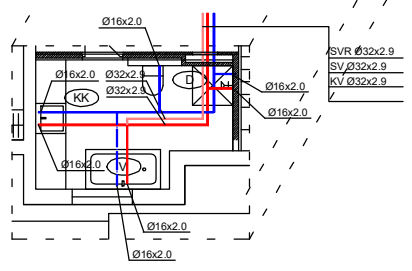

VAADE LÕUNAST

Projekteerija:		Objekt:		Kuupaev:	
Tellijä: Erasisik		ÜBEREHITUSE PROJEKT		10. 01. 2026	
Asukoht: Harju mk. Viimsi vald, Haabneeme alevik.		Joonise nimetus: ÜKSIKELAMU VEEVARUSTUSE SISEOSA PLAAN		Joonis: VKV-5-02	
Töö nr: 06-2025	Stabiilsus: M1:50	Projekteerija kontakt:		Arhitekt:	
Moto: "Hea töö on parim reklaam"					