


ELEKTROTEHNILINE INFORMATSIOON	
1. NIMIPINGE	230 V / 400V
2. NIMIVOOL	20 A
3. SAGEDUS	50 Hz
4. INSTALLEERITUD VÕIMSUS	74.4kW
5. ARVUTUSLIK VÕIMSUS	13.8 kW
6. 3-FAASILINE LÜHISVOOL Ik(3) TALUVUS	6.0 kA
7. COSφ	0.95
8. SISESTUSJUHIK	TN-C
9. JAOTUSJUHIK	TN-S
EHITUSLIKUD ANDMED	
1. SEADMETÜÜP	Jaotuskeskus
2. PAIGALDUSVIIS	Seinale
3. KINNITUSVIIS	Pinnapealne
4. UKSE TÜÜP	Riiviga
5. KAITSEASTE	IP44
KAABLIID	
1. TOITEKAABLIID	Pealt või alt
2. VÄLJUVAD KAABLIID	Pealt või alt
TUNNUSSILT	
1. TÄHISTUS	PJK
MÄRKUSED	
* Elektrijaotusseadmete koostamisel järgima antud standardit EVS-EN-61439-1; * Jaotuskeskusesse reserveerida ~25% füüsilist ruumi. * Hoone peakaitse on tellija poolt valitud 20A. Oleks soovituslik seda tõsta vähemalt ühe astme võrra, ehk 25A peale. * Autolaadija tekkimisel peakaitse suurendamise vajadust täpsustada hilisemas etapis lähtuvalt tarbimismustrist.	

PJK

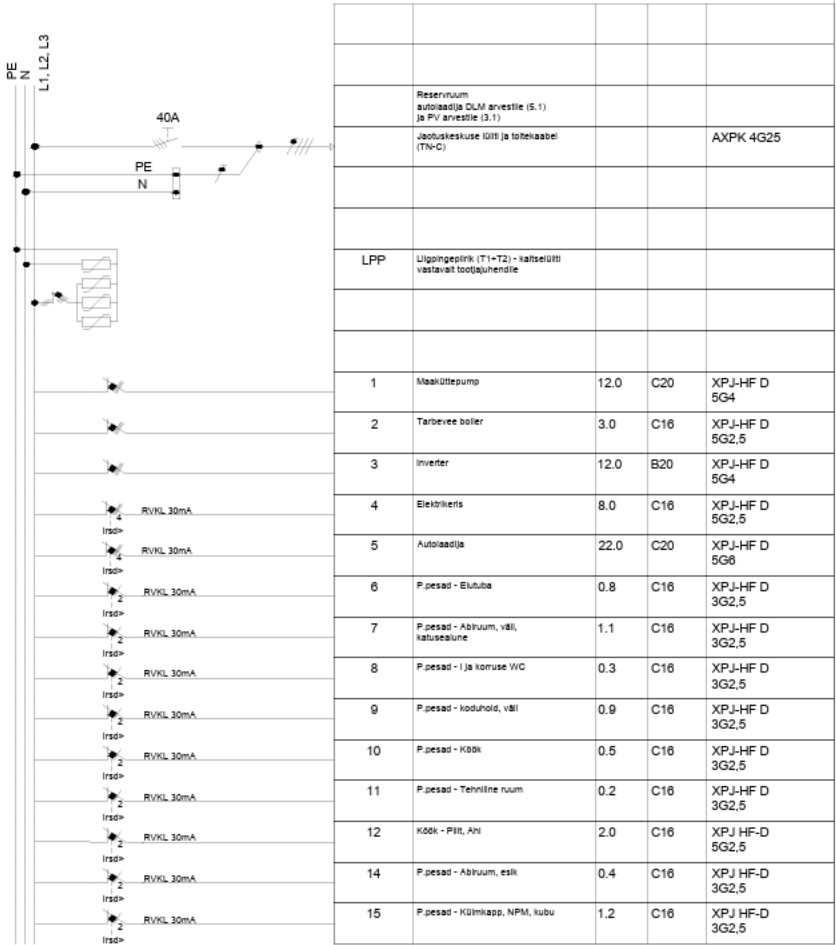

PE
N
L1, L2, L3

SEKS ON TÖÖPROJEKT