

TÄHIS	VU - 1	VU - 2	VU - 3	A - 1	A - 2.1
KOGUS	1	1	1	1	1
MATERJAL	Puit-Alumiinium	Puit-Alumiinium	Puit-Alumiinium	Puit-Alumiinium	Puit-Alumiinium
SOOJAPIDAVUS U =	< 0,8	< 1,1	< 1,1	< 0,8	< 0,8
PÄIKESELÄBIVUSTEGUR g =	0,40			0,40	0,40
VAADE VÄLJAST					
AVA MÕÖT (laius x kõrgus)	2410 x 3200 mm	900 x 2400 mm	900 x 2400 mm	1000 x 3275 mm	3600 x 3350 mm
KLAAS	3x klaaspakett, kirkas			3x klaaspakett, kirkas	3x klaaspakett, kirkas
VÄLISVIIMISTLUS	Hall RR22	Vertikaalne laudis	Vertikaalne laudis / tsementkiud plaat	Hall RR22	Hall RR22
MÄRKUSED	Välisuks. Aknaraamid põrandasse uputatud. (75 mm)	Peidetud uks	Peidetud uks	Aknaraamid põrandasse uputatud. (75 mm)	Nurgaaken aknaga 2.2 Aknaraamid peidetud. põrandasse uputatud. (75 mm)

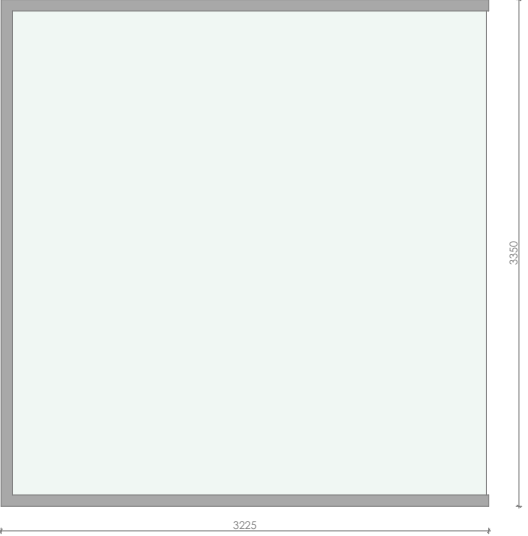
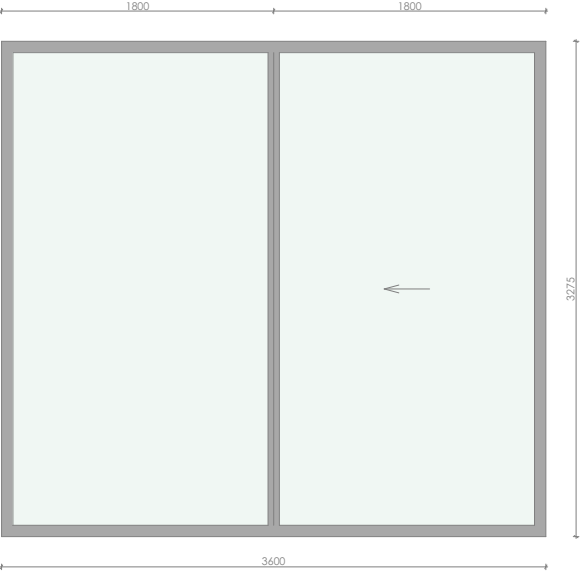
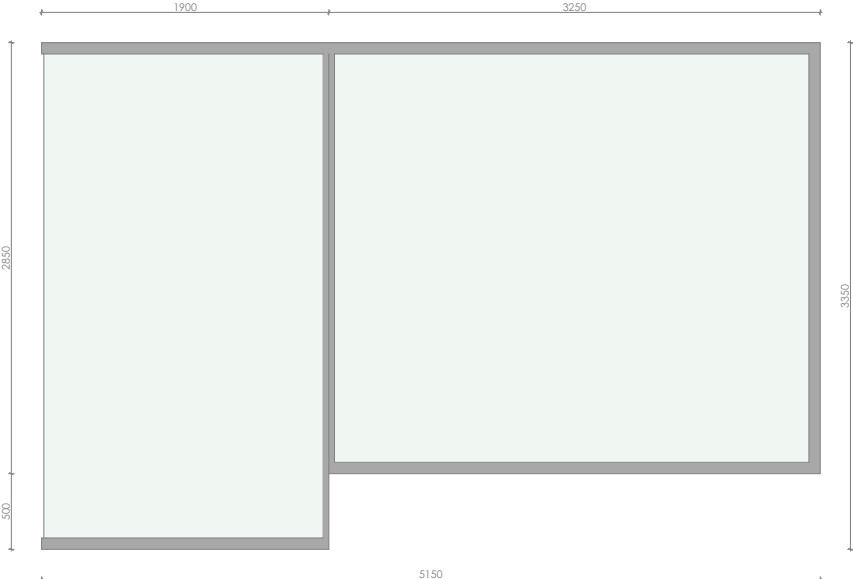
Märkused

- Kõik ukSED ja aknad on skeemidel vaadatuna väljast.
- Uste ja akende toonid vastavalt vaadete joonistele.
- Avatäidete mõõdud antud ehitusliku paigaldusava järgi.
- Enne uste ja akende tellimist teostada objektil mõõdistus.
- Välisuste värvimisel kasutada välistingimustesse sobivaid värve.
- Välisuste metallist elemendid tuleb teha ühte tooni, kui ei ole märgitud teisiti.
- Niiskettesse ruumidesse paigaldada niiskuskindlad ukSED ja aknad.
- Nõutud uste tulepüsivuse, tolerantsid, helipidavuse, kulumiskindluse, koostekvaliteedi ja garantii tagab uste tootja.
- Uste avanemise suunale tuleb paigaldada vajadusel stopperid selliselt, et ukSED ei lõhuks seinte viimistlust.
- Kõikide uste paisumis- ja paigaldusvarud ning konstruktsioon täpsustatakse tootja poolt.
- Kõikide uste mõõdud, hulk ja käelisus täpsustatakse ja kontrollitakse enne lõpliku tellimuse esitamist.
- Kõikide akende käelisus ja avanemine täpsustatakse ja kontrollitakse enne lõpliku tellimuse esitamist.
- Kõikide uste ja akende paigaldus vastavalt tootja juhiste. Enne paigaldamist täpsustada avamisvarud.
- Avatäidete siseviimistlus, kujundus ja furniit lahendatakse eraldi seisevalt sisearhitektuurse projektiga.
- Joonist käsitleda koos arhitektuurse osa mistahes jooniste, seletuskirja ja spetsifikatsioonidega.
- Vastuolu ilmnemisel käesoleva joonise ning arhitektuurse või mistahes muu projekti osa jooniste, spetsifikatsioonide või seletuskirja vahel tuleb kohe selts teavitada projekteerijat või projektijuhti.

Joonis:

Väline avatäidete spets. (1)

1:50	A3
Joonise nr: 2501_EP_AR-8-05_v02_Valine-avataidete-spets	Töö nr: 25-02
Objekt: [redacted] maakond, [redacted] vald, [redacted] küla, [redacted]	
Kasutusotstarve: 11101 Üksikelamu	
Staadium: Eelprojekt	Kp: 27/11/25
Tellija: Eraisik	
Projekti autorid: [redacted]	
Vastutav arhitekt: [redacted]	
Projekteerija: [redacted] • [redacted] REG. MTR.	
Antud dokumenti ei tohi paljundada, kasutada ega loovutada kolmandale isikule ilma arhitektuurbüroo [redacted] kirjaliku nõusolekuta	

TÄHIS	A - 2.2	A - 3	A - 4.1
KOGUS	1	1	1
MATERJAL	Puit-Alumiinium	Puit-Alumiinium	Puit-Alumiinium
SOOJAPIDAVUS U =	< 0,8	< 0,8	< 0,8
PÄIKESELÄBIVUSTEGUR g =	0,40	0,40	0,40
VAADE VÄLJAST			
AVA MÕÖT (laius x kõrgus)	3225 x 3350 mm	3600 x 3275 mm	5150 x 3350 mm
KLAAS	3x klaaspakett, kirgas	3x klaaspakett, kirgas	3x klaaspakett, kirgas
VÄLISVIIMISTLUS	Hall RR22	Hall RR22	Hall RR22
MÄRKUSED	Nurgaaken aknaga 2.1 Aknaraamid peidetud, põrandasse uputatud. (75 mm)	Aknaraamid põrandasse uputatud. (75 mm)	Nurgaaken aknaga 4.2 Aknaraamid peidetud, põrandasse uputatud. (75 mm)

- Märkused
- Kõik ukSED ja aknad on skeemidel vaadatuna väljast.
 - Uste ja akende toonid vastavalt vaadete joonistele.
 - Avatäidete mõõdud antud ehitusliku paigaldusava järgi.
 - Enne uste ja akende tellimist teostada objektil mõõdistus.
 - Välisuste värvimisel kasutada välistingimustesse sobivaid värve.
 - Välisuste metallist elemendid tuleb teha ühte tooni, kui ei ole märgitud teisiti.
 - Niiskettesse ruumidesse paigaldada niiskuskindlad ukSED ja aknad.
 - Nõutud uste tulepüsivuse, tolerantsid, helipidavuse, kulumiskindluse, koostekvaliteedi ja garantii tagab uste tootja.
 - Uste avanemise suunale tuleb paigaldada vajadusel stopperid selliselt, et ukSED ei lõhuks seinte viimistlust.
 - Kõikide uste paisumis- ja paigaldusvarud ning konstruktsioon täpsustatakse tootja poolt.
 - Kõikide uste mõõdud, hulk ja käelisus täpsustatakse ja kontrollitakse enne lõpliku tellimuse esitamist.
 - Kõikide akende käelisus ja avanemine täpsustatakse ja kontrollitakse enne lõpliku tellimuse esitamist.
 - Kõikide uste ja akende paigaldus vastavalt tootja juhistele. Enne paigaldamist täpsustada avamisvarud.
 - Avatäidete siseviimistlus, kujundus ja furniitUR lahendatakse eraldi seisevalt sisearhitektuurse projektiga.
 - Joonist käsitleda koos arhitektuurse osa mistahes jooniste, seletuskirja ja spetsifikatsioonidega.
 - Vastuolu ilmnmisel käesoleva joonise ning arhitektuurse või mistahes muu projekti osa jooniste, spetsifikatsioonide või seletuskirja vahel tuleb koheSelt teavitada projekteerijat või projektijuhti.

Joonis:

Väline avatäidete spets. (2)

1:50

A3

Joonise nr:
2501_EP_AR-8-05_v02_Valine-avataidete-spets

Töö nr:
25-02

Objekt:

███ maakond, ███ vald, ███ küla, ███

Kasutusotstarve:

11101 Üksikelamu

Staadium:

Eelprojekt

Kp:

27/11/25

Tellija:

Eraisik

Projekti autorid:

██████████

Vastutav arhitekt:

██████████

Projekteerija:

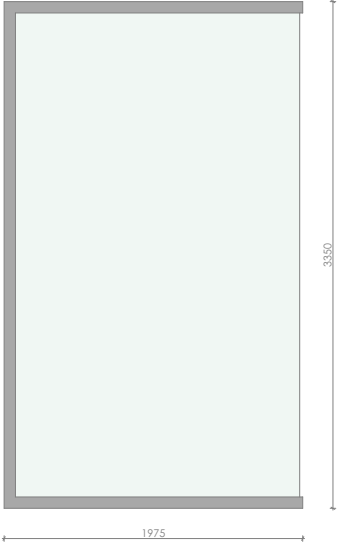
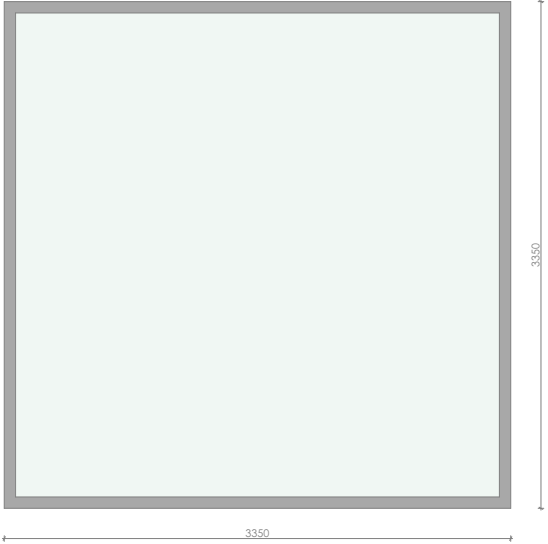
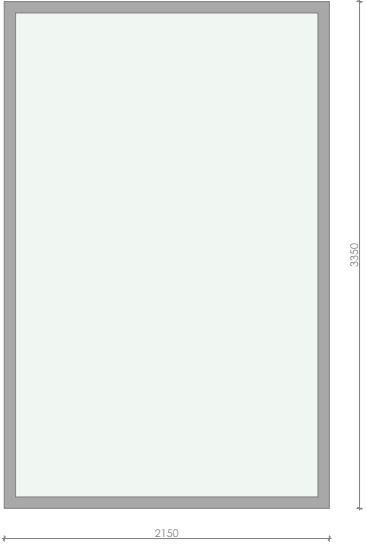
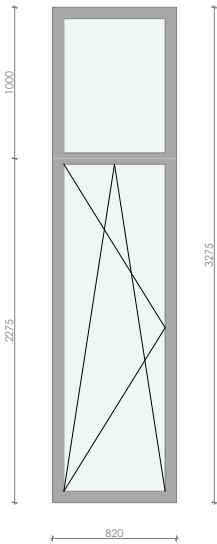
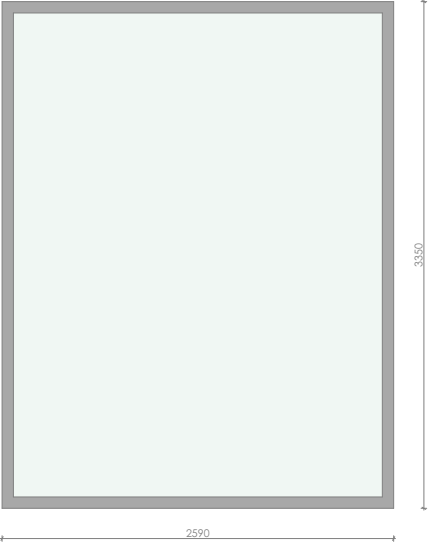
██████████

REG

██████████

MTR

Antud dokumenti ei tohi paljundada, kasutada ega loovutada kolmandale isikule ilma arhitektuuribüroo, ███, kirjaliku nõusolekuta

TÄHIS	A - 4.2	A - 5	A - 6	A - 7	A - 8
KOGUS	1	1	1	1	1
MATERJAL	Puit-Alumiinium	Puit-Alumiinium	Puit-Alumiinium	Puit-Alumiinium	Puit-Alumiinium
SOOJAPIDAVUS U =	< 0,8	< 0,8	< 0,8	< 0,8	< 0,8
PÄIKESELÄBIVUSTEGUR g =	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
VAADE VÄLJAST					
AVA MÕÖT (laius x kõrgus)	1975 x 3350 mm	3350 x 3350 mm	2150 x 3350 mm	820 x 3275 mm	2590 x 3350 mm
KLAAS	3x klaaspakett, kirgas	3x klaaspakett, kirgas	3x klaaspakett, kirgas	3x klaaspakett, kirgas	3x klaaspakett, kirgas
VÄLISVIIMISTLUS	Hall RR22	Hall RR22	Hall RR22	Hall RR22	Hall RR22
MÄRKUSED	Nurgaaken aknaga 4.1. Aknaraamid peidetud, põrandasse uputatud. (75 mm)	Aknaraamid peidetud, põrandasse uputatud. (75 mm)	Aknaraamid peidetud, põrandasse uputatud. (75 mm) Paigaldatakse välisruloo.	Aknaraamid põrandasse uputatud. (75 mm) Paigaldatakse välisruloo.	Aknaraamid peidetud, põrandasse uputatud. (75 mm)

Märkused

- Kõik ukSED ja aknad on skeemidel vaadatuna väljast.
- Uste ja akende toonid vastavalt vaadete joonistele.
- Avatäidete mõõdud antud ehitusliku paigaldusava järgi.
- Enne uste ja akende tellimist teostada objektil mõõdistus.
- Välisuste värvimisel kasutada välistingimustesse sobivaid värve.
- Välisuste metallist elemendid tuleb teha ühte tooni, kui ei ole märgitud teisiti.
- Niiskettesse ruumidesse paigaldada niiskuskindlad ukSED ja aknad.
- Nõutud uste tulepüsivuse, tolerantsid, helipidavuse, kulumiskindluse, koostekvaliteedi ja garantii tagab uste tootja.
- Uste avanemise suunale tuleb paigaldada vajadusel stopperid selliselt, et ukSED ei lõhuks seinte viimistlust.
- Kõikide uste paisumis- ja paigaldusvarud ning konstruktsioon täpsustatakse tootja poolt.
- Kõikide uste mõõdud, hulk ja käelisus täpsustatakse ja kontrollitakse enne lõpliku tellimuse esitamist.
- Kõikide akende käelisus ja avanemine täpsustatakse ja kontrollitakse enne lõpliku tellimuse esitamist.
- Kõikide uste ja akende paigaldus vastavalt tootja juhiste. Enne paigaldamist täpsustada avamisvarud.
- Avatäidete siseviimistlus, kujundus ja furniit lahendatakse eraldi seitsvalt sisearhitektuurse projektiga.
- Joonist käsitleda koos arhitektuurse osa mistahes jooniste, seletuskirja ja spetsifikatsioonidega.
- Vastuolu ilmnmisel käesoleva joonise ning arhitektuurse või mistahes muu projekti osa jooniste, spetsifikatsioonide või seletuskirja vahel tuleb kohe selet teavitada projekteerijat või projektijuhti.

Joonis:

Väline avatäidete spets. (3)

1:50

A3

Joonise nr:
2501_EP_AR-8-05_v02_Valine-avataidete-spets

Töö nr:
25-02

Objekt:

███ maakond, ███ vald, ███ küla, ███

Kasutusotstarve:

11101 Üksikelamu

Staadium:

Eelprojekt

Kp:

27/11/25

Tellijä:

Eraisik

Projekti autorid:

██████████

Vastutav arhitekt:

██████████

Projekteerija:

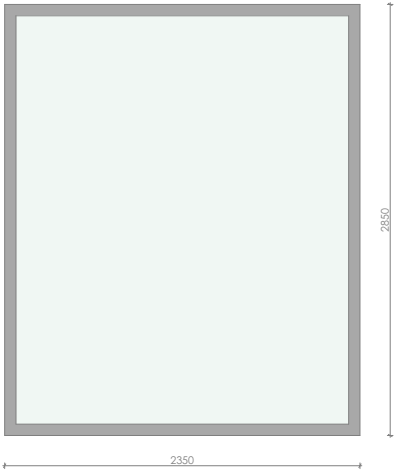
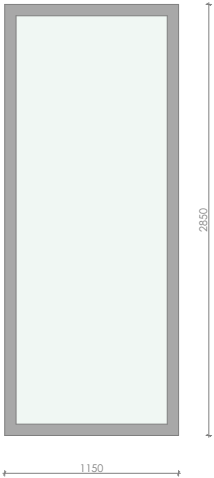
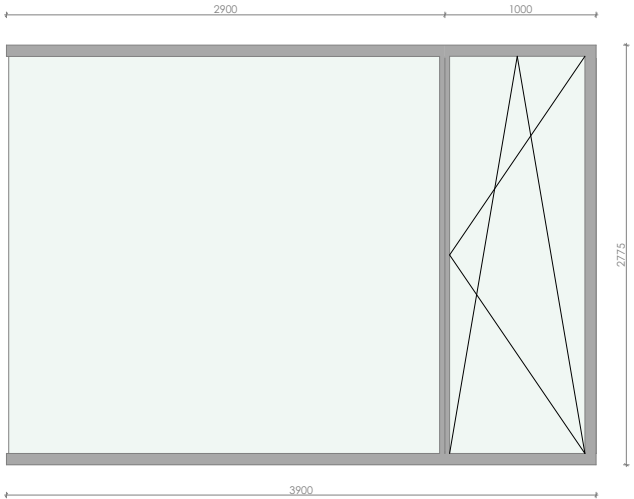
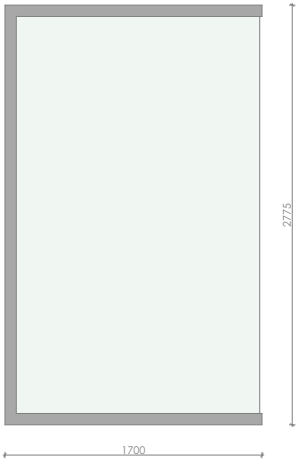
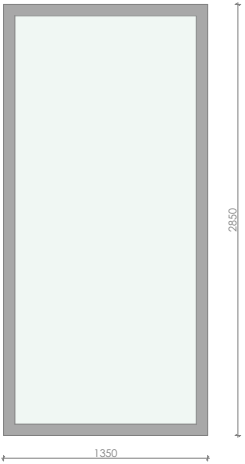
██████████

REG

██████████

MTR

Antud dokumenti ei tohi paljundada, kasutada ega loovutada kolmandale isikule ilma arhitektuuribüroo, ███, kirjaliku nõusolekuta

TÄHIS	A - 9	A - 10	A - 11.1	A - 11.2	A - 12
KOGUS	1	1	1	1	1
MATERJAL	Puit-Alumiinium	Puit-Alumiinium	Puit-Alumiinium	Puit-Alumiinium	Puit-Alumiinium
SOOJAPIDAVUS U =	< 0,8	< 0,8	< 0,8	< 0,8	< 0,8
PÄIKESELÄBIVUSTEGUR g =	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
VAADE VÄLJAST					
AVA MÕÖT (laius x kõrgus)	2350 x 2850 mm	1150 x 2850 mm	3900 x 2775 mm	1700 x 2775 mm	1350 x 2850 mm
KLAAS	3x klaaspakett, kirkas	3x klaaspakett, kirkas	3x klaaspakett, kirkas	3x klaaspakett, kirkas	3x klaaspakett, kirkas
VÄLISVIIMISTLUS	Hall RR22	Hall RR22	Hall RR22	Hall RR22	Hall RR22
MÄRKUSED	Niiske ruum. Aknaraamid peidetud, põrandasse uputatud. (75 mm)	Aknaraamid peidetud, põrandasse uputatud. (75 mm) Paigaldatakse välisruloo.	Nurgaaken aknaga 10.2 Aknaraamid põrandasse uputatud. (75 mm) Paigaldatakse välisruloo.	Nurgaaken aknaga 10.1 Aknaraamid põrandasse uputatud. (75 mm) Paigaldatakse välisruloo.	Aknaraamid peidetud, põrandasse uputatud. (75 mm)

Märkused

- Kõik ukSED ja aknad on skeemidel vaadatuna väljast.
- Uste ja akende toonid vastavalt vaadete joonistele.
- Avatäidete mõõdud antud ehitusliku paigaldusava järgi.
- Enne uste ja akende tellimist teostada objektil mõõdistus.
- Välisuste värvimisel kasutada välistingimustesse sobivaid värve.
- Välisuste metallist elemendid tuleb teha ühte tooni, kui ei ole märgitud teisiti.
- Niisketesse ruumidesse paigaldada niiskuskindlad ukSED ja aknad.
- Nõutud uste tulepüsivuse, tolerantsid, helipidavuse, kulumiskindluse, koostekvaliteedi ja garantii tagab uste tootja.
- Uste avanemise suunale tuleb paigaldada vajadusel stopperid selliselt, et ukSED ei lõhuks seinte viimistlust.
- Kõikide uste paisumis- ja paigaldusvarud ning konstruktsioon täpsustatakse tootja poolt.
- Kõikide uste mõõdud, hulk ja käeliskus täpsustatakse ja kontrollitakse enne lõpliku tellimuse esitamist.
- Kõikide akende käeliskus ja avanemine täpsustatakse ja kontrollitakse enne lõpliku tellimuse esitamist.
- Kõikide uste ja akende paigaldus vastavalt tootja juhiste. Enne paigaldamist täpsustada avamisvarud.
- Avatäidete siseviimistlus, kujundus ja furniit lahendatakse eraldi seisvalt sisearhitektuurse projektiga.
- Joonist käsitleda koos arhitektuurse osa mistahes jooniste, seletuskirja ja spetsifikatsioonidega.
- Vastuolu ilmnemisel käesoleva joonise ning arhitektuurse või mistahes muu projekti osa jooniste, spetsifikatsioonide või seletuskirja vahel tuleb kohe selts teavitada projekteerijat või projektijuhti.

Joonis:

Väline avatäidete spets. (4)

1:50

A3

Joonise nr:
2501_EP_AR-8-05_v02_Valine-avataidete-spets

Töö nr:
25-02

Objekt:

maakond, vald, küla,

Kasutusotstarve:

11101 Üksikelamu

Staadium:

Eelprojekt

Kp:

27/11/25

Tellij:

Eraisik

Projekti autorid:

Vastutav arhitekt:

Projekteerija:

REG

MTR

Antud dokumenti ei tohi paljundada, kasutada ega loovutada kolmandale isikule ilma arhitektuurbüroo, nõusolekuta

TÄHIS	A - 13	A - 14	A - 15	A - 16
KOGUS	1	1	1	1
MATERJAL	Puit-Alumiinium	Puit-Alumiinium	Puit-Alumiinium	Puit-Alumiinium
SOOJAPIDAVUS U =	< 0,8	< 0,8	< 0,8	< 0,8
PÄIKESELÄBIVUSTEGUR g =	0,40	0,40	0,40	0,40
VAADE VÄLJAST				
AVA MÕÖT (laius x kõrgus)	2000 x 2775 mm	2150 x 2850 mm	1150 x 2850 mm	1200 x 1735 mm
KLAAS	3x klaaspakett, kirkas	3x klaaspakett, kirkas	3x klaaspakett, kirkas	3x klaaspakett, kirkas
VÄLISVIIMISTLUS	Hall RR22	Hall RR22	Hall RR22	Hall RR22
MÄRKUSED	Aknaraamid põrandasse uputatud. (75 mm) Paigaldatakse välisruloo.	Aknaraamid peidetud, põrandasse uputatud. (75 mm) Paigaldatakse välisruloo.	Aknaraamid peidetud, põrandasse uputatud. (75 mm)	Katuseaken

Märkused

- Kõik ukSED ja aknad on skeemidel vaadatuna väljast.
- Uste ja akende toonid vastavalt vaadete joonistele.
- Avatäidete mõõdud antud ehitusliku paigaldusava järgi.
- Enne uste ja akende tellimist teostada objektil mõõdistus.
- Välisuste värvimisel kasutada välistingimustesse sobivaid värve.
- Välisuste metallist elemendid tuleb teha ühte tooni, kui ei ole märgitud teisiti.
- Niisketesse ruumidesse paigaldada niiskuskindlad ukSED ja aknad.
- Nõutud uste tulepüsivuse, tolerantsid, helipidavuse, kulumiskindluse, koostekvaliteedi ja garantii tagab uste tootja.
- Uste avanemise suunale tuleb paigaldada vajadusel stopperid selliselt, et ukSED ei lõhuks seinte viimistlust.
- Kõikide uste paisumis- ja paigaldusvarud ning konstruktsioon täpsustatakse tootja poolt.
- Kõikide uste mõõdud, hulk ja käelisus täpsustatakse ja kontrollitakse enne lõpliku tellimuse esitamist.
- Kõikide akende käelisus ja avanemine täpsustatakse ja kontrollitakse enne lõpliku tellimuse esitamist.
- Kõikide uste ja akende paigaldus vastavalt tootja juhistele. Enne paigaldamist täpsustada avamisvarud.
- Avatäidete siseviimistlus, kujundus ja furniit lahendatakse eraldi seisevalt sisearhitektuurse projektiga.
- Joonist käsitleda koos arhitektuurse osa mistahes jooniste, seletuskirja ja spetsifikatsioonidega.
- Vastuolu ilmnemisel käesoleva joonise ning arhitektuurse või mistahes muu projekti osa jooniste, spetsifikatsioonide või seletuskirja vahel tuleb kohe selts teavitada projekteerijat või projektijuhti.

Joonis:

Väline avatäidete spets. (5)

1:50	A3
Joonise nr: 2501_EP_AR-8-05_v02_Valine-avataidete-spets	Töö nr: 25-02
Objekt: [redacted] maakond, [redacted] vald, [redacted] küla, [redacted]	
Kasutusotstarve: 11101 Üksikelamu	
Staadium: Eelprojekt	Kp: 27/11/25
Tellija: Eraisik	
Projekti autorid: [redacted]	
Vastutav arhitekt: [redacted]	
Projekteerija: [redacted] • [redacted] REG. [redacted] MTR. [redacted]	
Antud dokumenti ei tohi paljundada, kasutada ega loovutada kolmandale isikule ilma arhitektuurbüroo [redacted] kirjaliku nõusolekuta	