



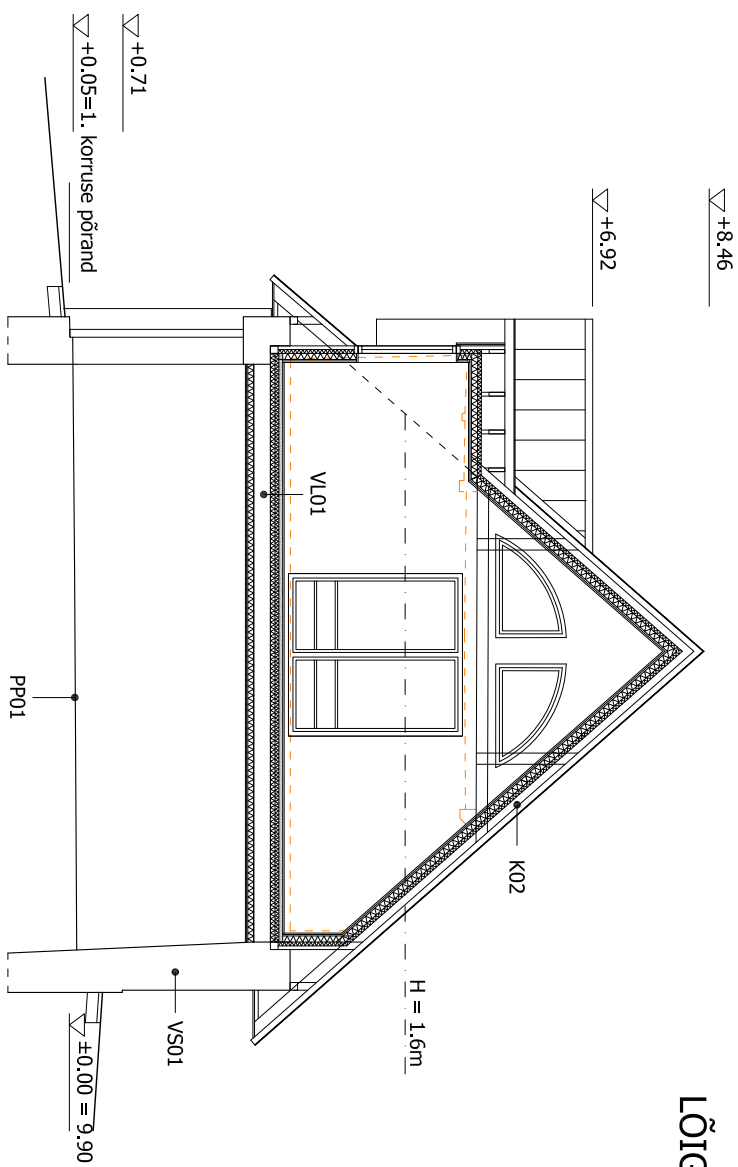

LOIGE A M1:100

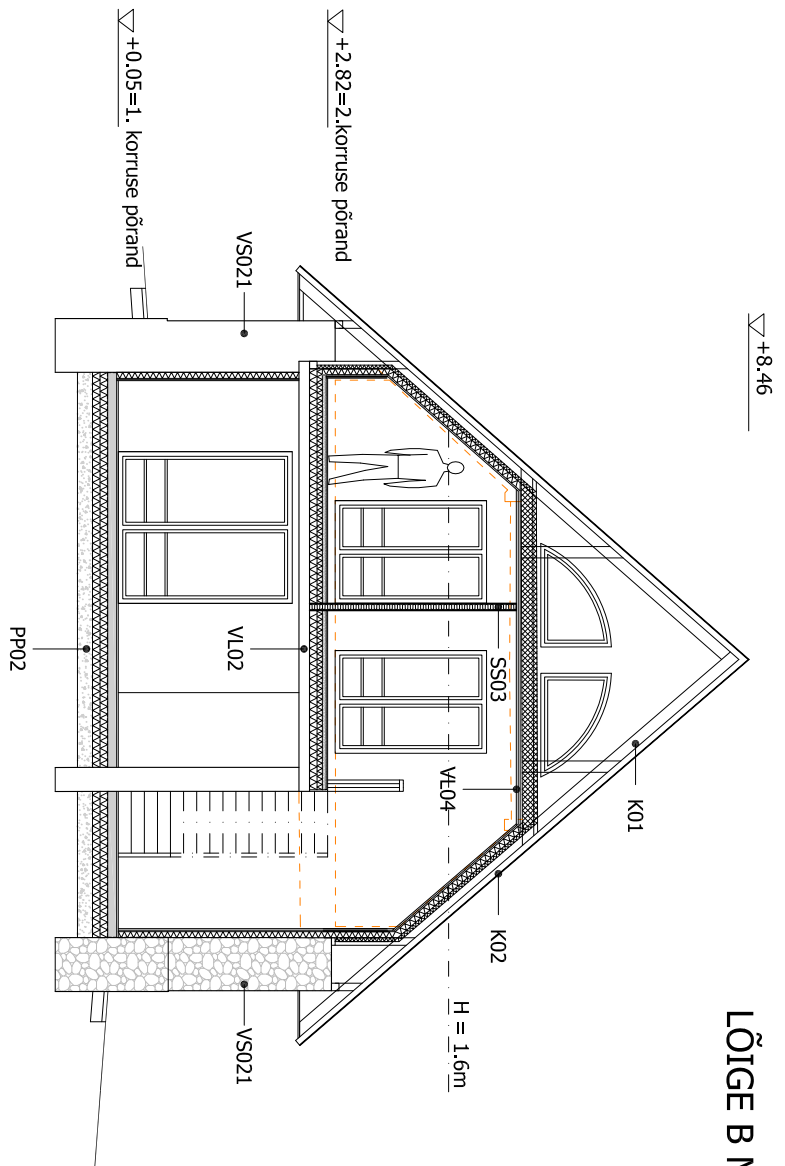

LOIGE B M1:100

KONSTRUKTSIOONITÜÜBID

K01 - olemasolev soojustamata plekk-katus

K02 - olemasolev plekk-katus puitroovil aluskangas
sarikas 50x150mm, sarikate vahel PIR plaat 50mm
PIR plaat 80mm sarikate all
metall-või puitroov
sisesevooditlaud või vineer

VL04 - mineraalvill 50mm, nt Isover KL35
olemasolev peenn 50x150mm, vahel mineraalvill 150mm,
nt Isover KL35
aurutõke
OSB 12mm
puut-või metallroov
sisesevoodrilaud või vineer

VL01 - põrandalaud max paksusega 20 mm
kipsivalu põrandaküttetorudega min 40mm
kaitsekiile
EPS 100 ca 50mm
olemasolev õõnespaneel 220mm
PR plaat 80mm
metallkarkass 18mm, s=400
ehitusplaat 12mm

PP02 - põrandakate mx 22mm
betoon 120mm, põrandaküte
PVC kile, vuugid ülekattega 150mm, teipitud
EPS 100 2x100mm
liivast tasanduskiht 50mm
tihendatud killustik 200mm
geotekstiil

VL02 - põrandakate max paksusega 22 mm
kipsivalu põrandaküttetorudega mln 40mm
kaitsekle
EPS 100 ca 130mm
olemasolev õõnespaneel 220mm
siseviimistlus

KL01 - 1-KORRUSELISE HOONEOSA KATUSLAGI

SBS 2 kihti
jätk mineraalvillplaat 30mm
EPS60 100+75mm
aurutöke
olemasolev monoliitne (?) raudbetoonplaat
sissevõlmistus

VL03 - 2. KORRUSE DUŠIRUUMI PÕRAND
 klinkerplaat paigalduskihil
 kipsivalu põrandaküttetorudega min 40mm
 hüdroisolatsioon, keeratud seintele
 sullundiga veekindel vineer
 EPS 100 ca 50mm
 olemasolev õõnespaneel 220mm
 siseviimistlus

garazai pörrand

Bauroc blokk

SS02

PP02

250

TÄHISTUS

MÄRKUSED

lammutatav konstruktsioon

Seinatuübid vt korruste plaanidelt.

Seinte siseviimistlus vastavalt siseviimistlusprojektile.

LOIGE C M1:50

$$\frac{\Delta \pm 0.00}{06.6} = 00.07 = 9.90$$