



VS-1 välissein (Laudis / kuiv ruum)
(U = 0,17 W/m²K)

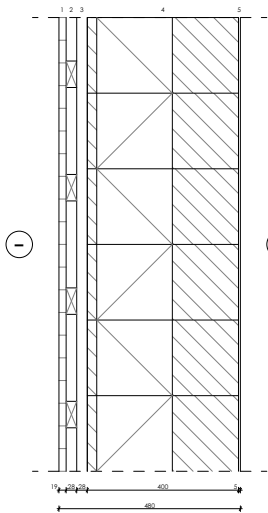


1. Vertikaalne laudis, 19 x 141 mm
toon pruun, Brown-Light
nt. Thermory termokuusk, C26, Vivid Translucent
2. Horisontaalne roovitus 28 x 70 mm,
samm 300 mm / õhkvahe
3. Vertikaalne roovitus 28 x 70 mm,
samm 600 mm / õhkvahe
4. Ehitusplokk - 400 mm
nt. Lammi KK400
(Täis betoneerimine vastavalt
konstruktiivsele projektile)
5. Siseviimistlus - 5 mm
nt. Krohv + pahtel + värv

VS-2 välissein (Tsementkiudplaat / kuiv ruum)
(U = 0,17 W/m²K)

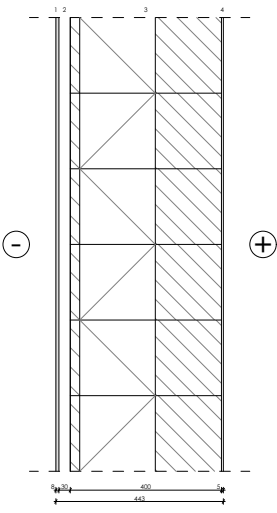


1. Tsementkiudplaat - 8 mm
toon tumehall nt. Equitone Tectiva TE15
nt. Thermory termokuusk, C26, Vivid Translucent
2. Terasroovitus / õhkvahe - 30 mm
samm 600 mm / õhkvahe
3. Ehitusplokk - 400 mm
nt. Lammi KK400
(Täis betoneerimine vastavalt
konstruktiivsele projektile)
4. Siseviimistlus - 5 mm
nt. Krohv + pahtel + värv

VS-3 välissein (Laudis / niiske ruum)
(U = 0,17 W/m²K)

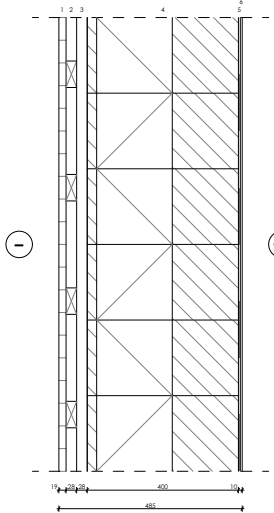

1. Vertikaalne laudis, 19 x 141 mm
toon pruun, Brown-Light
nt. Thermory termokuusk, C26, Vivid Translucent
2. Horisontaalne roovitus 28 x 70 mm,
samm 300 mm / õhkvahe
3. Vertikaalne roovitus 28 x 70 mm,
samm 600 mm / õhkvahe
4. Ehitusplokk - 400 mm
nt. Lammi KK400
(Täis betoneerimine vastavalt
konstruktiivsele projektile)
5. Hüdrosolatsioon
6. Siseviimistlus - 10 mm
nt. Keraamiline plaat

VS-4 välissein (Tsementkiudplaat / niiske ruum)
(U = 0,17 W/m²K)

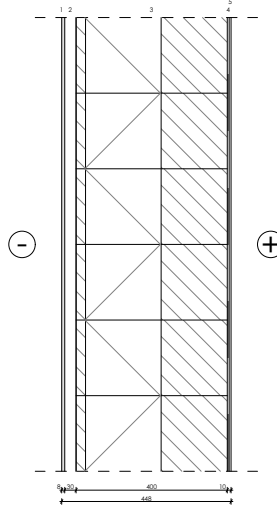

1. Tsementkiudplaat - 8 mm
toon tumehall nt. Equitone Tectiva TE15
nt. Thermory termokuusk, C26, Vivid Translucent
2. Terasroovitus / õhkvahe - 30 mm
samm 600 mm / õhkvahe
3. Ehitusplokk - 400 mm
nt. Lammi KK400
(Täis betoneerimine vastavalt
konstruktiivsele projektile)
4. Hüdrosolatsioon
5. Siseviimistlus - 10 mm
nt. Keraamiline plaat

- Märkused
1. Kõik muudatused tuleb kooskõlastada arhitektiga.
 2. Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ehitusel.
 3. Joonist käsitleda koos arhitektuurse osa mistahtes jooniste, seletuskirja ja spetsifikatsioonidega. Vastuolu ilmnmisel käesoleva joonise ning arhitektuurse või mistahtes muu projekti osa jooniste, spetsifikatsioonide või seletuskirja vahel tuleb kohehelt teavitada projekteerijat või projektijuhti.
 4. Kõikide ehitustoodete kasutamisel tuleb lähtuda tootjapoolsetest paigaldamis- ja kasutamisuhistest ning tootjapoolsete sõlmede tüüplahendusest.
 5. Kandvate seinte, põrandate, vahelagede, katuste ja muude konstruktsioonide lahenduse kinnitab konstruktsiooni projekteerija vastavalt koormustele ja nõuetele.
 6. Tagada konstruktsioonide vee- ja niiskuskindlus.

Joonis:		
Välisseina konstruktsioonid		
Mõõtkava:	1:20	A3
Joonise nr: 2502_EP_AR-8-03_v01_Valisseina-konstruktsioonid	Töö nr: 25-02	
Objekt:	[redacted] maakond, [redacted] vald, [redacted] küla, [redacted]	
Kasutusotstarve:	11101 Üksikelamu	
Staadium:	Eelprojekt	Kp: 01/09/25
Tellija:	Eraisik	
Projekti autorid:	[redacted]	
Vastutav arhitekt:	[redacted]	
Projekteerija:	[redacted] REG [redacted] MTR	
Antud dokumenti ei tohi paljundada, kasutada ega loovutada kolmandale isikule ilma arhitektuuribüroo [redacted] kirjaliku nõusolekuta		