


Torude tähistused

toru lae all

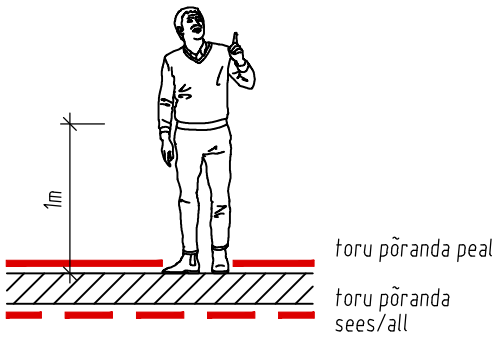

Vaade C

Vaade D

Vaade A

Tähis	NIMI (kirjeldus)
Materjalid	
Kanalisatsioon:	
1	PP-HT Muhvitorud (jäikusklass S16)
Veevarustus:	
7	Plasttoru (Pex)
6	PE veetoru, PN10 veesisend
Süsteemid	
KV	Külm tarbevesi
SV	Soe tarbevesi
SVR	Soe ringlusvesi
K1	Reoveekanalisatsioon (PP-HT)
Veevõtupunktid	
S	Kätepesusegisti liide
WC	WC-potti liide
KS	Köögisegisti liide koos pesumasina ventiiliga
PM	Pesumasina ventiil
NPM	Nõudepesumasina ventiil
VS	Vannisegisti liide
KK	Kastmiskraani liide, isetühjendav ja külumiskindel
DS	Duššisegisti liide
Veevõtu ja äravoolupunktide tüübid	
WC, De110	WC-pott veeliide ja äravool De110
PK, De50	Valamu äravool De50
KV, De50	Köögivalamu äravool D50 (koos nõudepesumasina äravooluga)
PM, De50	Pesumasina äravool De50
NPM, De50	Nõudepesumasina äravool De50
TR, De50	Trapp De50, ver.äravooluga ja haisutõkega
V, De50	Vanni äravool De50
D, De75	Dušši äravool De75

TINGMÄRGID:

- K1 REOVEEKANALISATSIOON
- KV, KÜLM VESI
- SV, SOE VESI
- KANALISATSIOONI TORU LANGUSE SUUND
- KANALISATSIOONITORUSTIKU TÄHIS; VÄLISLÄBIMÕÖT
- ISOLATSIOONI SEINA PAKSUS; TORU SUUND ÜLES/ALLA
- KÜLMAVEE TORUSTIKU TÄHIS; VÄLISLÄBIMÕÖT
- ISOLATSIOONI SEINA PAKSUS; TORU SUUND ÜLES/ALLA
- SOOJAVEE TORUSTIKU TÄHIS; VÄLISLÄBIMÕÖT
- ISOLATSIOONI SEINA PAKSUS; TORU SUUND ÜLES/ALLA


KANALISATSIOONITORUSTIKE MINIMAALSSED KÄLDED:

K50 - 20‰; K75 - 15‰; K110 - 15‰; K160 - 15‰.

- MÄRKUSED KANALISATSIOON:
- PESUKAUSSIDEL, VALAMUTEL JA PESUMASINATEL KASUTADA K50 NING KLOSETIPOTTIDEL K110 ÄRAVOOLUTORU.
 - PROJEKTEERITUD HOONESISENE K1 OLMEREOVEE KANALISATSIOONITORUSTIK MONTEERIDA PP KANALISATSIOONITORUDEST Ø50-Ø110.
 - KANALISATSIOONIPUSTIKUD JA LAELUSED - TORUD ISOLEERIDA 50 mm PAKSUSE ALUMINIUMFOOLIUM KATTEGA KIVIVILLAST TORUISOLATSIOONI KOORIKUGA (TIHEDUS $\delta \geq 100 \text{ kg/m}^3$), KUI JOONISEL POLE MARGI TUD TEISITI NÄHTAVALE JÄÄVAD TORUSTIKUD KATTA PVC KATTEGA. TORUISOLATSIOONI JA PVC KATTE SÜTTIMISTUNDLIKKUS - TULELEVIMISKLASS ON B-s1,d0.
 - VALISÕHU TINGIMUSTES NÄHTAVALE JÄÄV KANALISATSIOONITORUSTIK ISOLEERIDA 100 mm PAKSUSE ALUMINIUMFOOLIUM KATTEGA KIVIVILLAST TORUISOLATSIOONI KOORIKUGA (TIHEDUS $\delta \geq 100 \text{ kg/m}^3$) JA KATTA PVC KATTEGA. TORUISOLATSIOONI JA PVC KATTE SÜTTIMISTUNDLIKKUS - TULELEVIMISKLASS ON B-s1,d0.
 - PLASTTORUDE LÄBIVIIGUD TULETÕKKE TARINDIDEST VARUSTADA TULETÕKKEMANSETTIDEGA, TULETÕKKEMÄHISTEGA VÕI TORUDELE KUNI Ø40 mm SPETSIAALSE PAISUVA TULETÕKKESILIKOONIGA.
 - VERTIKAALSSED KANALISATSIOONIPUSTIKUD ÜHENDADA HORISONTAALSETE KANALISATSIOONITORUSTIKEGA 2x 45° PÕLVEDEGA. PÕLVEDE ALLA JA ÜMBER EHITADA BETOONIST TOESTUS.
 - OLMEREOVEE KANALISATSIOONIPUSTIKUD LÕPETADA KATUSEL TUULUTUSTORU OTSIKUTEGA, TUULUTUSOTSIKUTE MINIMAALNE PAIGALDUSKÕRGUS +0,7 m KATUSEPINNAST.
 - TRAPPIDE TÕSTERÕNGAD VALIDA VASTAVALT PÕRANDAKONSTRUKTSIOONILE.

TORUDE tähistus

SÜSTEEM - X XXX / XX-X



DN = NIMI läbimõõt

De = välisläbimõõt

ÜSIKELAMU EHITUSPROJEKT	Kuupäev
Tabasalu alevik, Harku vald, Harjumaa	21.04.2025
Joonise nimetus	Möötkava
Veevarustus ja kanalisatsioon	1:75
1 Korruse plaan	Stadium
	PP
	Töö nr.
	170225
	Joonise nr.
	VK-5-01-1