




Lõige A-A

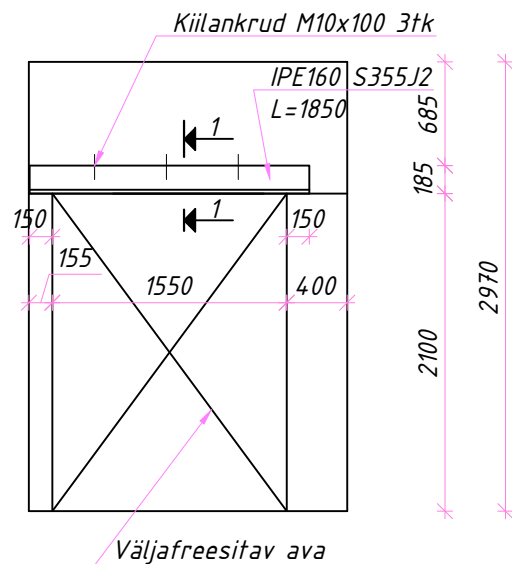


Lõige B-B

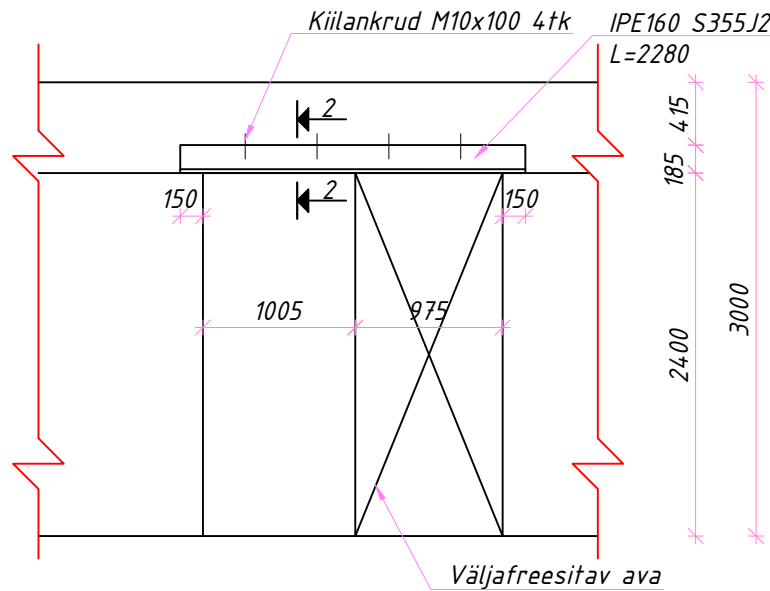

Lõige 1-1

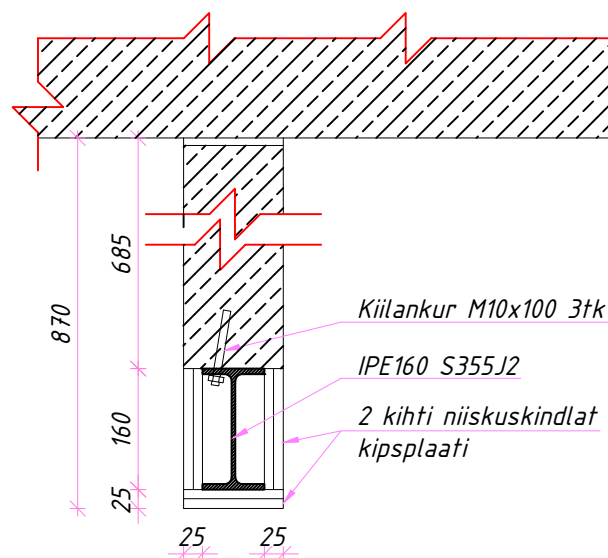

Lõige 2-2

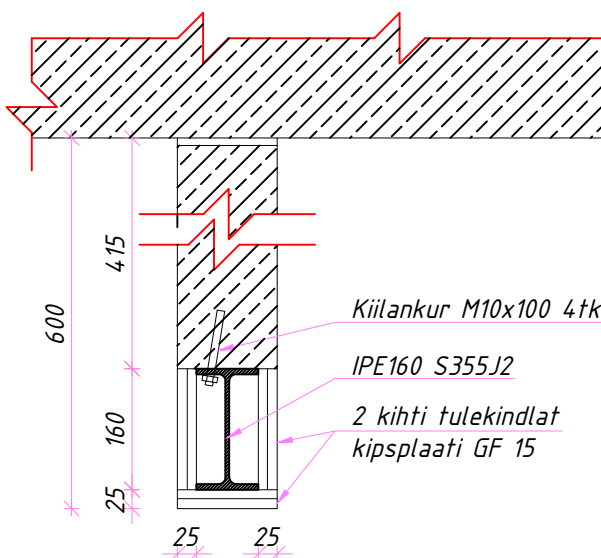

Märkused:

- Kõik mõõdud on antud millimeetrites
- Korrosioonikaitse sisekeskkond: korrosiooni kaitse vastavalt standardi ISO-12944 keskkonna klassile C1-M
- Teostusklass EXC2 ja ettevalmistusklass P1
- Tolerantsiklass 1 (EVS 1090-2:2008+A1:2011)
- Kasutada terast tugevusklassiga S355 normatiivse voolavuspiiriga 355 Mpa
- Teraskonstruktsioonide valmistamise ja montaaži geomeetrilised tolerantsid ei tohi olla suuremad EVS 1090-1:2009 standardi lubatud hälvetest
- Teraspinna ettevalmistus Sa2 $\frac{1}{2}$ (ISO 8501-1:1988)

			OBJEKT: KORTERI ÜMBEREHITUSPROJEKT	
			AADRESS: KESKLINNA LINNAOSA, TALLINN	
JOONESTAS:	KUUPÄEV: 29.09.2025	Lõige A-A, B-B, 1-1, 2-2		STAADIUM: EP
VASTUTAV SPETSIALIST:				MÕÖTKAVA: 1:50/1:10
			REV:	JOONISE NR: EK-6-01