



Piirdesein SS-4 (U arv =0,16)
-
Tuuletõkkeplaat või kangas
Vahelt soojustatud puitkarkass 150mm
aurutõke
karkass 50x50mm, soojustusvill 50mm
13mm kipsplaat
veetõke
keraamiline seinaplaat
+

Sisesein SS-5
keraamiline seinaplaat
veetõke
13mm kipsplaat
Puitkarkass 100mm
2x 13mm kipsplaat

Piirdesein SS-6 (U arv=0,16)
-
Tuuletõkkeplaat või kangas
Vahelt soojustatud puitkarkass 150mm
aurutõke
karkass 50x50mm, soojustusvill 50mm
2x 13mm kipsplaat
+

Pr.põrand P-3
Pr.põrandkütte kate $R<0,15\text{m}^2\text{K/W}$
Pr.põrandakatte alusvaip või papp
Pr.ehituskile (kui kasutatakse pappi)
Pr.Floore plaat 25mm ja põrandküte
Pr.sulundlaud 32mm
Pr.laagid 50x100mm, s-400, ol.ol põrandatalade vahel
ol.ol talad
ol.olev vahelagi

Välissein sein S-3 (U arv=0,19)
Voodrilaud, püstine, siliseeritud otstega (kooskõlastada Tellijaga)
roov 25x50mm, s-600mm
õhuvahe 25mm, dist.liist 25x50mm, s-600
tuuletõkkekangas
püstpruss 50x150mm, s-600; 150mm mineraalvill
ol.olev palksein
ol.olev siseviimistlus aurutõkkega

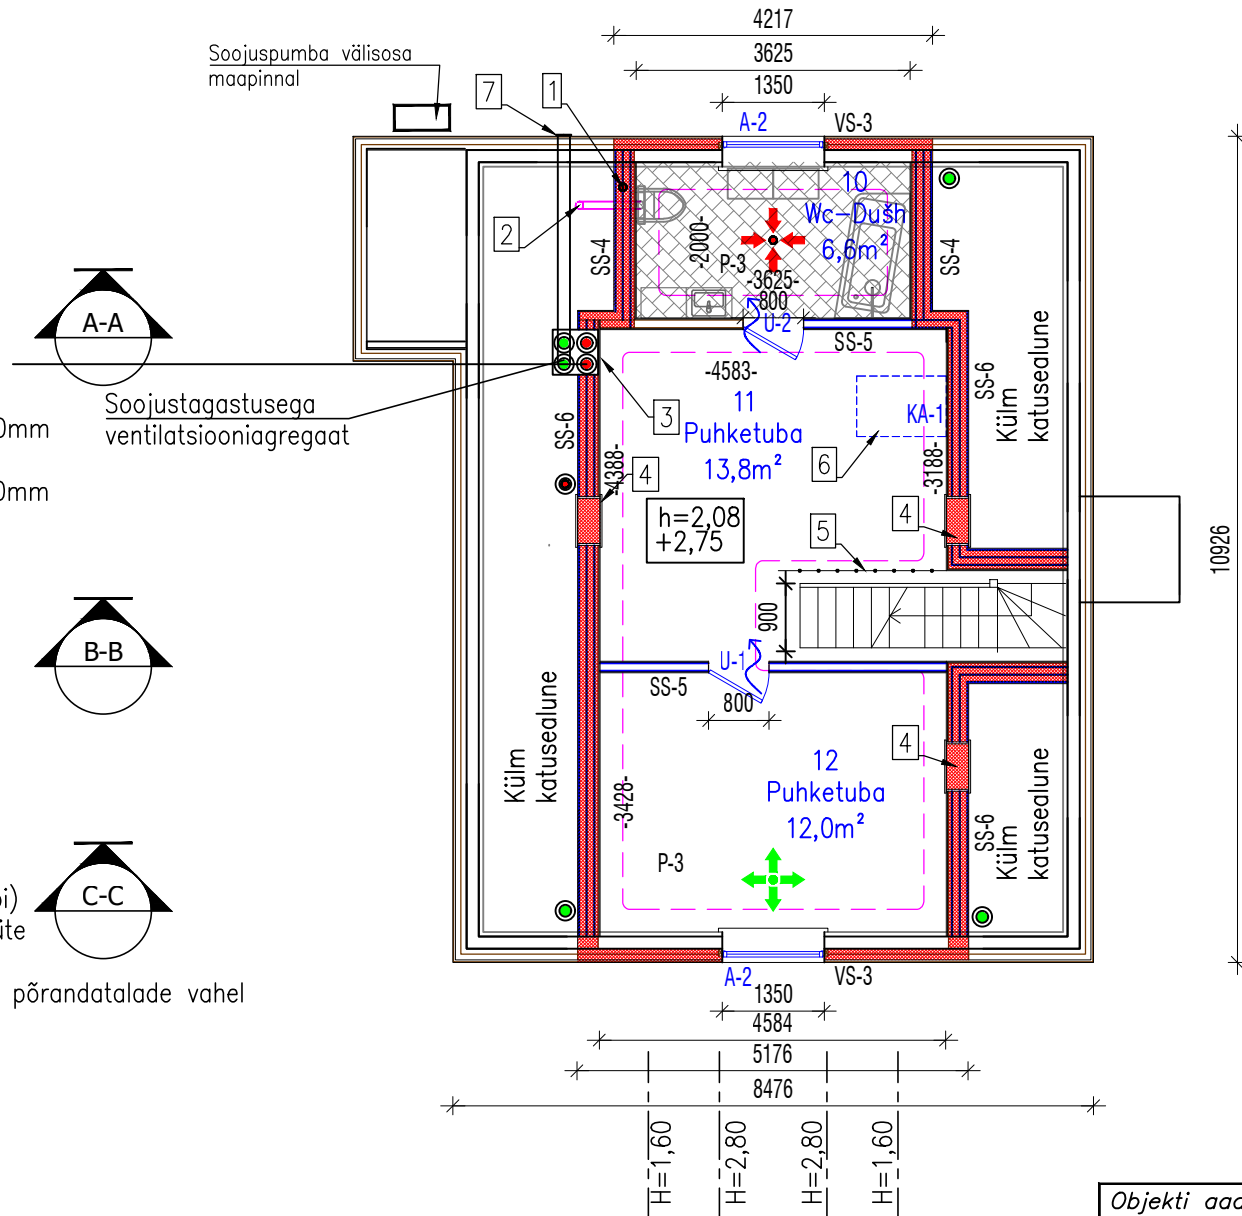

Ruumide eksplikatsioon

	Nimetus	Pind (m²)
10	WC-VANN	6,6
11	PUHKETUBA	13,8
12	PUHKETUBA	12,0
	2.KORRUS KOKKU	32,4

Märkused:

- Kanalisatsioonituulutuse püstak paigutatakse seina sisse ja sviiakse katusest välja
- Kanalisatsiooni allavool ehitada esimese korruse seina sisse. Torustik katta soojustuskoorikuga.
- Ventilatsiooniseade paigaldada nii, et oleks tagatud nõuetekohane hooldamise võimalus.
- Katusealuste tühimike vaatlemiseks paigaldada soojustatud luugid, valgusava mõõtmega min.600x800mm
- Trepiava piiritleda käsipuuga, kõrgus 1000mm.
- Katuseaken paigaldada sarikate vahele vastavalt võimalusele
- Ventilatsiooni sisetõmbetorustik viia otsaseinale, varustada putukavõrgu ja plafooniga

- Pr.villsoojustus
- Pr.puiste- või plaatvill
- Ol.olev konstruktsioon
- Pr. EPS soojustus
- Pr.rek põrand, põrandküttega
- Keraamiline põrandaplaat
- Sundventilatsiooni sissepuhe, plafoon laes
- Sundventilatsiooni väljatõmme, plafoon laes
- Ventilatsioonitorustik, soojustatud, sissepuhe
- Ventilatsioonitorustik, soojustatud, väljatõmme
- Siirdeõhk

Objekti aadress:	Töö liik:	hoone energiatõhusaks rekonstrueerimine
Objekti nimetus:	Projekti staadium:	Staadiumi tähis:
	eelprojekt	EP
Tellij:	Joonise nimetus:	Mõõtkava:
	2.KORRUSE PLAAN	1:100
	PLAAN KÕRGUSMÄRGIL +2,75	
	Töö number:	Proj.osa:
	Grupp:	Joonis:
	Version:	
	EK	5
	02	v01
	03.2024	