


ALAKESKUS	HÄIRE		2
	INDIKATSIOON		
	MÕÕTMINE		
	JUHTIMINE		
	REGULEER.		
	ABISEADMED		

RÜHMAKESKUS	
-------------	--

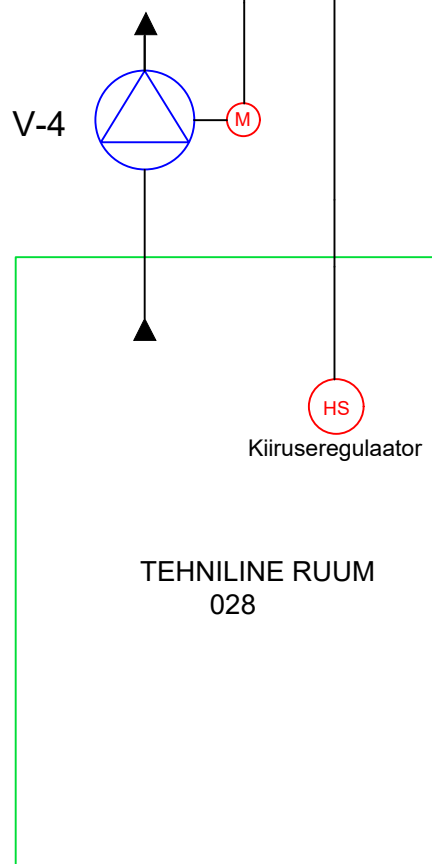

TINGMÄRGID:

V-4 VÄLJATÕMBE VENTILAATOR

0 = HÄIRE
1 = OHT (0 - 1 h)
2 = VIGA (0-24 h)
3 = HOOLDUS (0-5 ÖÖPÄEV)

◇ = PROGRAMMILINE ÜHENDUS

◆ = FÜÜSILINE ÜHENDUS

JUHTIMINE

VENTILAATORI TÕÕREŽIIMID:

1. KÄSITSI TÕÕREŽIIM. ÕHUVOOLUHULK VÕIB REGULEERIDA KIIRUSEREGULAATORIGA (min. -80 l/s - max. -240 l/s)
2. AUTOMAATNE TÕÕREŽIIM. VENTILAATOR TÕÕTAB KOOS SV-1 VENTILATSIOONI SEADMEGA (õhuvooluhulk -70 l/s)

BLOKEERINGUD

1. VENTILAATORID ON BLOKEERITUD TULEKAHJU HÄIRESIGNAALIGA.