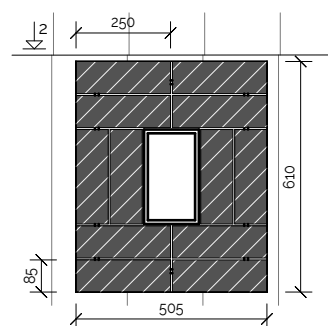
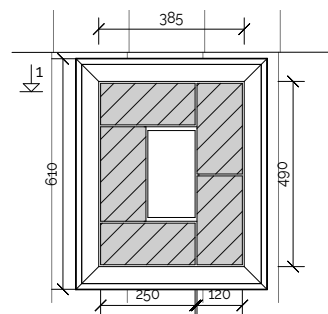
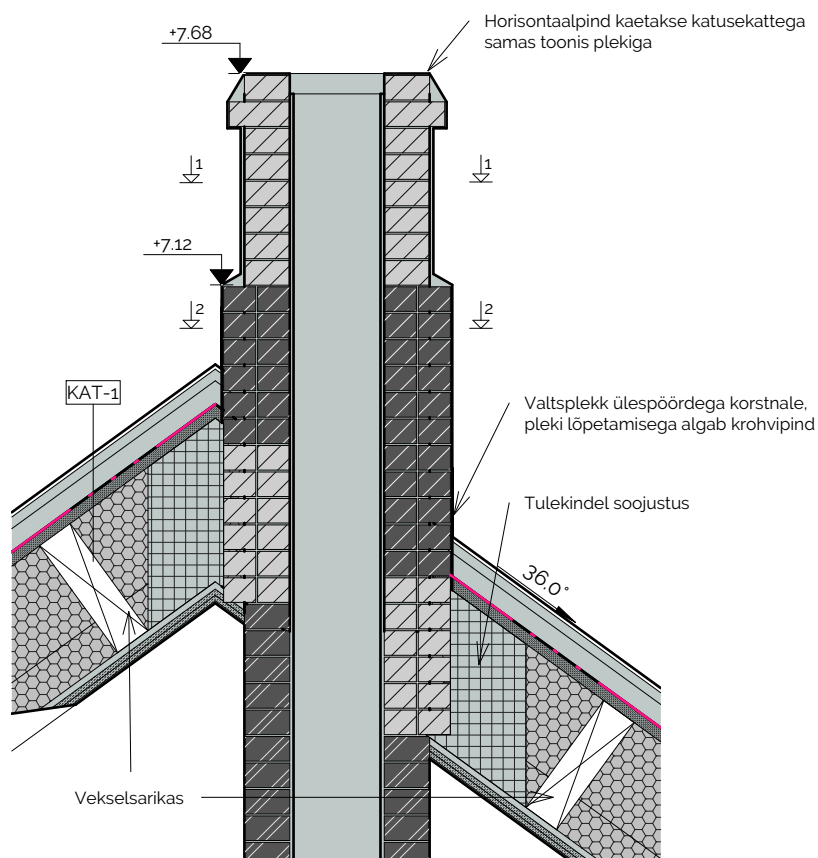


MÄRKUSED:

- Kõik korstnate moodud täpsustatakse kohapeal
- Olemasolevad ja kasutuses korstnad lammutatakse ning asendatakse väiksematega. Korstnapitsid kujundatakse hoonetüübile vastavad
- Korstnapitsid viimistletakse sobiva ilmastikukindla armeeritud krohvisüsteemiga, mis värvitakse vaadetele märgitud tooniga
- Pealt hooldatavatele korstendele kõrgusega üle 1m peavad olema paigaldatud astmerauad või kohane töötasapind
- Läbiviik vahelaes või katuses paksusega 400-600mm peab olema isoleeritud minimaalselt 200mm tulekindla isolatsioonimaterjalikihiga, arvestades korstna temperatuuriklassiks max T400. Soojusisolatsioonimaterjal, näiteks mineraalvill, peab olema mahukaaluga vähemalt 100 kg/m³ ja maksimaalse töötemperatuuriga vähemalt 6000C või muu tõendatud isolatsioonivõimega materjal.
- Kõik veeplekid viimistletakse katusega sama tooni.
- Veeplekid paigaldada (näiteks peidetud aluspleki abil) allapoõreteta krohvi välisele vertikaalpinnale
- Korstnapitside kõrgused täpsustada vastavalt vaadetele ning kohapeal vastavalt katuse kaldele, misjuures miinimumkõrgus katuse pinnast on 800mm
- Valitud tellised peavad olema suitsulööride ehitamiseks kohased põletatud tellised