

Materjalide kokkuvõte


Töö nimi: Korterelamu		Kütteprojekt		Projektijuht:		Töö nr:		453/21	
Osa: Küttesüsteem		Projekteerija:		Kuupäev:		28.10.2021			
Jrk nr	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Möötüühik	Maksumus		Märkused		
1	2	3	4	5	ühikule	6	7	8	
Küttekehad									
1	PC21-500-400		1	tk			0.00 €	Näiteks Purno	
2	PC21-500-500		1	tk			0.00 €	Näiteks Purno	
3	PC21-500-600		4	tk			0.00 €	Näiteks Purno	
4	PC21-500-700		3	tk			0.00 €	Näiteks Purno	
5	PC21-500-800		3	tk			0.00 €	Näiteks Purno	
6	PC22-500-500		2	tk			0.00 €	Näiteks Purno	
7	PC22-500-700		4	tk			0.00 €	Näiteks Purno	
8	PC22-500-900		1	tk			0.00 €	Näiteks Purno	
9	PC22-500-1100		1	tk			0.00 €	Näiteks Purno	
10	PC22-500-1200		2	tk			0.00 €	Näiteks Purno	
11	PC22-600-600		1	tk			0.00 €	Näiteks Purno	
12	PC22-600-900		2	tk			0.00 €	Näiteks Purno	
13	PC22-600-1000		1	tk			0.00 €	Näiteks Purno	
14	Õhutuskork		26	tk			0.00 €	vastavalt küttekeha tüübile	
15	Pimekork		26	tk			0.00 €	vastavalt küttekeha tüübile	
16	Radiaatori ühendusnippel		52	tk			0.00 €	vastavalt küttekeha tüübile	
17	Radiaatori seinakandur		52	tk			0.00 €	vastavalt küttekeha tüübile	
Radiaatorventiilid									
1	Radiaatorventiil	1/2"	26	tk			0.00 €	Näiteks Danfoss RA-DV	

Jrk nr	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Mõõtühik	Maksumus		Märkused
					ühikule	kokku	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Termostaat radiaatorventiilile	1/2"	26	tk		0.00 €	valida vastavalt radiaatorventiili tüübile (Nt. Danfoss RAW). Seadistada vahemikku 18-23°C
3	Sulgeventiil	1/2"	26	tk		0.00 €	Näiteks Danfoss RLV-S
Torustik							
1	Pressteras torumaterjal	Ø15	125	jm		0.00 €	kogus täpsustada montaažil
2	Pressteras torumaterjal	Ø18	73	jm		0.00 €	kogus täpsustada montaažil
3	Pressteras torumaterjal	Ø28	50	jm		0.00 €	kogus täpsustada montaažil
4	Pressteras torumaterjal	Ø35	23	jm		0.00 €	kogus täpsustada montaažil
5	Villikoarik 1,2 m/ torule Ø18		10	tk		0.00 €	kooriku paksus 30 mm
6	Villikoarik 1,2 m/ torule Ø28		50	tk		0.00 €	kooriku paksus 30 mm
7	Seadeventiil	DN25	2	tk		0.00 €	Näiteks Danfoss MSV-B
8	Kuulventiil	DN25	2	tk		0.00 €	
9	Soojusmõõtja		11	tk		0.00 €	Näiteks Compact V, Qn 0,6 m3/h
10	Torukandurid, kolmikud, põlved, ülemineked, õhutused ja tühjendused.		1	kompl.		0.00 €	Komplekteerida vastavalt montaaži vajadusele
Tühjenduskolmikud							
1	Kolmik SK-SK-SK	DN32x32x32	2	tk		0.00 €	
2	Kraanid	DN32	2	tk		0.00 €	
3	Pimekork VK	DN32	2	tk		0.00 €	


1. Spetsifitseerimata materjal, mis tuleneb montaaži vajadusest, kuulub töövõtumahu sisse.

2. Materjalide asendused kooskõlastada projektteerijaga

3. Spetsifikatsioon sisaldab ainult põhimaterjale. Materjalide kogused ja mõõdud on vajalik täpsustada tööde käigus.

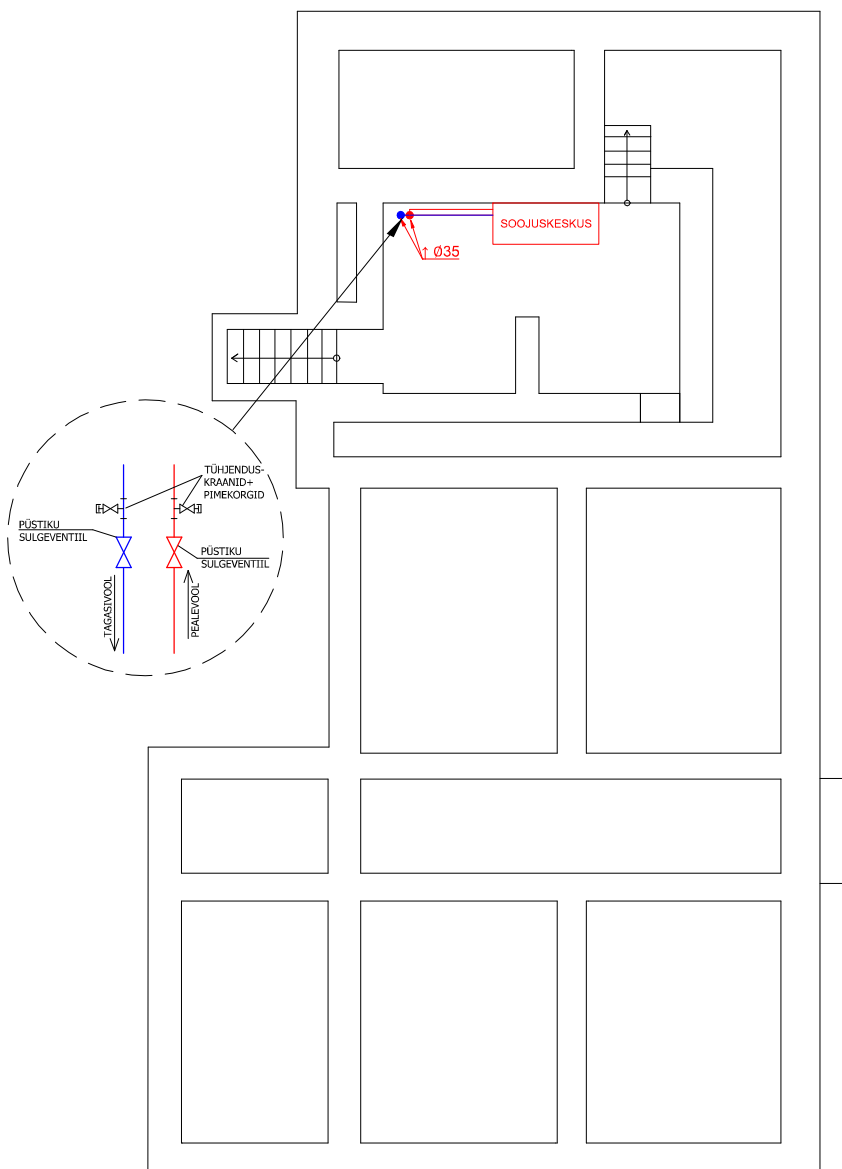

Soojusehaldussõlme skeem



TINGMÄRGID:

21°C/1426 W

DN15; 25l/h
kv 0,11
C21-500-900
607 W



ARVESTUSLIK RUUMI TEMPERatuur (°C)/
RUUMI ARVUTUSLIK SOOJUSVÕIMSUS (W)

RADIAATORVENTIILI VAJALIK DN JA LÄBIVOO LUHULK,
NING VENTIILI Kv VÄÄRTUS.
TERASPAANELKÜTTEKEHA MÕÖT JA SOOJUSVÄLJASTUS

PÜSTIKUGA ÜHENDATUD, RADIAATORVENTIILIGA VARUSTATUD
KÜTTEKEHA

PÜSTIKUTORUSTIKE (VÄLIS)LÄBIMÕÖT VASTAVALT TÕUSVAL JA
LASKUVAL TORUSTIKUL

TULETÕKKESEKTSIOONI PIIR EI-60

RADIAATORKÜTTE PEALEVOOL

RADIAATORKÜTTE TAGASIVOOL


SOOJUSMÕÖTJA KORTERI TARBEKS

0,003 KALLE NOOLE SUUNAS




MÄRKUSED:

* KÕETAVATE RUUMIDIE KOHTA ON MÄRGITUD NENDE ARVESTUSLIK
SISETEMPERATUUR JA SOOJUSKOORMUS ARVESTUSLIKEL
PARAMETRI TEL.


* KÜTTEKEHADELE ON MÄRGITUD NENDE MAKSIMAALNE
SOOJUSVÄLJASTUS (W) JA RUUMI KÜTTEKS TEGELIKULT
VAJAMINEV VOO LUHULK (l/h) NING RADIAATORVENTIILI
MARK JA EELSEADEVÄÄRTUS.



* KÜTTEKHADELE ON MÄRGITUD NENDE MAKSIMAALNE SOOJUSVÄLJASTUS (W) JA RUUMI KÜTTEKS TEGELIKULT VAJAMINEV VOOLOHULK (l/h) NING RADIAATORVENTIILI MARK JA EELSEADEVÄÄRTUS.

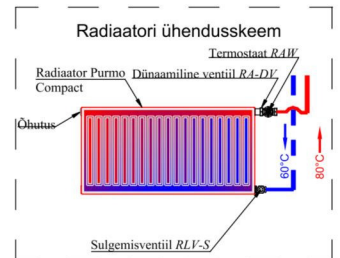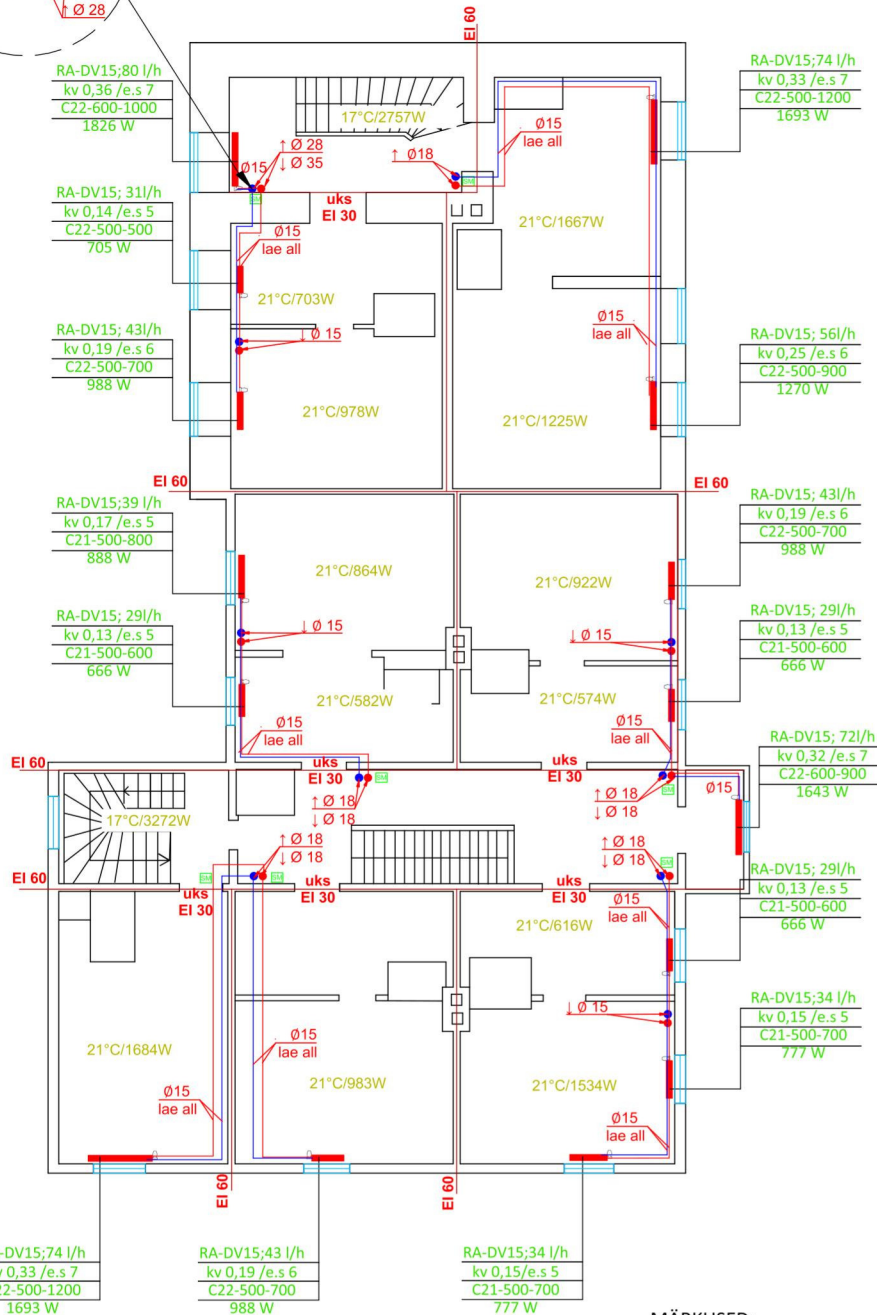

Soojusmöödußsõlme skeem



TINGMÄRGID:

21°C/1426 W

DN15; 25l/h
kv 0,11
C21-500-900
607 W



ARVESTUSLIK RUUMI TEMPERatuur (°C)/
RUUMI ARVUTUSLIK SOOJUSVÕIMSUS (W)

RADIAATORVENTIILI VAJALIK DN JA LÄBIVOOLUHULK,
NING VENTIILI Kv VÄÄRTUS.
TERASPANEELKÜTTEKEHA MÕÖT JA SOOJUSVÄLJASTUS

PÜSTIKUGA ÜHENDATUD, RADIAATORVENTIILIGA VARUSTATUD
KÜTTEKEHA

PÜSTIKUTORUSTIKE (VÄLIS)LÄBIMÕÖT VASTAVALT TÕUSVAL JA
LASKUVAL TORUSTIKUL

TULETÕKKESEKTSIOONI PIIR EI-60

RADIAATORKÜTTE PEALEVOOL

RADIAATORKÜTTE TAGASIVOO


SOOJUSMÕÖTJA KORTERI TARBEKS

0,003 KALLE NOOLE SUUNAS


MÄRKUSED:

* KÕETAVATE RUUMIDIE KOHTA ON MÄRGITUD NENDE ARVESTUSLIK
SISETEMPERatuur JA SOOJUSKOORMUS ARVESTUSLIKEL
PARAMEETRITEL.

* KÜTTEKEHADELE ON MÄRGITUD NENDE MAKSIMAALNE
SOOJUSVÄLJASTUS (W) JA RUUMI KÜTTEKS TEGELIKULT
VAJAMINEV VOOLUHULK (l/h) NING RADIAATORVENTIILI
MARK JA EELSEADEVÄÄRTUS.

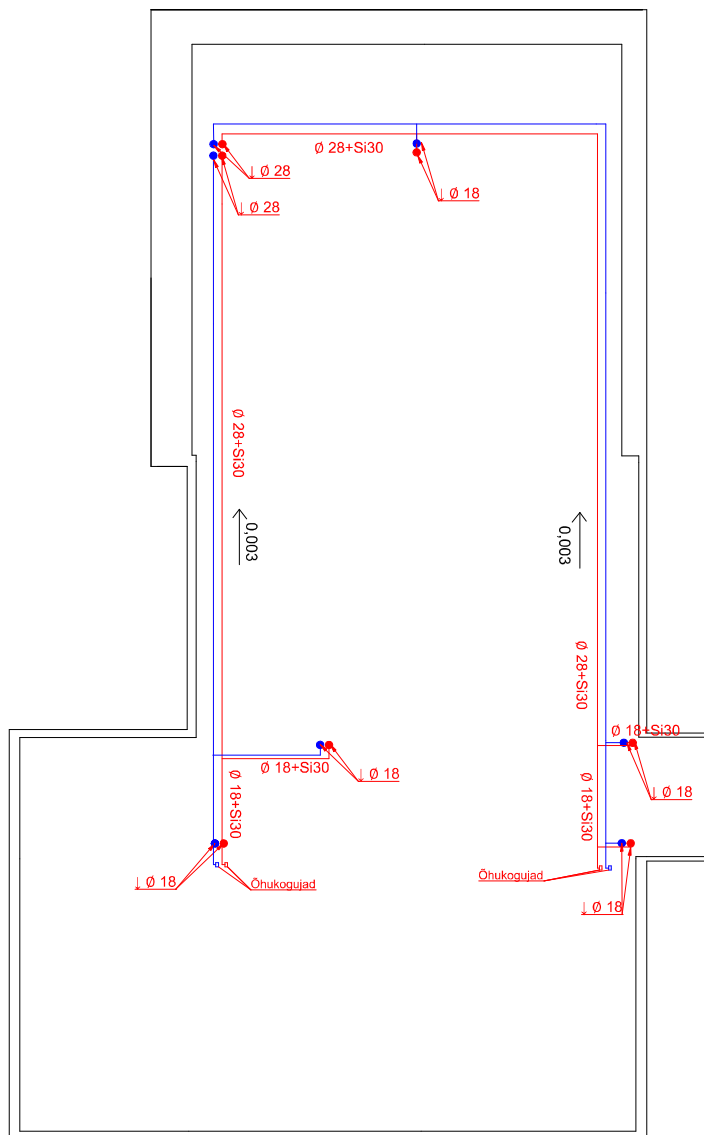




Soojusemõõndussõlme skeem



TINGMÄRGID:

21°C/1426 W

DN15; 25l/h
kv 0,11
C21-500-900
607 W



ARVESTUSLIK RUUMI TEMPERatuur (°C)/
RUUMI ARVUTUSLIK SOOJUSVÕIMSUS (W)

RADIAATORVENTIILI VAJALIK DN JA LÄBIVOOLUHULK,
NING VENTIILI Kv VÄÄRTUS.
TERASPANEELKÜTTEKEHA MÕÖT JA SOOJUSVÄLJASTUS

PÜSTIKUGA ÜHENDATUD, RADIAATORVENTIILIGA VARUSTATUD
KÜTTEKEHA

PÜSTIKUTORUSTIKE (VÄLIS)LÄBIMÕÖT VASTAVALT TÕUSVAL JA
LASKUVAL TORUSTIKUL

TULETÕKKESEKTSIOONI PIIR EI-60

RADIAATORKÜTTE PEALEVOOL

RADIAATORKÜTTE TAGASIVOO

SOOJUSMÕÖTJA KORTERI TARBEKS

0,003 KALLE NOOLE SUUNAS

MÄRKUSED:

* KÕETAVATE RUUMIDIE KOHTA ON MÄRGITUD NENDE ARVESTUSLIK
SISETEMPERATUUR JA SOOJUSKOORMUS ARVESTUSLIKEL
PARAMEETRI TEL.

* KÜTTEKEHADELE ON MÄRGITUD NENDE MAKSIMAALNE
SOOJUSVÄLJASTUS (W) JA RUUMI KÜTTEKS TEGELIKULT
VAJAMINEV VOOLUHULK (l/h) NING RADIAATORVENTIILI
MARK JA EELSEADEVÄÄRTUS.