


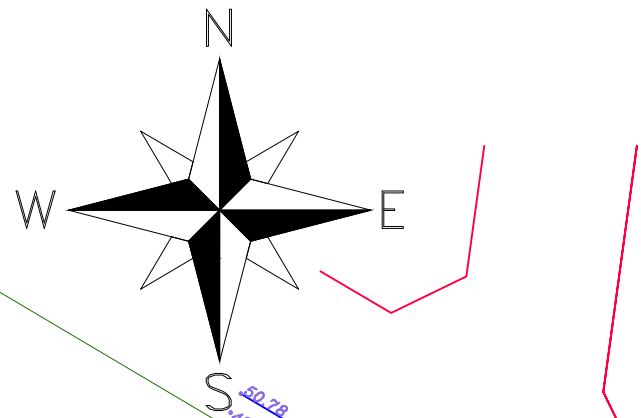

Detaiplaneeringu- ja pr tingimuste järgi

Hoonete max ehitisealue pind	400 m²
Max kõrgus	4.0 m
Katusekalle	0-15 °
Korruselisus	1
Katuse tüüp	lame- või kaldkatus
Tulepüsivus	TP3

Abihoone tehnilised näitajad

Ehitisealue pind	105.3 m²
Täiiseituse %	10%
Hoone pikkus	11.7 m
Hoone laius	9.0 m
Suletud netopind	93.8 m²
Kõetav pind	93.8 m²
Kõrgus	4.0 m
Absoluutne kõrgus	54.5 m
Maht	398.7 m³
Katusekalle	5 °
Korruselisus	1
Tulepüsivus	TP3

Abihoone nurgakoordinaadid		
nr	X	Y
1		
2		
3		
4		

KAEVUDE TEHNILISED ANDMED							
Kaevu nr	Abs.kõrgus			Kaevu läbimõõt lülilõu koha (mm)	Torustik		
	maapind	kaevu kaas	kaevu põhi		seinad		lülilõu (mm)
KK	50.48	50.48	48.64	400	PE	SN8	110
MK	50.20		48.15		PE	PN10	32

	KÕRGHALJASTUSALA olemasolev	2	50.50/50.54
	KÕRGHALJASTUSALA planeeritav		
	KÕRGHALJASTUSALA DP järgi		

LEPPEMÄRGID:

	KATASTRÜKSUSE PIIR
	PIIRDEAED olemasolev
	JUURDEPÄÄS KINNISTULE
	PEASISSEPÄÄS ELAMUSSE
	ÜSIKELAMU olemasolev
	ABIHOONE projekteeritud
	PARKLAALA äärekihi olemasolev
	AUTOPARKLA projekteeritud
	ELEKTRILEVI liitumiskilp olemasolev
	MADALPINGE maakaabel olemasolev
	MADALPINGE MAAKAABEL projekteeritud
	SIDEKAABEL olemasolev
	TULETÕRJEHÜDRANT olemasolev
	KANALISATSIOONITRASSI KAEV olemasolev
	KANALISATSIOONITORUSTIK olemasolev
	KANALISATSIOONITORUSTIK projekteeritud
	VEEVARUSTUSTORUSTIK olemasolev
	VEEVARUSTUSE MAAKRAAN olemasolev
	VEEVARUSTUSTORUSTIK projekteeritud
	DRENAŽITRASS olemasolev
	SADEVEEKANALISATSIOON olemasolev
	SADEVEEKANALISATSIOON projekteeritud
	PRÜGIKONTAINERI olemasolev
	BIOLAGUNEVAD JÄÄTMED olemasolev
	MAAPINNA KÕRGUSMÄRK olemasolev/projekteeritud
	KÕRGHALJASTUS (kaks puud) likvideeritav
	KÕRGHALJASTUS (kaks puud) istutatav
	MURUHALJASTUS olemasolev

KAITSEVÖÖND

VEETRASSIDE, KANALISATSIOONITORUDE NING ELEKTRIKAABLI RISTUMISEL MIN KÄUGUSED VÄLISPINNANAST KOMMUNIKATSIOONI VÄLISPINNANI MIN 0,2 M

MONTAAŽ

- OLMEREVEE KANALISATSIOONITORUSTIK MONTEERITAKSE PVC TORUDEST Ø110
- JOOGIVEE TORUSTIK MONTEERITAKSE PVC TORUDEST Ø32
- VEETORUSTIKU MINIMAALNE RAJAMISSÜGABVUS 1.8 M MAAPINNAST TORU PEALE , VEETORUSTIKU KOHALE SELLE LAEST 30-40cm KÕRGEMALE PAIGALDADA HOIATUSLINT "VESI"
- TORUDE PAIGALDAMINE TEOSTADA VASTAVALT RIL 77 NÕUETELE. TORU ALLA - LIIV VÕIB PEENKILLUSTIK Ø5-16mm, KIHII PAKSUS 200mm.
- PEALE VEETORUSTIKU PROOVISURVESTAMIST TÄITA KOGU KAEVIK LIIVAGA KIHITIDE KAUPA TIHENDAMISEGA TIHENDUSKOEFFITSIENT 0.98.

- Koordinaadid riiklikus L-Est'97, kõrgused EH2000 süsteemis.
- Katastriüksuste piirid saadud Maa-ametist seisuga 22.04.2020
- Möödistatud: 12.06.2020

Kõrghaljastusala detaiplaneeringu järgi 70%=1182 m²

Kõrghaljastusala olemasolev	541 m²
Kõrghaljastusala planeeritav	706 m²
Kõrghaljastusala kokku	1247 m² = 74%