


PIIRDEKONSTRUKTSIOONID	
Tähis	Kirjeldus
P-1	laminaatparkett 9 mm aluskahe betoonpõrand C25 100 mm põrandakütte torustik Ø16 mm vahtpolüstürool 300 mm tambitud liiv kiltuskuga
V-1	vundamendi hüdroisolatsioon armeentud krohv veekindel vahtpolüstürool 100 mm monoliitne plaatvundament

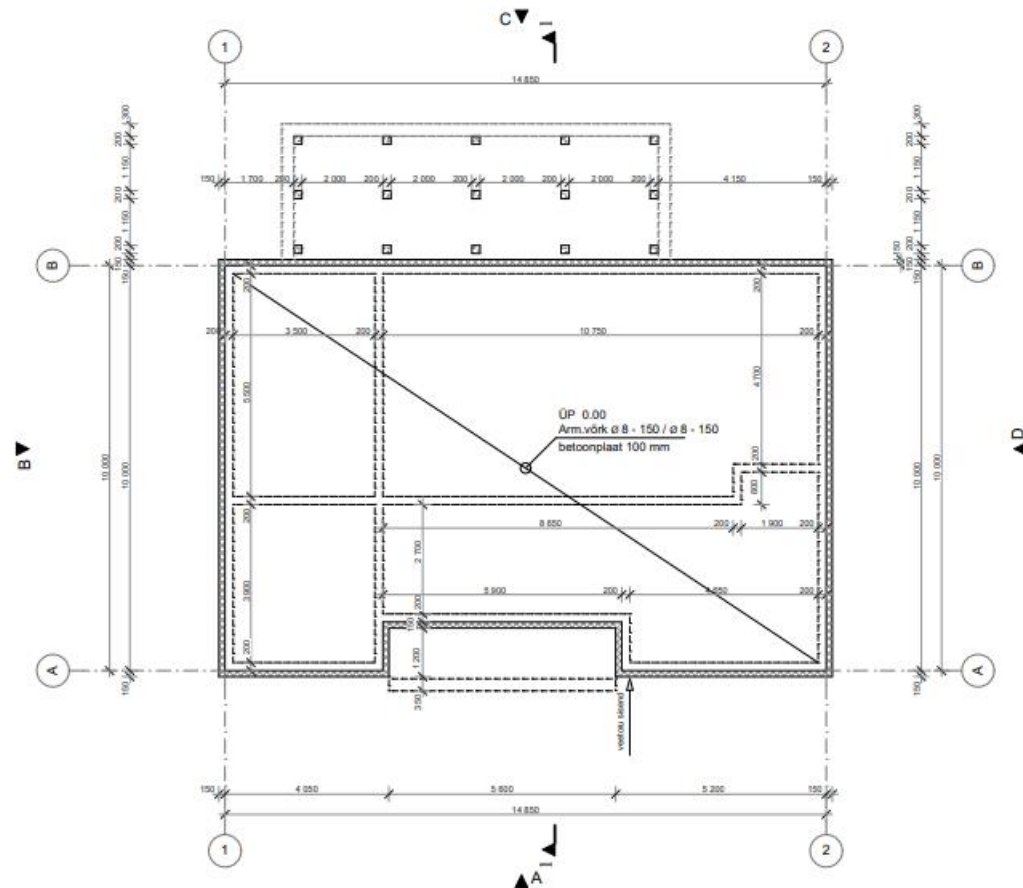

Märkused:

- Kõik kõrgusmäärid joonisel on antud suhtelises kõrgustes: 0.00=abs. (vt. arh.osa).
- Vundamendis on plaatvundament.
- Kaevetööde ajal tuleb kaevikud hoida võimalikult kuivana.
- Betoonkonstruktsioonid kuuluvad 1. tolerantsiklassi.
- Betooni tugevusklass min. C25/30 XC2. Katmata välisestrepil puhul kasutada betooni C30/37 XC4 XD3 XF4.
- Välisestrepil plaadi ja astme kõrgus on antud eeldusega, et katteks on astmeplaadid kõrgusega 30mm + plaatimisega 10mm.
- Armatuurterase klass B500B.
- Armatuuri kaitsekõht 40mm ja vastu maad valatud pindadel 50mm(tolerants +10mm).
- Taldmike pikisarrus ankurdatakse naaber(ristuvas) taldmikus min. varda ankuruspikkuse ulatuses või 40.
- Kommunikatsioonide läbivigud vundamendis, trapid, põrandaküte torustik jne. vt. eriosade projektid.