


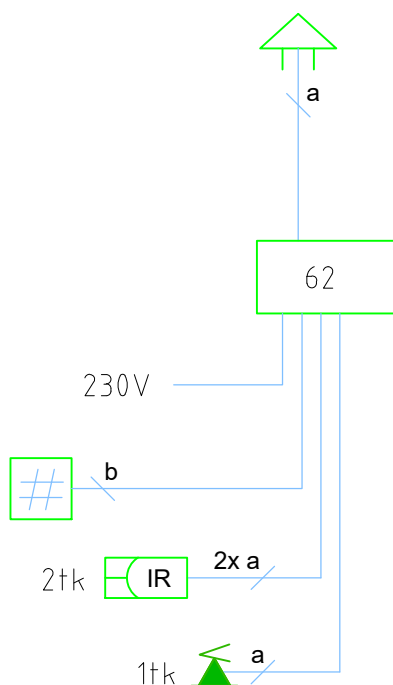

Tingmärgid	Kirjeldus
	Passiivne infrapuna liikumisandur
	Valvesüsteemi keskus
	Valvesüsteemi sõrmistik
	Valvesüsteemi magnetandur, süvistatav
	Häiresireen sisetingimustesse

Märkused

1. Liikumisanduri paigalduskõrgus on 2500 mm.
2. Sõrmistiku paigalduskõrgus on 1600 mm.
3. Seadmete paigaldamisel järgida tootja juhiseid.
4. Seadmete 230 V toide kuulub tugevvoolu töövõttu.

Kaablid

a - 6x0,22

b - 4x2x0,5 CAT6 U/UTP-HF