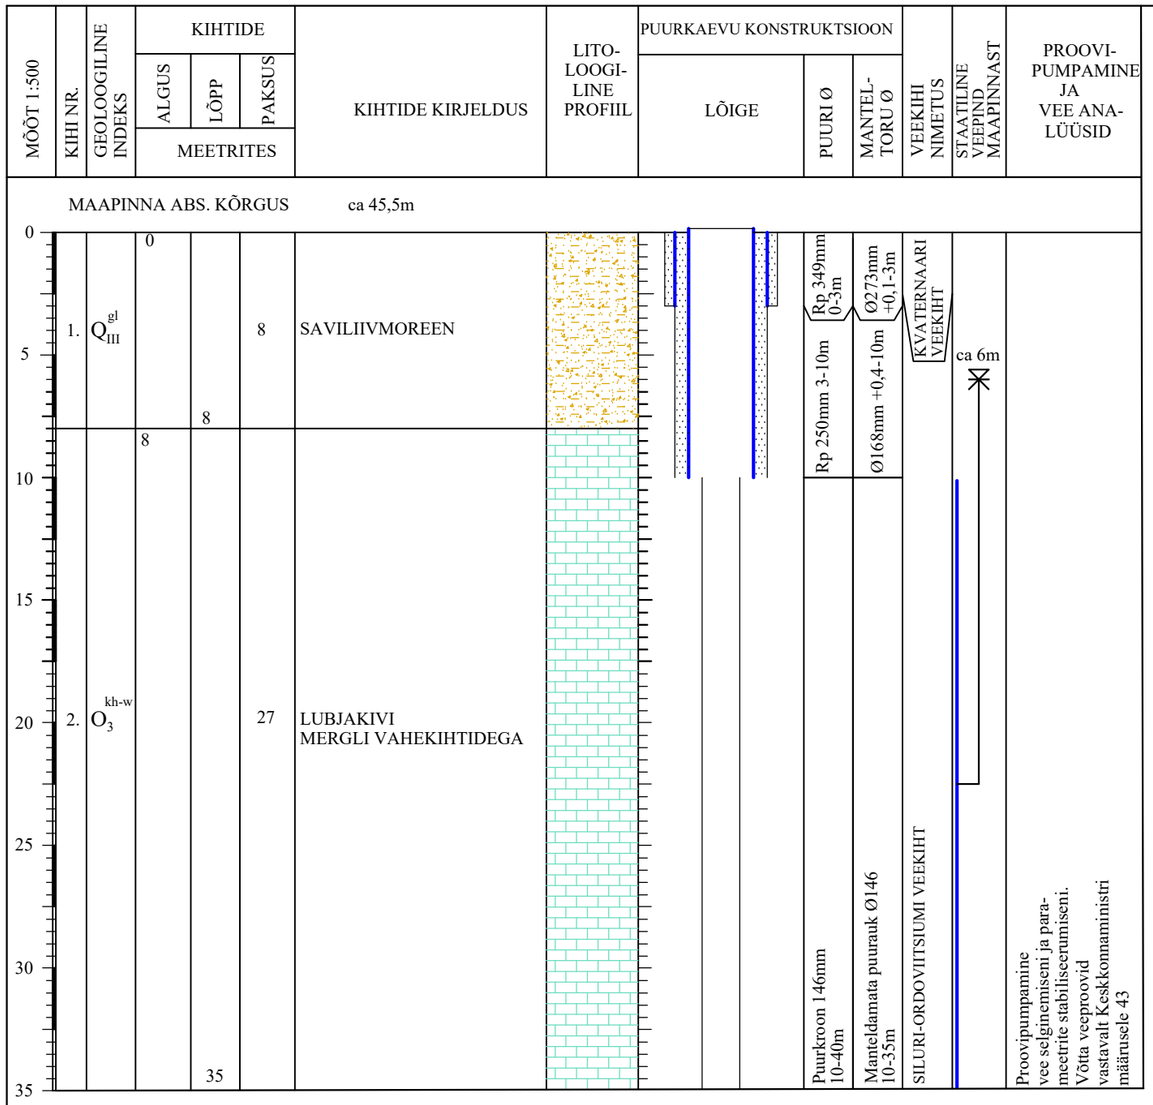

MÄRKUSED

1. Puurimise ja manteldamise sügavused täpsustada puurimistööde käigus vastavalt tegelikule geoloogilisele läbilõikele.
2. Juhttoru Ø273mm tagune teha otsaalune savitamponaaž. Juhttoru eemaldada peale põhimanteltoru tsementeerimist.
3. Manteltoru Ø168mm tagune tsementeerida kogu sügavusel 0-10m.
4. Puurkaevu oodatav erideebet q=0,69 l/sm.
5. Puurkaevu eeldatava toodangu 1,38 l/s puhul on alandus staatilisest veetasemest ca 2m.

MATERJALID

Jrk.nr.	Materjali nimetus	Mõõtmed	Ühik	Kogus	ÜhKaal	Kaal
1.	MANTELTORU	273x5	jm	3,1	33,05	102,45
2.	MANTELTORU	168x6	jm	10,4	23,97	249,29
3.	TSEMENT		T	0,34		