


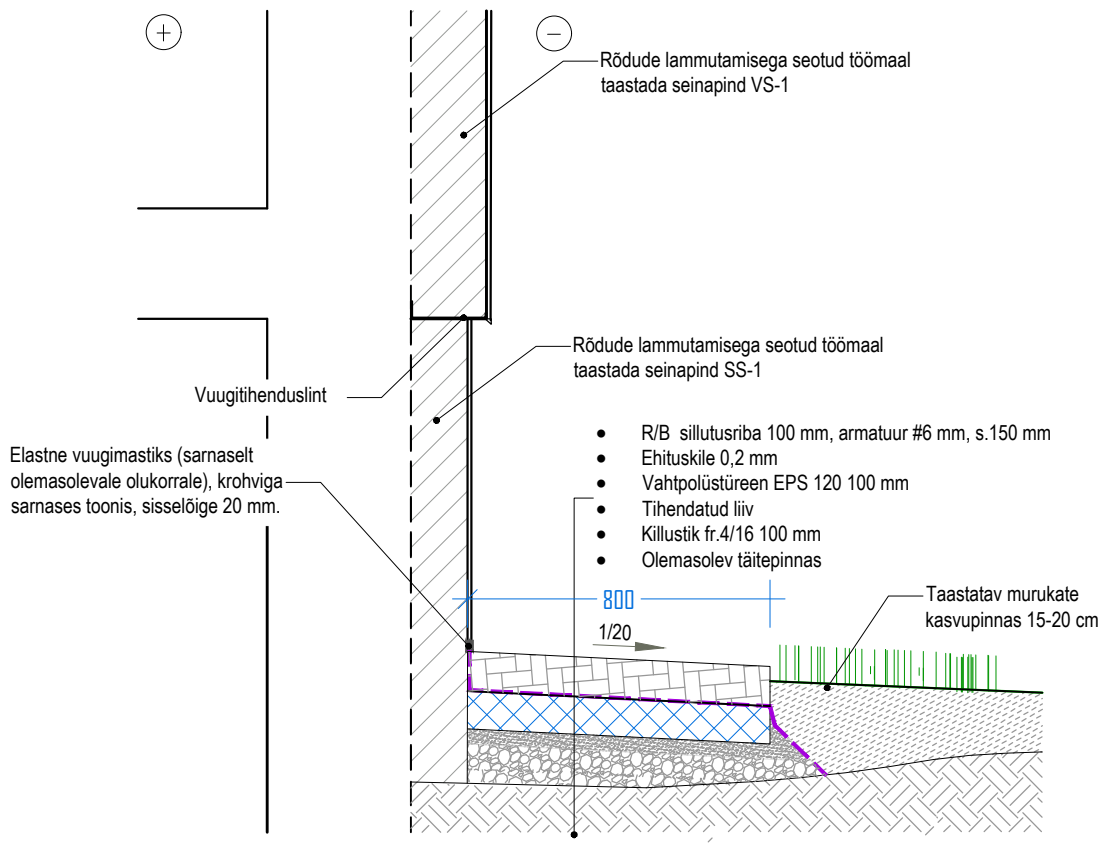

MÄRKUSED

1. Soklsein taastada töömaal vastavalt sõlmahendusele SS-1, joonis AR-7-101
2. Välissein taastada töömaal vastavalt sõlmahendusele VS-1, joonis AR-7-102
3. Olemasolev sillutisriba lammutada ja rajada uus
4. Betoon C30/37, keskkonnaklass - XC2+XF4, betoonitööd EVS-ENV 13670:2010 kohastele nõuetele.
5. Sarruse kaitsekiht minimaalselt 25 mm, armatuuri tugevusklass a400
6. Sillutisribasse teha iga 2 m tagant deformatsioonivuugid, täita ilmastikukindla mastiksiga. Lõikesügavus 1/3 plaadi paksusest - armatuuri mitte läbi lõigata. Vuugid täita mastiksiga - CO₂: Sd>50 m, veeauruläbilaskvus: klass I. Sd>5 m, kapillaarne veeimavus ja vee läbilaskvus: >0,1 kg/(m²s^{0,5}), nakketugevus: ≥1,0 N/mm², soojuslik ühilduvus jäätumise/sulamise tsüklitega: ≥ 0,8 N/mm²
7. Tihendatud killustik - mehaaniliselt tihendatud (elastusmoodul E1 ≥ 50 MPa), fr.4/16 100 mm .
8. EPS 120 (soojuseri juhtivus λd ≤ 0,035 W/mK, survepinge 10% def. korral ≥ 120 kPa, veeimavus < 2%, veeauru läbilaskvus μ 30-70)
9. Sillutisriba viimistluseks harjatud betoonpind.

Projekti nimetus:	KORTERELAMU REKONSTRUEERIMINE OSA - ARHITEKTUUR	Stadium:	PP	Tunnus:	AR
Objekti asukoht:	TALLINN, HARJU MAAKOND	Töö number:	2443	Versioon:	v01
Joonise nimetus:	SOKLISÕLM	Kuupäev:	21.11.2024	Joonise nr. AR-7-103	
		Mõõtkava:	1:20		