



VUNDAMENDI TALDMIKU PLAAN
M1:100

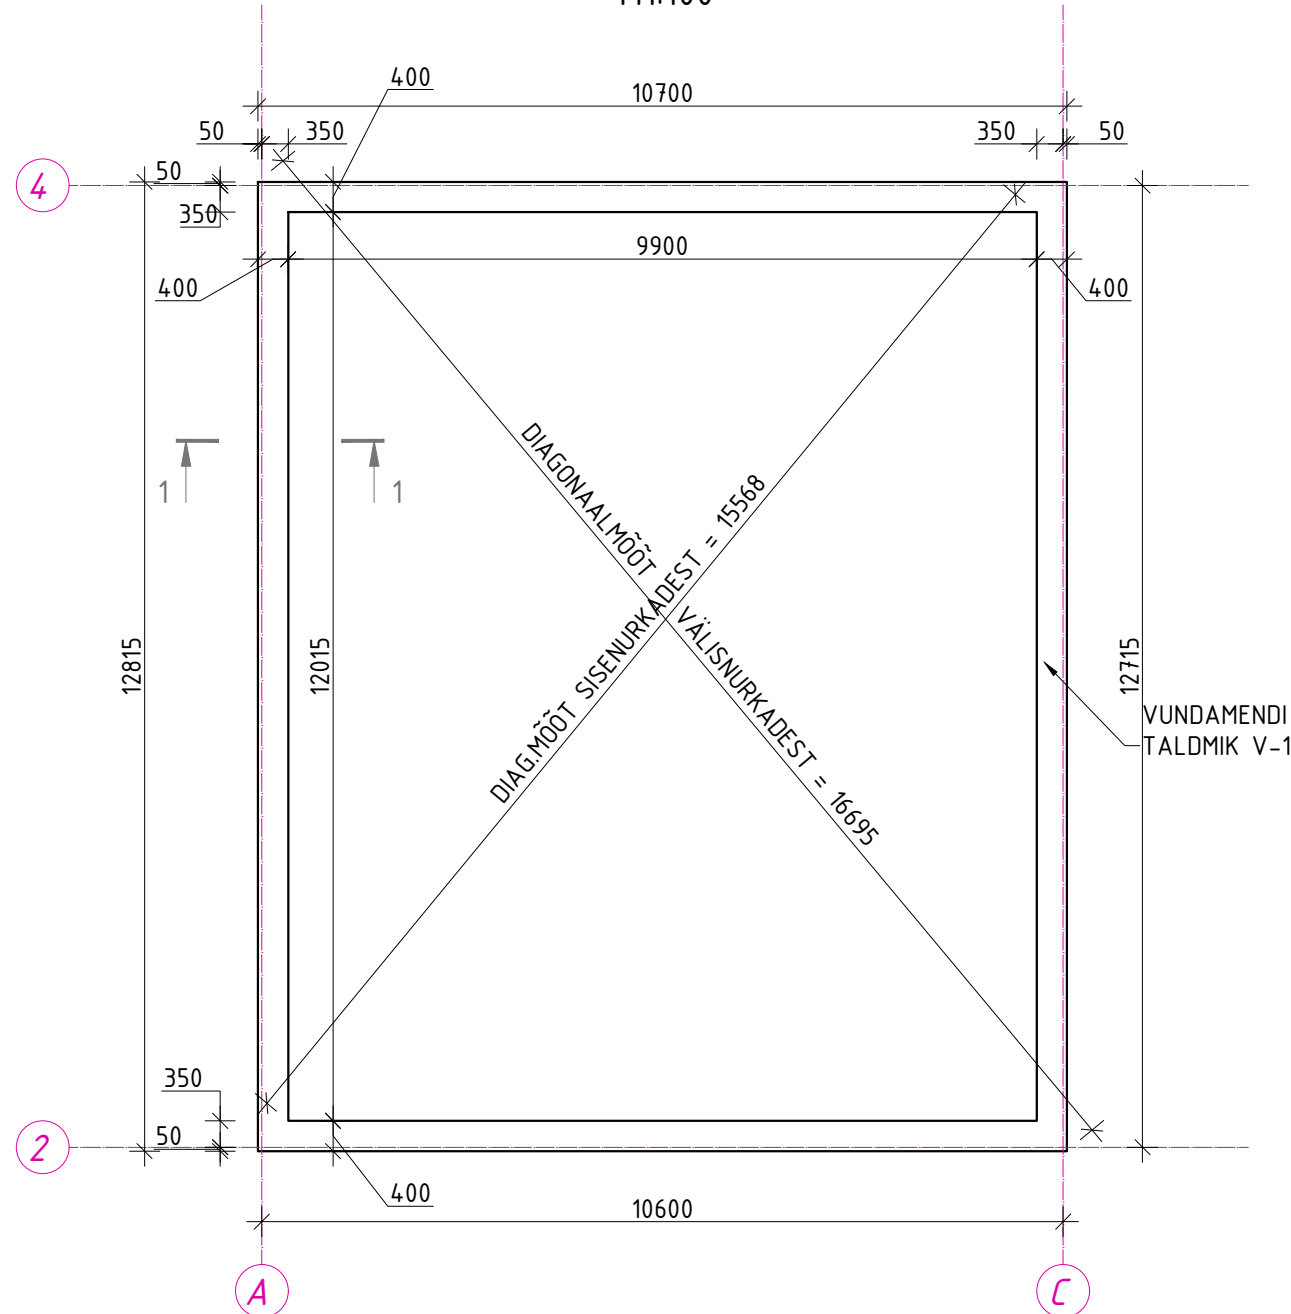

VUNDAMENDI TALDMIK V-1
LÕIGE 1-1
M1:10

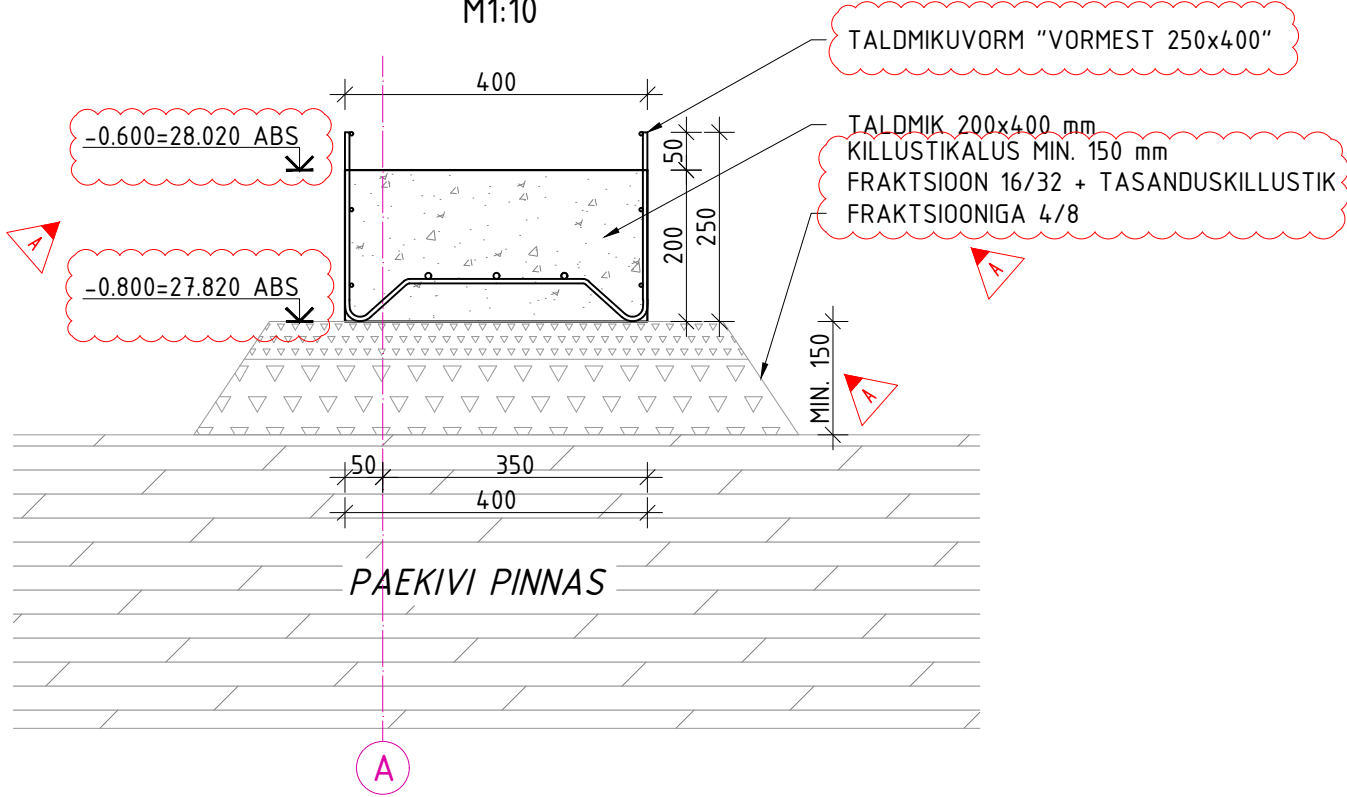

VUNDAMENTIDE MÄRKUSED:

- HOONE ±0.000 = +28.620 ABS
- KÕIGI VUNDAMENDI TALDMIKE ALT EEMALDADA OLEMASOLEV PINNAS KUNI PAEKIVINI;
- VUNDAMENT ON PROJEKTEERITUD TOETUMA KILLUSTIKALUSELE MIN 150 mm;
- KILLUSTIKALUSE TIHENDUSASTE $E_k = \min 100 \text{ MPa}$. TIHENDUSSUHE $T_f = E_2/E_k \leq 1,3$;
- EHITUSTÖÖD TEOSTADA VASTAVALT "MaaRYL 2010" ja "TarindiRYL 2010" KVALITEEDI KLAS 2 NÕUETELE.

BETOONKONSTRUKTSIOONIDE MÄRKUSED:

- BETOONI TUGEVUSKLASS C25/30 (EVS-EN 206-1:2007)
- BETOONI KESKKONNAKLASS XC2 (EVS-EN 206-1:2007)
- KASUTATAV ARMATUUR B500B (EVS-EN 10080:2006)
- ARMATUURI NIMIKAITSEKIHT ALAPINNAS 50 mm.
- VUNDAMENDID VALMISTADA VASTAVALT EVS-EN 13670-1:2010 ESITATUD NÕUETELE TOLERANTSIKLASS 1 (EVS-EN 13670:2010)
- RAKETISEKS KASUTADA "VORMEST 250x400" TALDMIKUVORMI
- RAKETISE PAIGALDAMINE VASTAVALT "VORMEST" TALDMIKUVORMI PAIGALDUSJUHENDILE VT. LISA 1 Vormest-A4-EST-2021-2.pdf

A	Lisatud viide, et kasut. taldmiku vormi "VORMEST 250x400".	I. EHALA	26.03.23
A	Lisatud min 150 killustikalus taldmiku alla. Lisatud kõrgusmärgid.	I. EHALA	26.03.23
muudatus	muudatuse sisu	teostas	kuup.
OBJEKT NIMI	Eramu	JOONISE NIMETUS	VUNDAMENDI PLAAN
PROJEKTEERIMINE		MOOTKAVA	1:100 1:10 A3
PÄDEV		07.09.2022	STADIUM TP
TÖÖ NR.	P2231	ERIALA	JOONISE NR. EK -5-101
			MUUDATUS A