



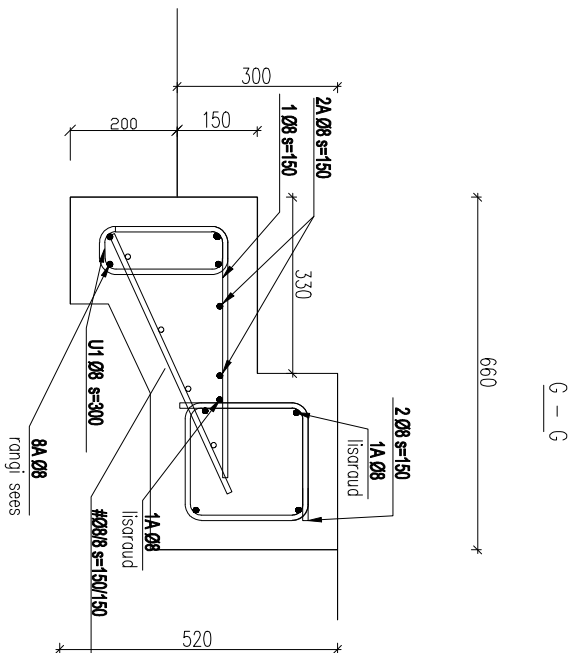


PROJEKTEERITUD BETONKIVIKATEEND	h=80mm
SÄMONTUSSEGU UNIMAAS CUBE viit analoog	h=50mm
PAEKIVAST KILLUSTKALKUS, tr 32/64	
GEOTEKSTIL (I klass)	
Liivast aluskiht (K_{15}) m700p, $K_{15}=95$	h=200mm
vajadusel täiendkiht ($K_{15} \geq 5$ m700p, $K_{15}=95$)	
õlemasolev pinnois	

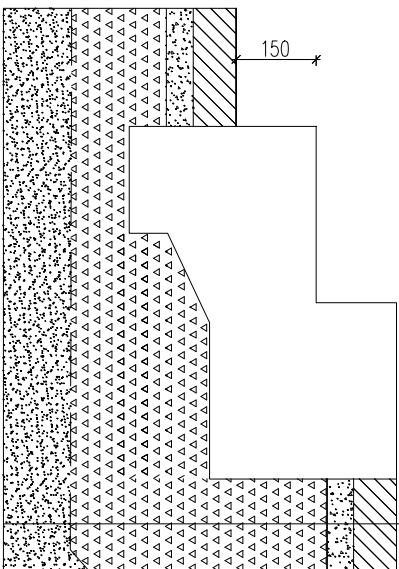

TREPI LÖIGE G - G

1. Betooni ühikud: E/VS-EN 206, E/VS-EN 13670
2. Sarmsisetase ühikud: E/VS-EN 10080
3. Betooni tugusklass: C35/45
4. Sernasetase tugusklass: B50B
5. Betooni keskonnoklass: XC4+XD3+XF4
6. Betooni tugevus- ja elu nõud
7. Asmetse vintimis- vastupid MA projekti soole
8. Nõmmale katsealalt 55mm, kul poolest pole nähtavad tähti
9. Kinnitid kasutet ühenduste standarddokumendist

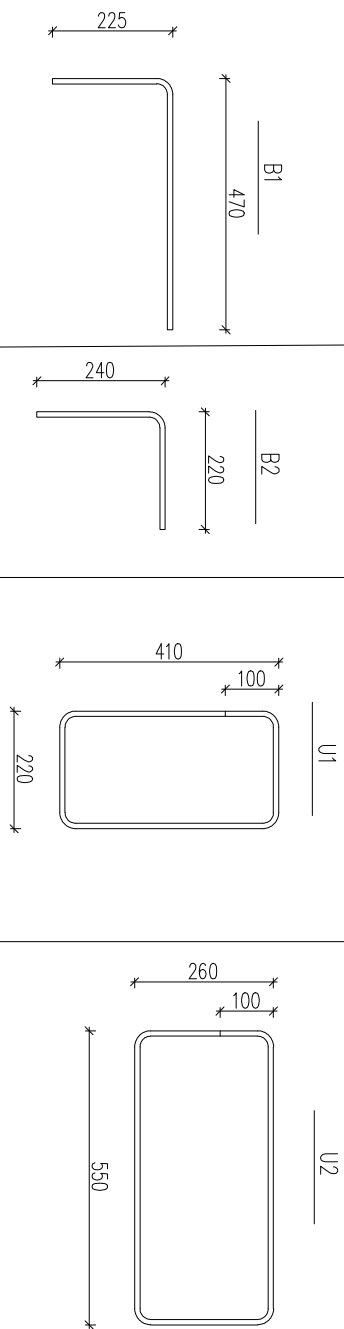

Sarruse painutustabe

[illegible]

TREPI PEALIVAAD

