

401° 24' 37" 9.283°



— Tee tähis lähima tuletõrje veevõtu kohani 37 m

Kinnistu suurus: 4635 m²

Maa sihtotstarve: Elamumaa 100%




Garaaži ehitisealune pind: 131,5 m²

	Proj. garaaž
	Proj. garaaži katus
	Proj. plats ja kõnnitee betoonkivi
	Hoonestusala
	Kinnistu piir
	Kõrvalkinnistud
	Ol.ol. haljastus
	Ol.ol. veetrass
	Ol.ol. kanalisatsioonitrass
	Ol.ol. survekanalisatsioonitrass
	Ol.ol. MPKaabel
	Ol.ol. keskpingeõhuliin
	Ol.ol. sidekaabel
	Ol.ol. sadevetekanaliseerimis- torustik
	Ol.ol. soojustorustik
	Ol.ol. puitaed
	Ol.ol. Metallaed (h>1m)
	Ol. ol. elektripaigaldise kaitsevöönd
	Ol. ol. teekaitsevöönd
	Ol. ol. sideehitise kaitsevöönd
	Ol. ol. veetrassi kaitsevöönd 3 m
	Proj. MPKaabel
	Proj. veetorustik
	Pääse kinnistule, hoonesse
	Tuleohutuskuja 8 m
	Likvideeritav puu
	Proj. soojuspump

HOONE KOORDINAADID		
	X	Y
1	6467975.581	536274.754
2	6467974.103	536283.125
3	6467974.595	536283.212
4	6467973.879	536287.267
5	6467964.524	536285.615
6	6467965.24	536281.56
7	6467965.733	536281.647
8	6467967.21	536273.276
9	6467966.718	536273.189
10	6467967.086	536271.104
11	6467976.442	536272.755
12	6467976.073	536274.841

Koordinaadid L-EST 97 süsteemis;kõrgused EH2000 süsteemis.
Koordinaadid antud ehitisealuse pinna järgi.



[illegible]

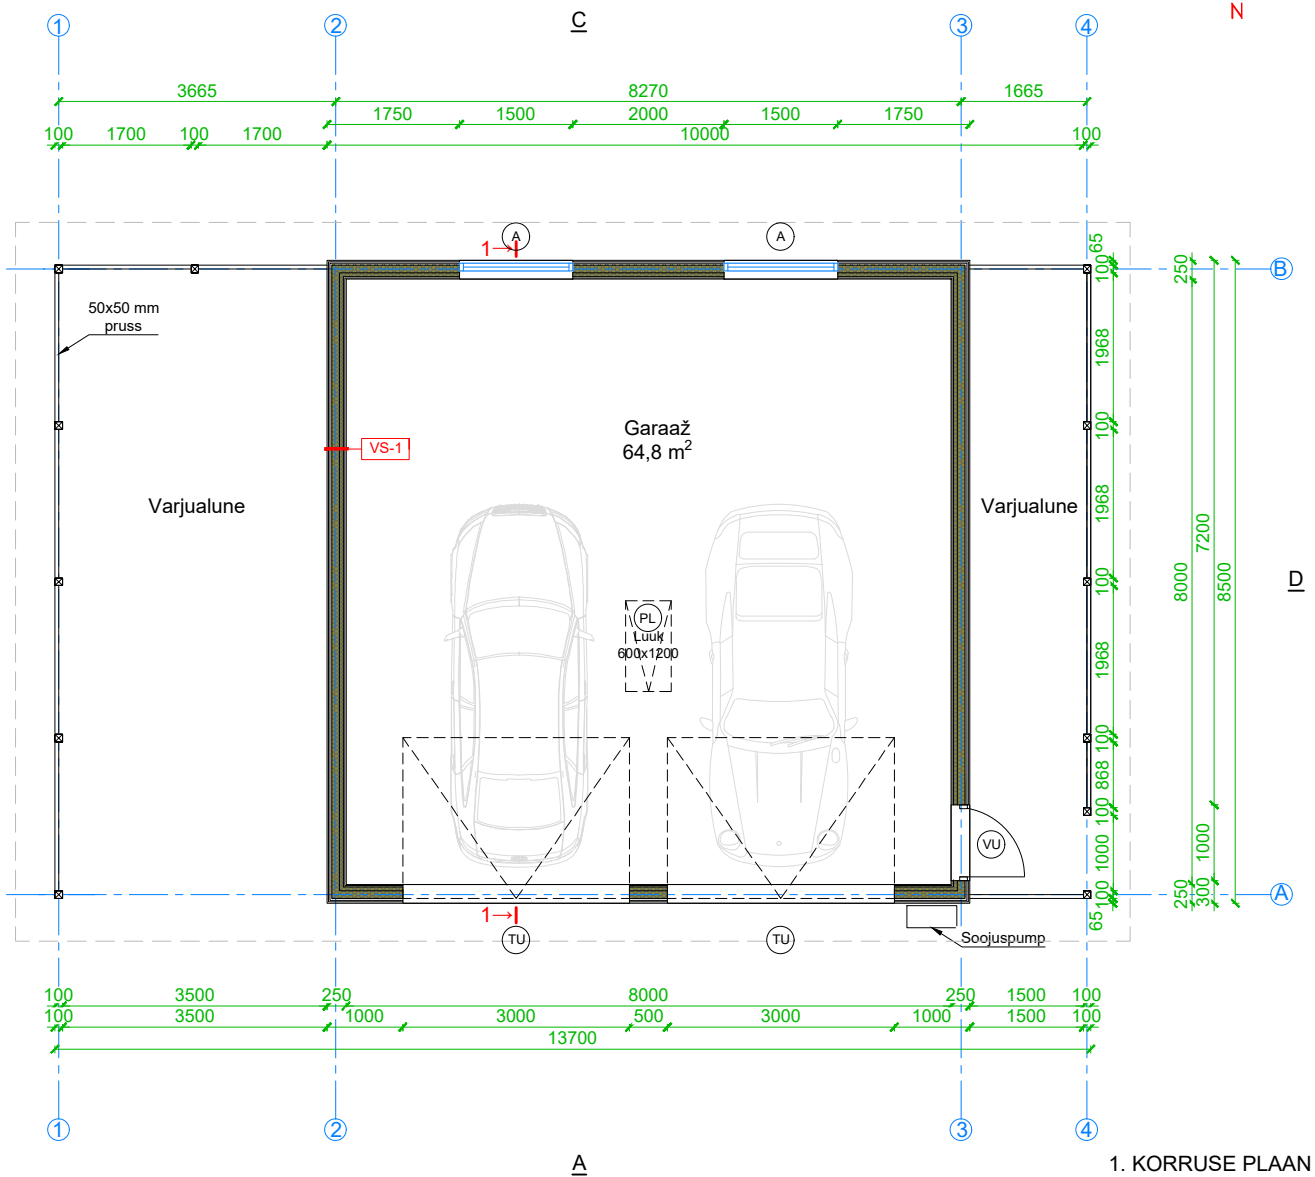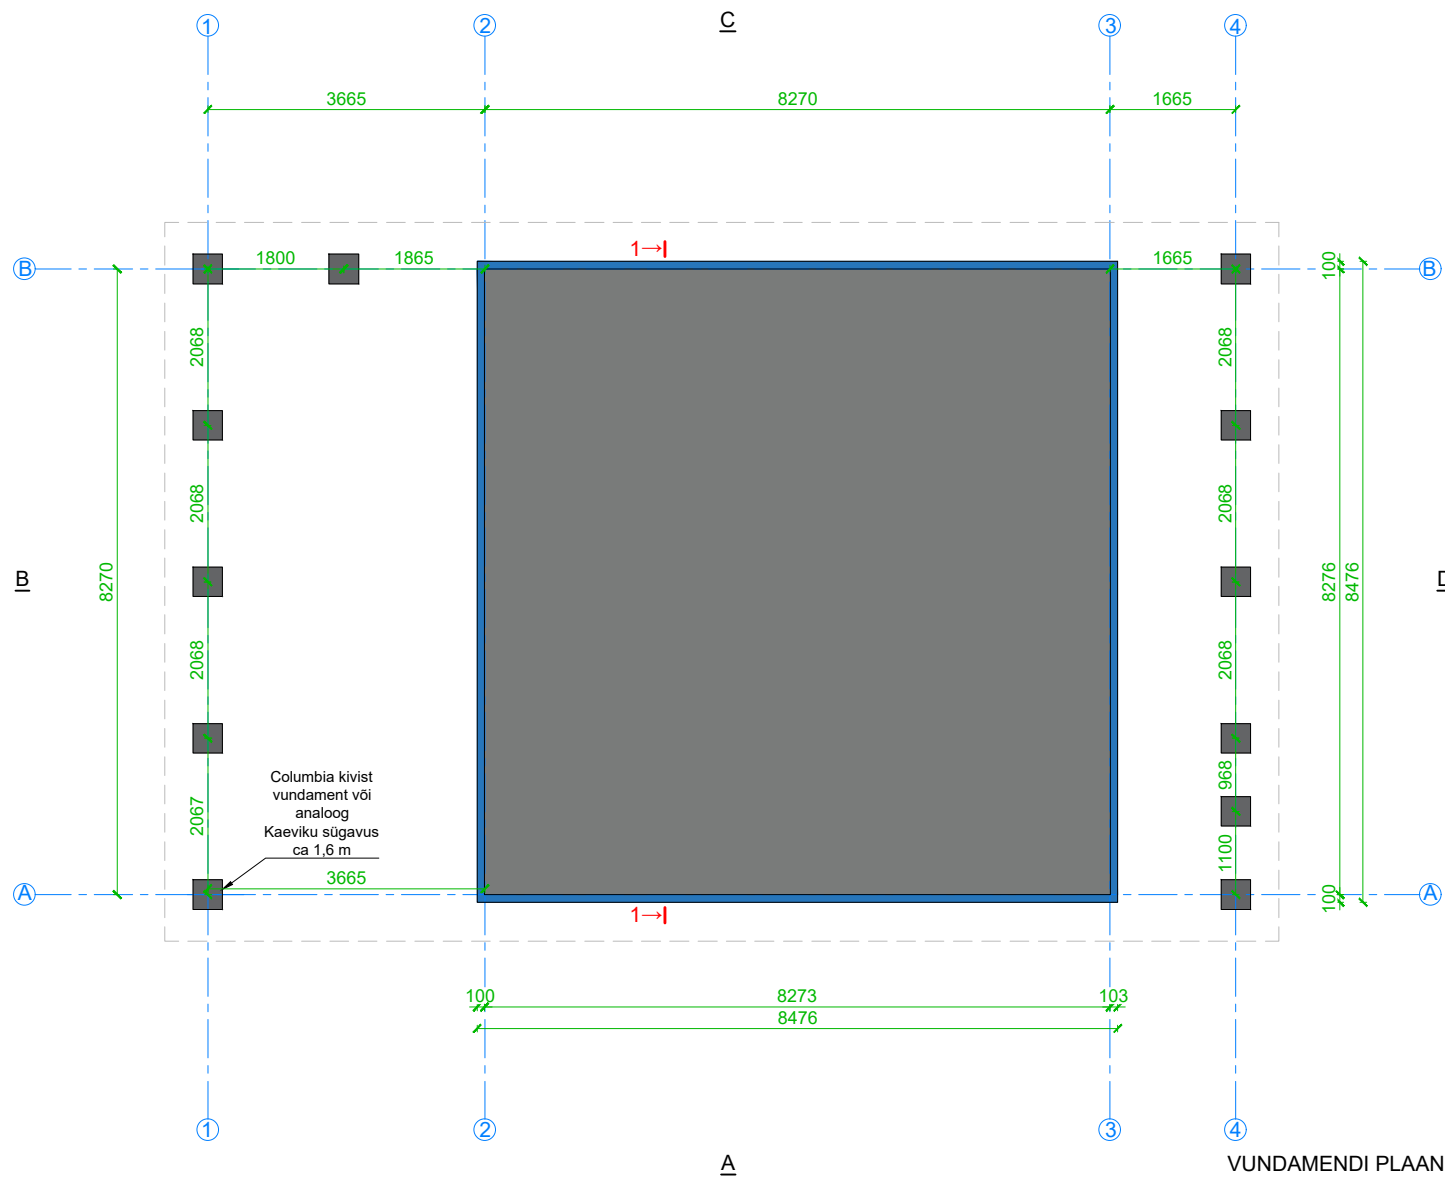


VS-1 VÄLISSEIN

Horisontaalne voodrilaud	18 mm
Puitroov	22x50 mm
Tuuletõkkeplaat	25 mm
Karkass /mineraalvill	100 mm
Aurutõke	
Karkass /mineraalvill	50 mm
Puitroov	22x70 mm
Kipsplaat	13 mm
Siseviimistlus	

MÄRKUS: Keskstruktuuris ees läbendava araldi asukoht

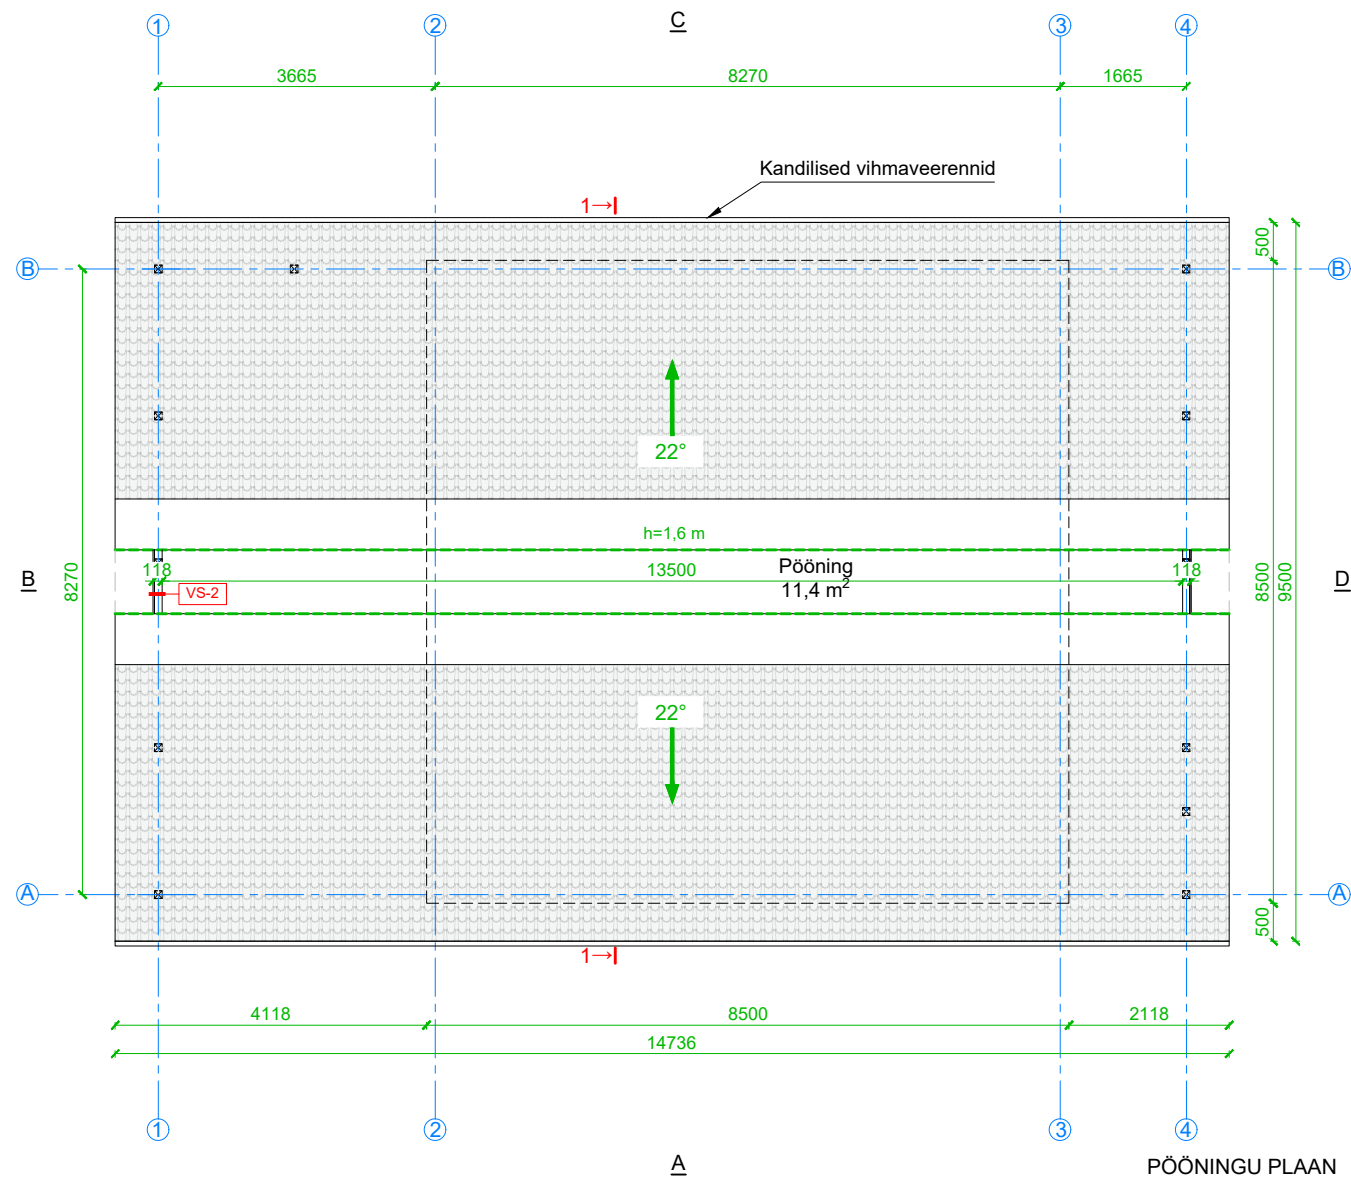

PÖÖNINGU PLAAN

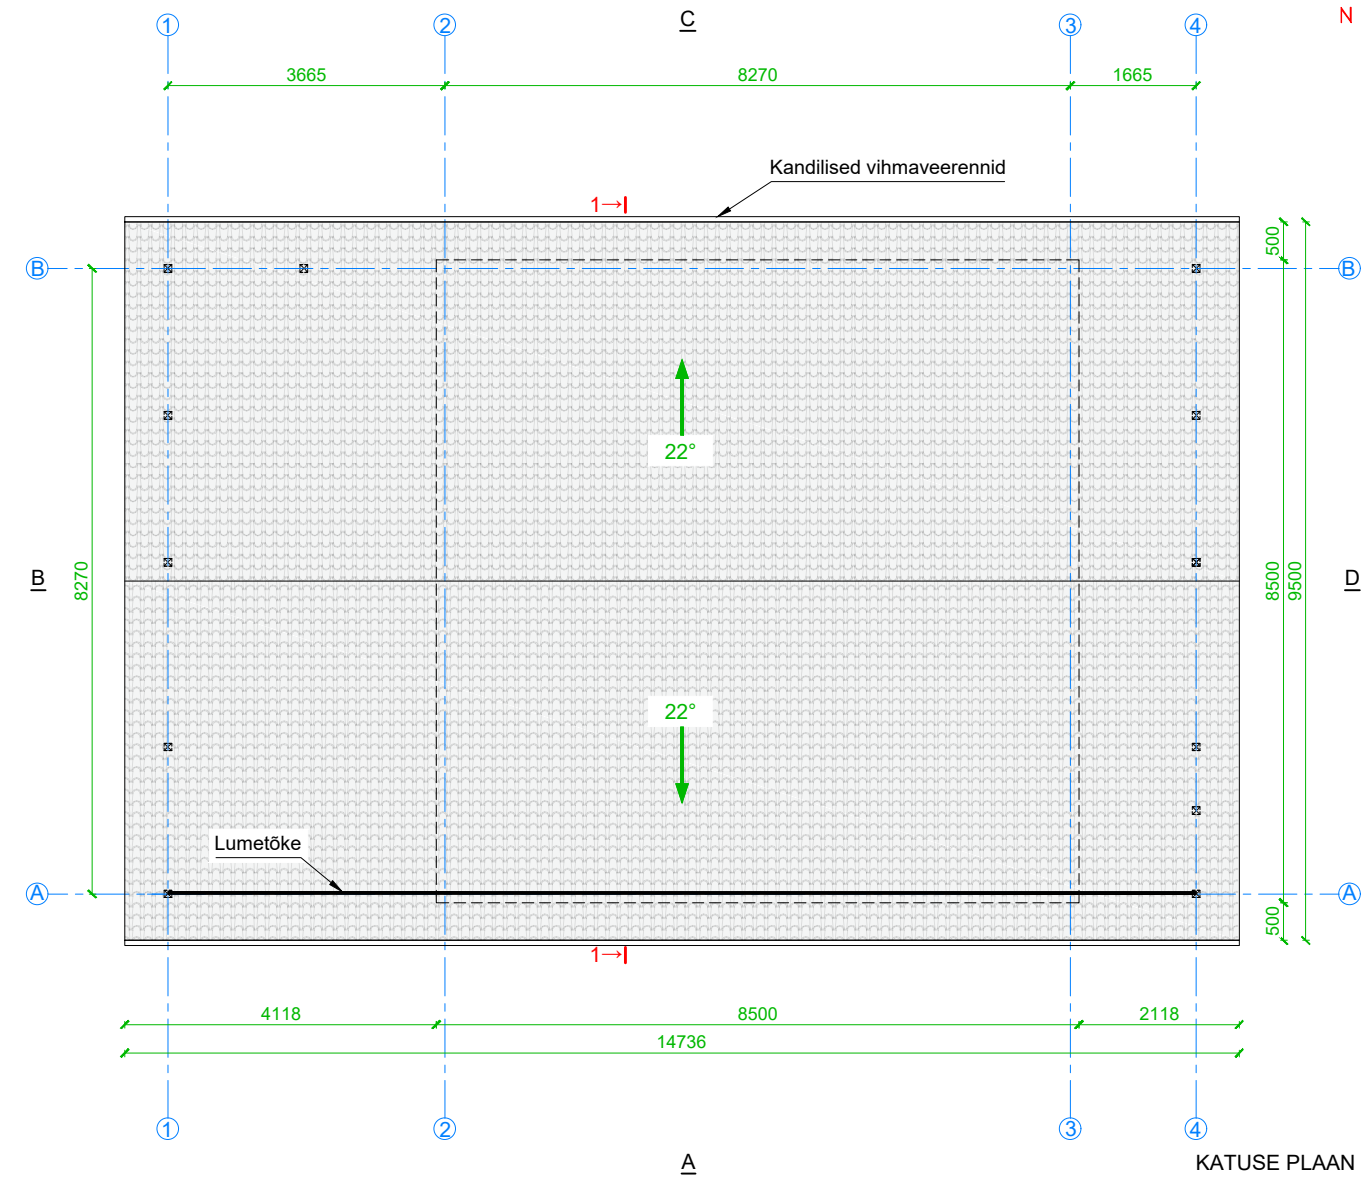

KATUSE PLAAN

VS-2 VÄLISSEIN	
Horisontaalne voodrilaud	18 mm
Karkass	100 mm

KL-1 KATUSLAGI

Katusekate	ca 35 mm
Roovitus	25x100 mm
Dist. liist	25 mm
Aluskate	
Ogaplaatferm	
OSB plaat	18 mm

VL-1 VAHELAGI


OSB plaat	22 mm
Mineraalvill	300 mm
Ogaplaatferm	
Aurutöke	
Ristsõrestik	22x50 mm
Kipsplaat	13 mm
Siseviimistlus	

VS-1 VÄLISSEIN

Horisontaalne voodrilaud	18 mm
Puitroov	22x50 mm
Tuuletõkkeplaat	25 mm
Karkass /mineraalvill	100 mm
Aurutöke	
Karkass /mineraalvill	50 mm
Puitroov	22x70 mm
Kipsplaat	13 mm
Siseviimistlus	

P-1 PÕRAND


Betoon	120 mm
Ehituskile	
Vahtpolüstüreen EPS 200 või analoog	
	300 mm
Liiv	200 mm
Geotekstiil	
Killustik	200 mm
Olemasolev pinnas	

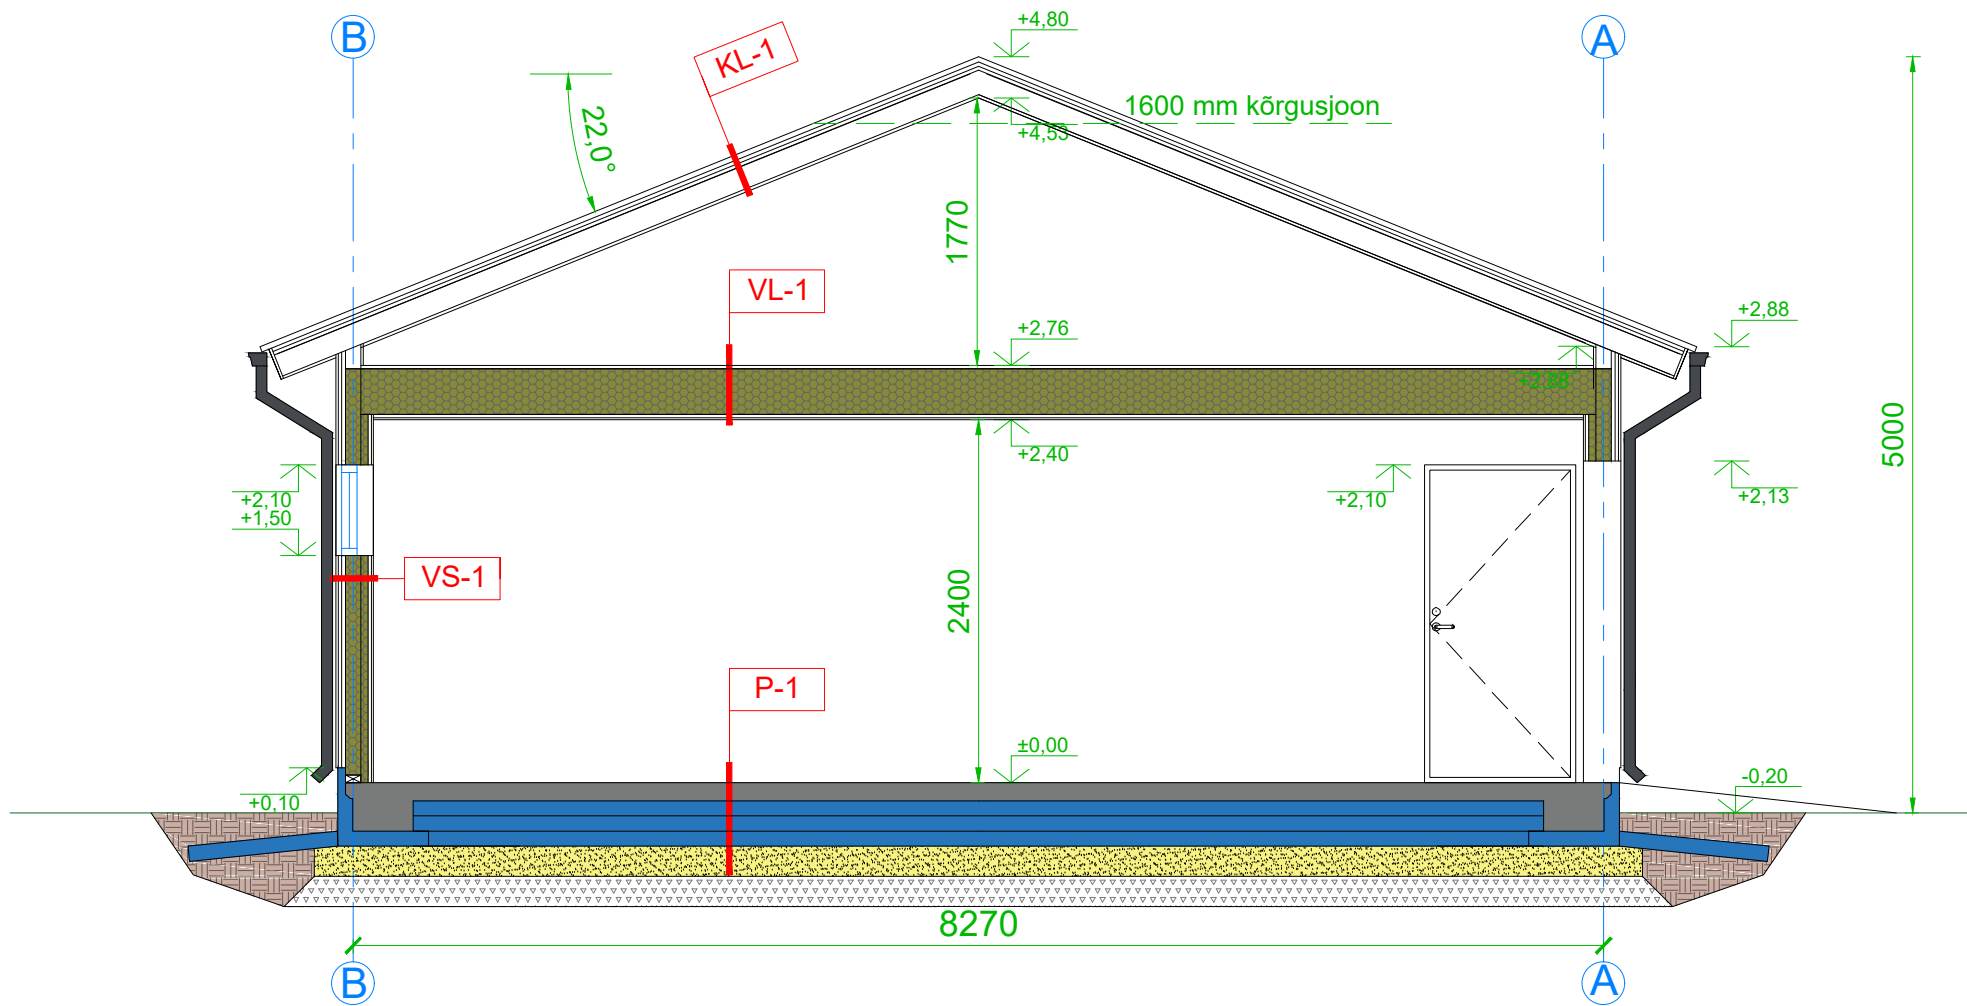





LÕIGE 1-1

MÄRKUS: Konstruktiivne osa lahendada eraldi projektiga.

Lõige 1-1

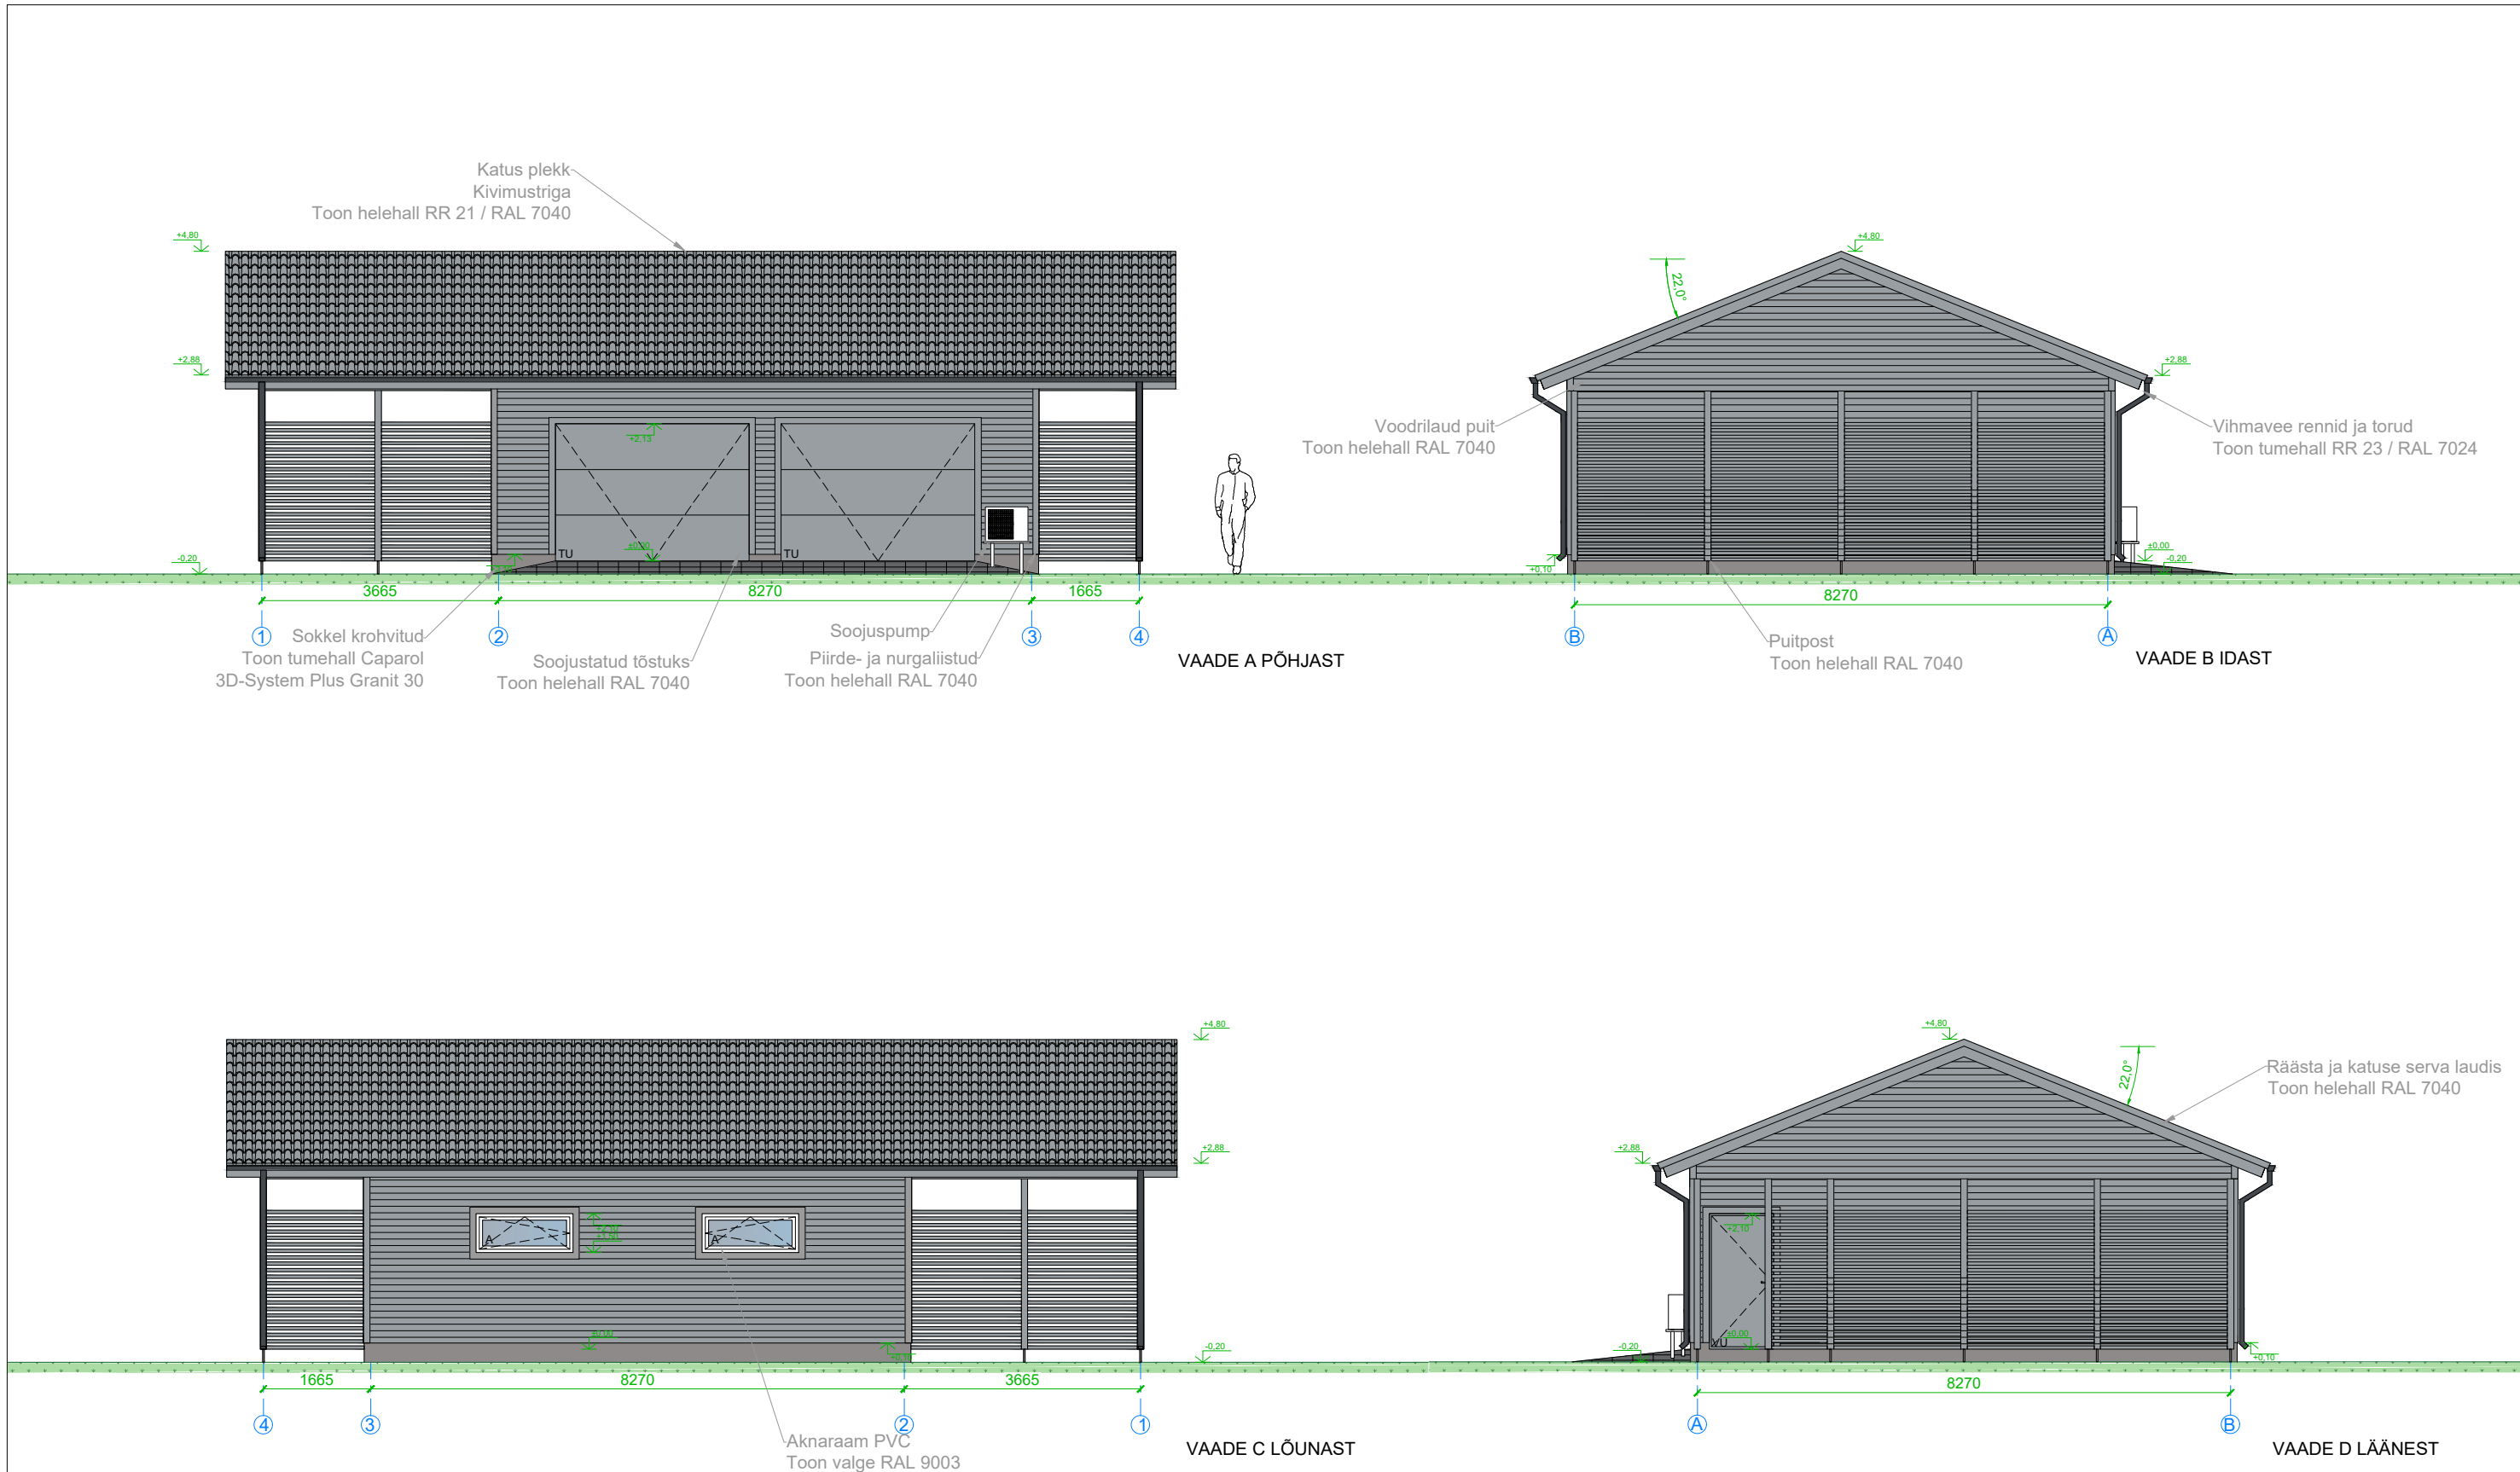

Vaated

SKEEM	AVA MÕÕDUD	KOGUS	MÄRKUSED
VU 	1000x2100	1	- SOOJUSTATUD PUIT- VÕI PUITALUMINIUM VÄLISUKS - KOMPLEKTIS LUKK, UKSELINGID - VÄRVITOON HELEHALL RAL 7040 - $U \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ - VAADE VÄLJAST, MÕÕDUD TÄPSUSTADA OBJEKTIL
TU 	3000x2125	1	- TÕSTUKS - ALUMIINUMPROFIIL TÄIDETUD VAHTPOLÜURE-TAANIGA - TRUMLIGA KERITAV - VÄRVITOON HELEHALL RAL 7040 - $U \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ - VAADE VÄLJAST, MÕÕDUD TÄPSUSTADA OBJEKTIL
A 	1500x600	1+1	- PVC-RAAM - KOLMEKORDNE KLAASPAKETT - KALD-/PÖÖRDAVATAV - 1 TK PAREMAKÄELINE, 1 TK VASAKUKÄELINE - RAAMI VÄRVITOON VALGE RAL 9003 - $U \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ - PÄIKESEFAKTOR 0,53 PF $\geq$ 40% - VAADE VÄLJAST, MÕÕDUD TÄPSUSTADA OBJEKTIL
PL 	1200x600	1	- PÖÖNINGULUUK LIIGENDREDELIGA - $U \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ - MÕÕDUD TÄPSUSTADA OBJEKTIL

Tellimusel koostas

Joonis

Avatäidete spetsifikatsioon

Töö nr

22-32