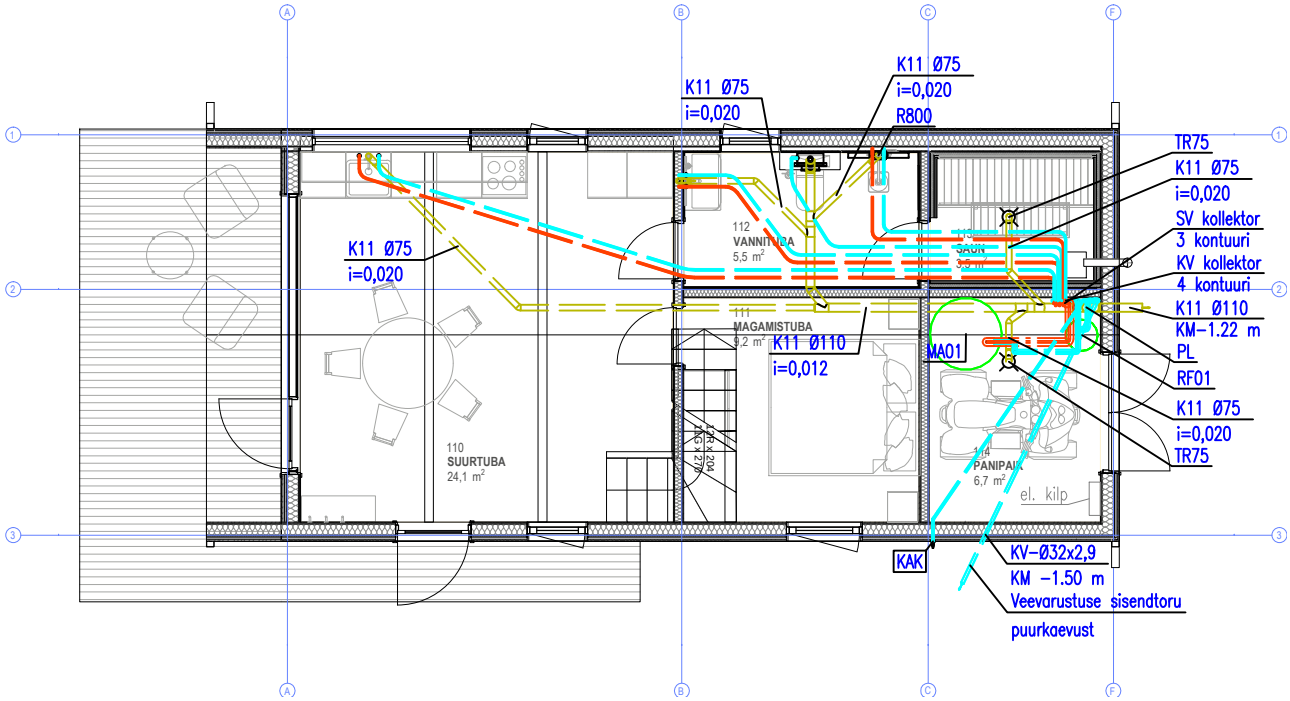

TINGMÄRGID:

K11 Ø110 i=0,015	SÜSTEEMI NIMETUS, TORU VÄLISLÄBIMÕÕT, KALLE
	SÜSTEEM K11 (OLMEKANALISATSIOON)
	PÕRANDATRAPP
PL	KANALISATSIOONITORU PUHASTUSLUUK
	KÜLMAVEE TORU (KV)
	SOOJAVEE TORU (SV)
KAK	KASTMISKRAAN

MÄRKUSED:

1. Kasutada Ø40–75mm PP SN4 ja Ø110–160mm PP SN8 olmekanalisatsioonitorusid. Pinnases kasutada BD tähistusega torusid.
2. Kasutada PN10 PE–Xa plast– või ALPEX komposiittorusid. Veevõtupunkti ühendus teha Ø16mm toruga kui joonisel ei ole näidatud teisiti.
3. Kõik konstruktsioonis kulgevad isoleerimata torud peavad olema hülsstorus (HDPE)

SAUNAMAJA
Kuru küla, Alutaguse vald, Ida-Viru mk

Staadium PP
Töö nr

VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON

1. korruse plaan

Mõõtkava 1:100
Joonise nr **VK-5-01** Leht **1/1**
Kuupäev 14.10.2025