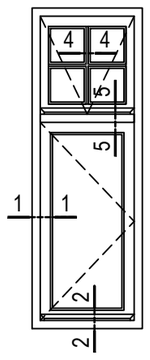

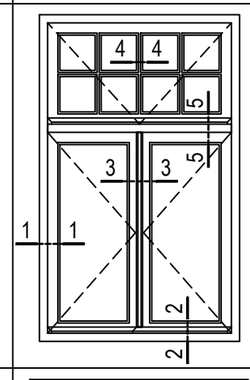
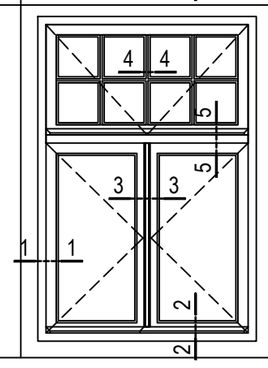
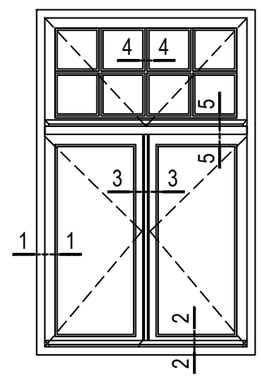
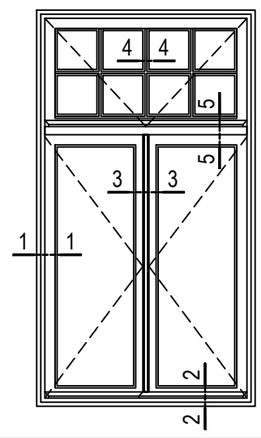
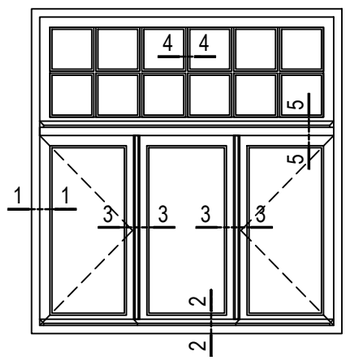
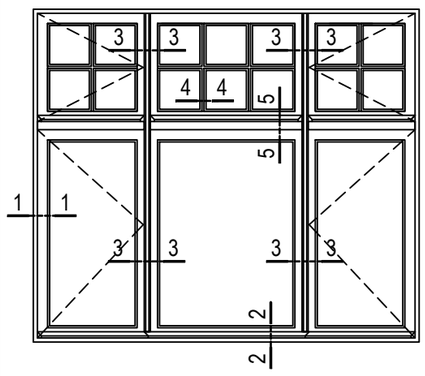
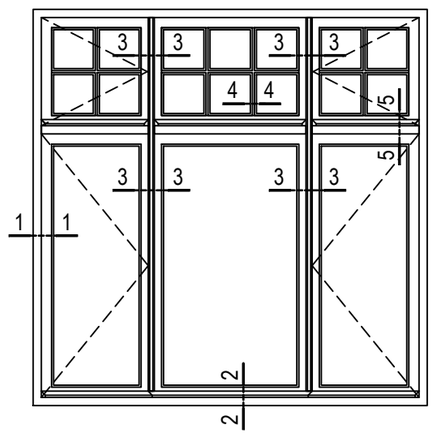
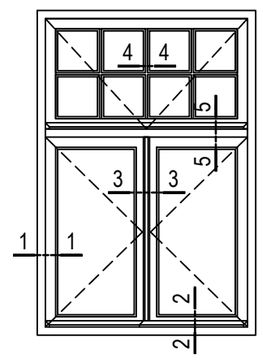
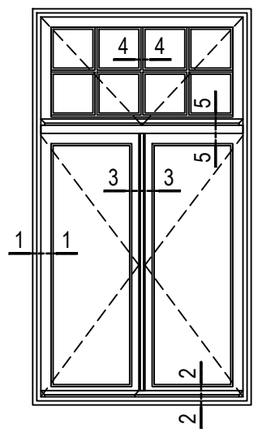
Tähis	Joonis	Mõõdud	Kogus	Märkused
A-4		480 x 1390 mm	2 tk	projekteeritud kaheraamne puitaken, siseküljes klaaspakett asukoht : 1 korrus
A-5		400 x 2160 mm	1 tk	Üheraamne puitaken, 3 kordne klaaspakett, ei ole avatav. asukoht : 2 korrusel (projekteeritud aknaavas)


Tähis	Joonis	Mõõdud	Kogus	Märkused
A-6		930 x 1550 mm	2 tk	kaheraamne puitaken, siseküljes klaaspakett asukoht : 2 korruse vintskappide aknad.
A-7		920 x 1650 mm	1 tk	projekteeritud kaheraamne puitaken, siseküljes klaaspakett asukoht : 1 korrusel

Tähis	Joonis	Mõõdud	Kogus	Märkused
A-8		1050 x 1620 mm	2 tk	kaheraamne puitaken, siseküljes klaaspakett asukoht : 2 korrus, erkeri külgmised aknad
A-9		1050 x 1870 mm	2 tk	kaheraamne puitaken, siseküljes klaaspakett asukoht : 1 korrus, erkeri külgmised aknad

Tähis	Joonis	Mõõdud	Kogus	Märkused
A-10		1520 x 1650 mm	1 tk	kaheraamne puitaken, siseküljes klaaspakett asukoht : 1 korrus Ülemine ja keskmine osa mitteavatavad.
A-11		1890 x 1620 mm	1 tk	kaheraamne puitaken, siseküljes klaaspakett asukoht : erkeri keskmine aken teisel korrusel. Ülemine ja alumine keskmine osa mitteavatav.

Tähis	Joonis	Mõõdud	Kogus	Märkused
A-12	 Mõõdud: 1870 x 1890 mm Kogus: 1 tk Kirjeldus: kaheraamne puitaken, siseküljes klaaspakett asukoht : erkeri keskmine aken 1 korrusel. Ülemine ja alumine keskmine osa mitteavatav.			

Tähis	Joonis	Mõõdud	Kogus	Märkused
A-13		890 x 1390 mm	1 tk	projekteeritud kaheraamne puitaken, siseküljes klaaspakett asukoht : 1 korrusel
A-14		1010 x 1870 mm	1 tk	kaheraamne puitaken, siseküljes klaaspakett asukoht : 1 korrus, uus aken

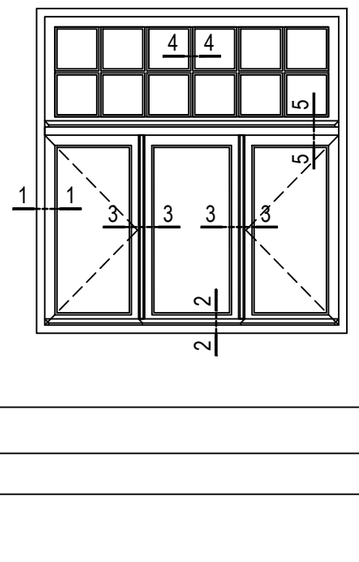Tähis	Joonis	Mõõdud	Kogus	Märkused
A-15		1500 x 1540 mm	1 tk	kaheraamne puitaken, siseküljes klaaspakett asukoht : 2 korrus Ülemine ja keskmine osa mitteavatavad.

Märkused:
Akende asukohad kantud põhiplaanidele AR-5-01 ja AR-5-02 ning vaadetele AR-6-01 ... AR-6-03
Akende paiknemine välisseinas joonis AR-7-05. Raamide paigutus ümber akende joonis AR-7-09
Akende raamid ja lengid katta valge õlipõhise värviga. Klaaspaketi tihend valget värvi.
Prosspulgad akna välimises raamis teha klaasi läbivad. Sisemises raamis ei ole prosspulgad vajalikud.
Enne akende valmistamist kontrollida kõikide avade mõõdud kohapeal.
Akende sõlmed vt. joonis AR-8-04.

		Asukoht: Nõmme linnaosa, Tallinn	Staadium: EP
			Joonise nr.: AR-8-01
Töö nr. 2024/224	Üksikelamu rekonstrueerimise ja laiendamise projekt	Joonise nimetus: Akende spetsifikatsioon	Mõõtkava
arhitekt			22.05.2024