


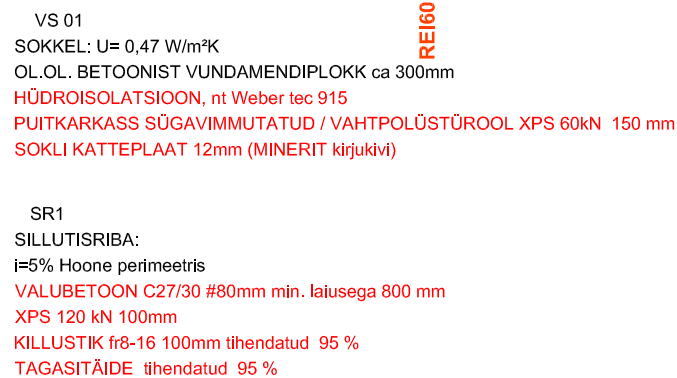

1. Alusplaanina on kasutatud hoone inventeerimisjoonise põhiplaani.
2. Aknaplekid paigaldada min 15 mm üle katteplaadi- värvitoon tumepruun.
3. Sokli lisasoojustus katta Pur-kattega plekiga, toonis tumepruun.
4. Sokli soojustus tuleb rajada kogu perimeetris 80cm laiuse harjatud betoonist $i=5\%$ C27/30 sillutisriba taha.
5. Vihmaveesüsteemi äravoolukohtadesse paigaldada sademevete ärajuhtimiskivid ja min $L=2m$ betoonist äravoolurennid
6. Enne soojustuse paigaldamist tuleb tellijal eemaldada (sokliit) mittevajalikud kaabeldused, seadmed.
7. Fassaaditöö eel tösta proj.PVC-aknad võimalikult lisasoojustuse tagapinda, pool raamist katta lisasoojustusega.
8. Hoone sokkel viimistleda tehaselise kirjurivikrohvitud 12mm soklikatteplaadiga, toonis RW 2575.
9. Tuletõkkesoonid käesolevaga ei muutu: keldrikorrus, trepikojad, korterid, soojusõlm ja kilbiruum.

		TELLUA ESINDAJA								Viljandi vald, Mustla alevik		kortenõistust	
		OBJEKT		HOONE SOKLIOSA LISASOOJUSTAMINE									
				AADRESS		Viljandi vald, Mustla alevik,							
PROJEKTEERUJA	ALLKIRI	KUUPÄEV 09.04.2025		JÕONISE NIMETUS HOONE LÕIGE ja OTSVAADE									
VASTUTAV SPETSIALIST	ALLKIRI	KUUPÄEV 09.04.2025		PROJEKTI NR 0925	JÕONISE NR AA-6-01	LEHEKÕLJE NR 19	PROJEKTI ETAPP EP	MÕÕTKAVA 1:100	VERSIOON V01				