
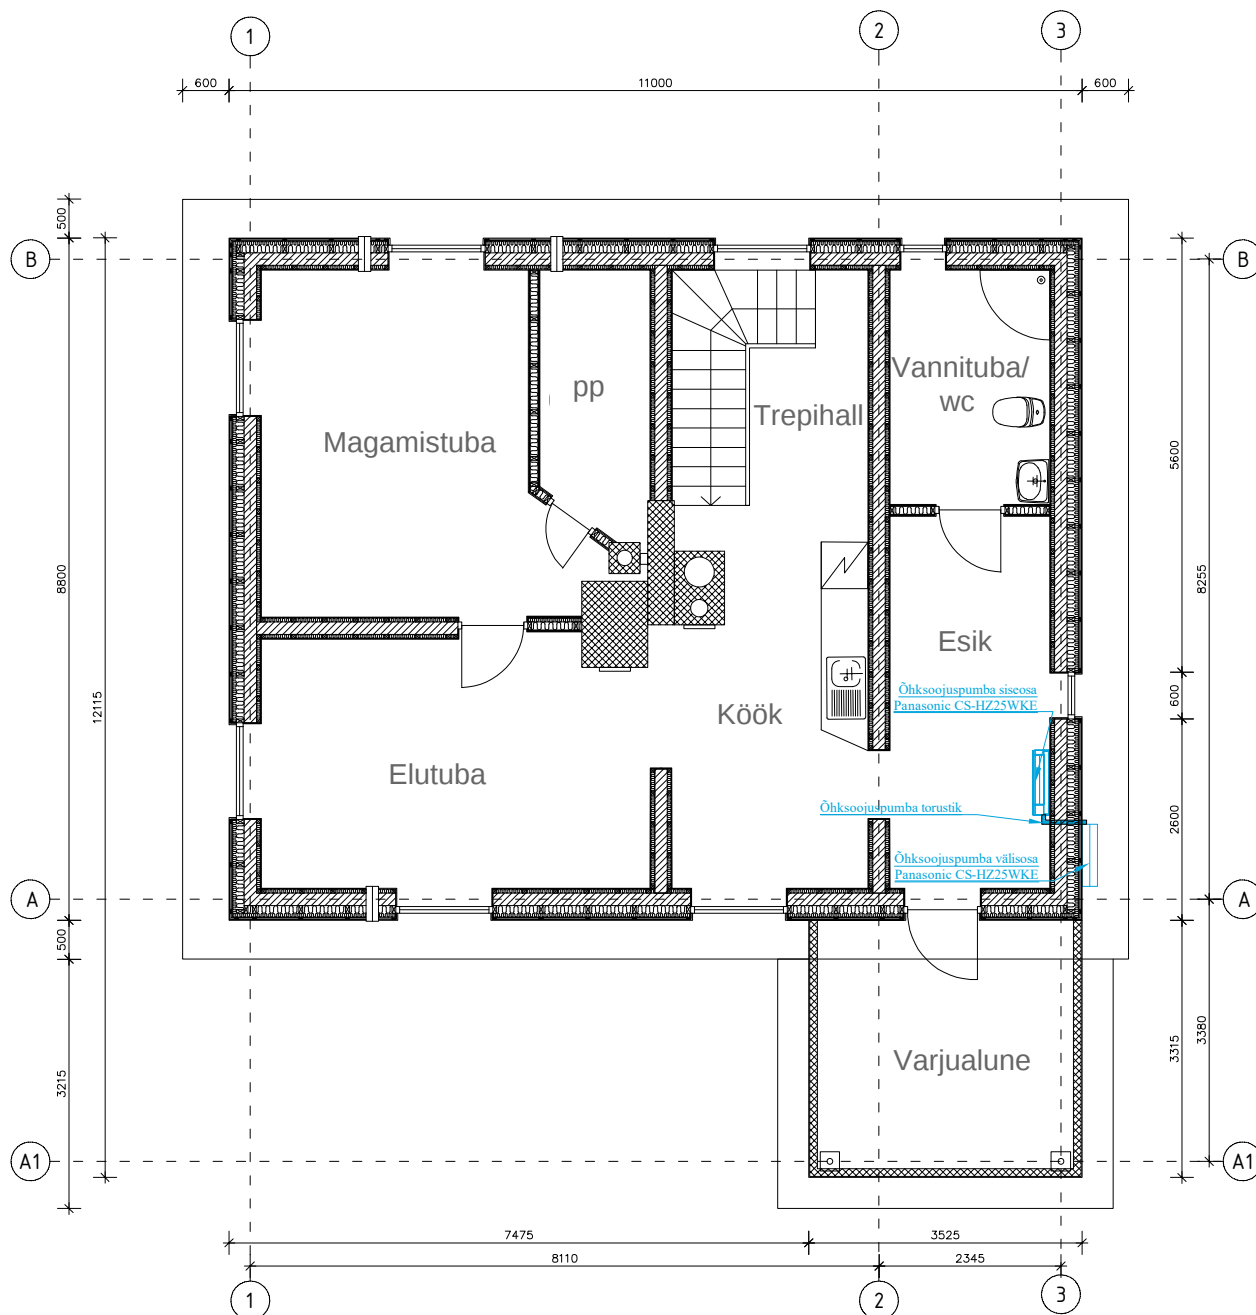




1. Alusjoonisena on kasutatud OÜ poolt koostatud tööd nr xxxx.
2. Õhksoojuspumba siseosa paigaldatakse seinale, torustik ja juhtmestik paigaldatakse konstruktsioonidesse peidetult või plastik karbikusse. Kogu paigaldus peab olema esteetiline.
3. Torustiku paigutus teha vastavalt olemasoleva olukorrale ning ligipääsetavusele.
4. Karbik värvida fassaadiga samasse tooni.
5. Õhksoojuspump paigaldada tsingitud või värvitud maaraamile.
6. Maaraam paigaldada betoonalusele.

KOOSTAJA	TÖÖ NR	TÖÖ NIMETUS		
	012022	ÕHK-ÕHKSOOJUSPUMBA PAIGALDAMINE		
EESNIMI PERENIMI	STAADIUM	ÜKSIKELAMULE		
	EP	VILJANDI MAAKOND, VILJANDI LINN, NÄIDISE TN 2		
TELLIJA/OMANIK	VILJANDI 01.01.2022	JONISE NIMETUS		
		PÕHIKORRUSE PLAAN		
EESNIMI PERENIMI	VILJANDI 01.01.2022	DOKUMENDI TÄHIS	SKAALA	FAILI NIMI
		AR-5-01	1:100	012022_EP_AR-5-01_pohikorruseplaan