




Lõige 1-1

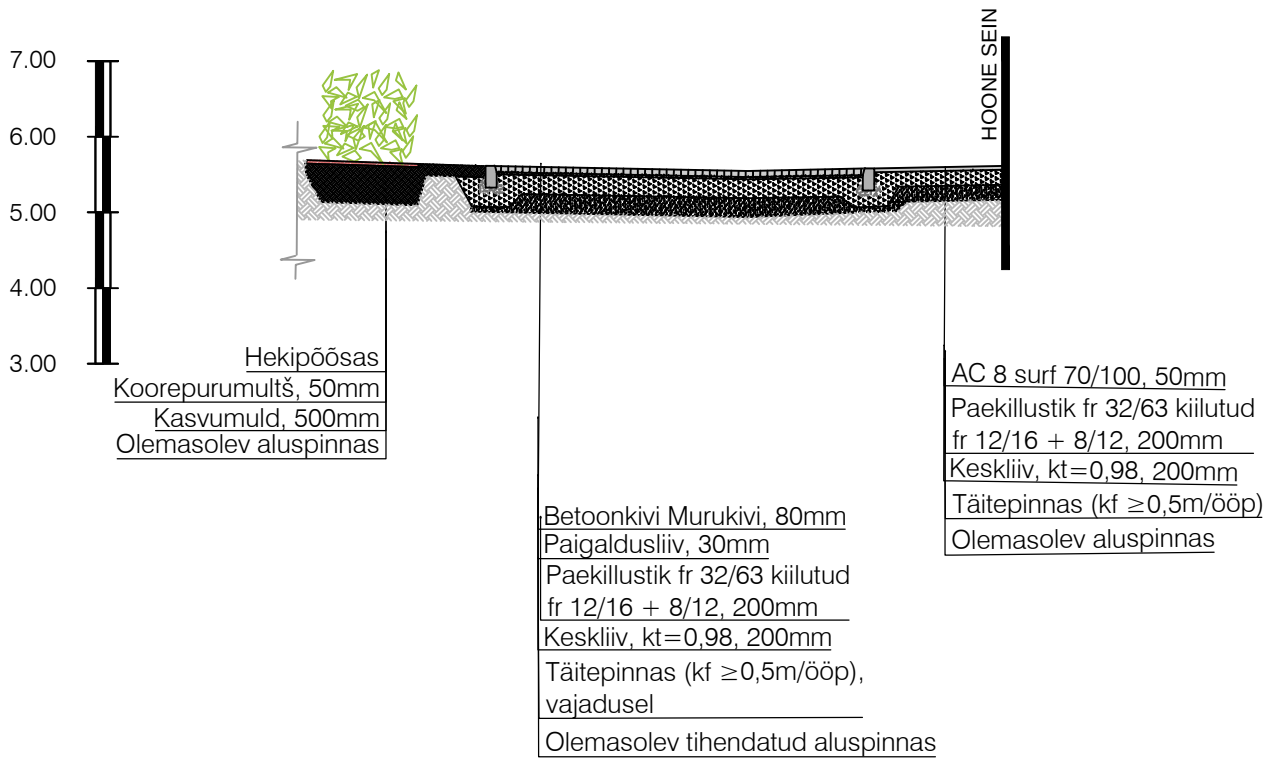

Lõige 3-3
Puu juurestiku kaitse

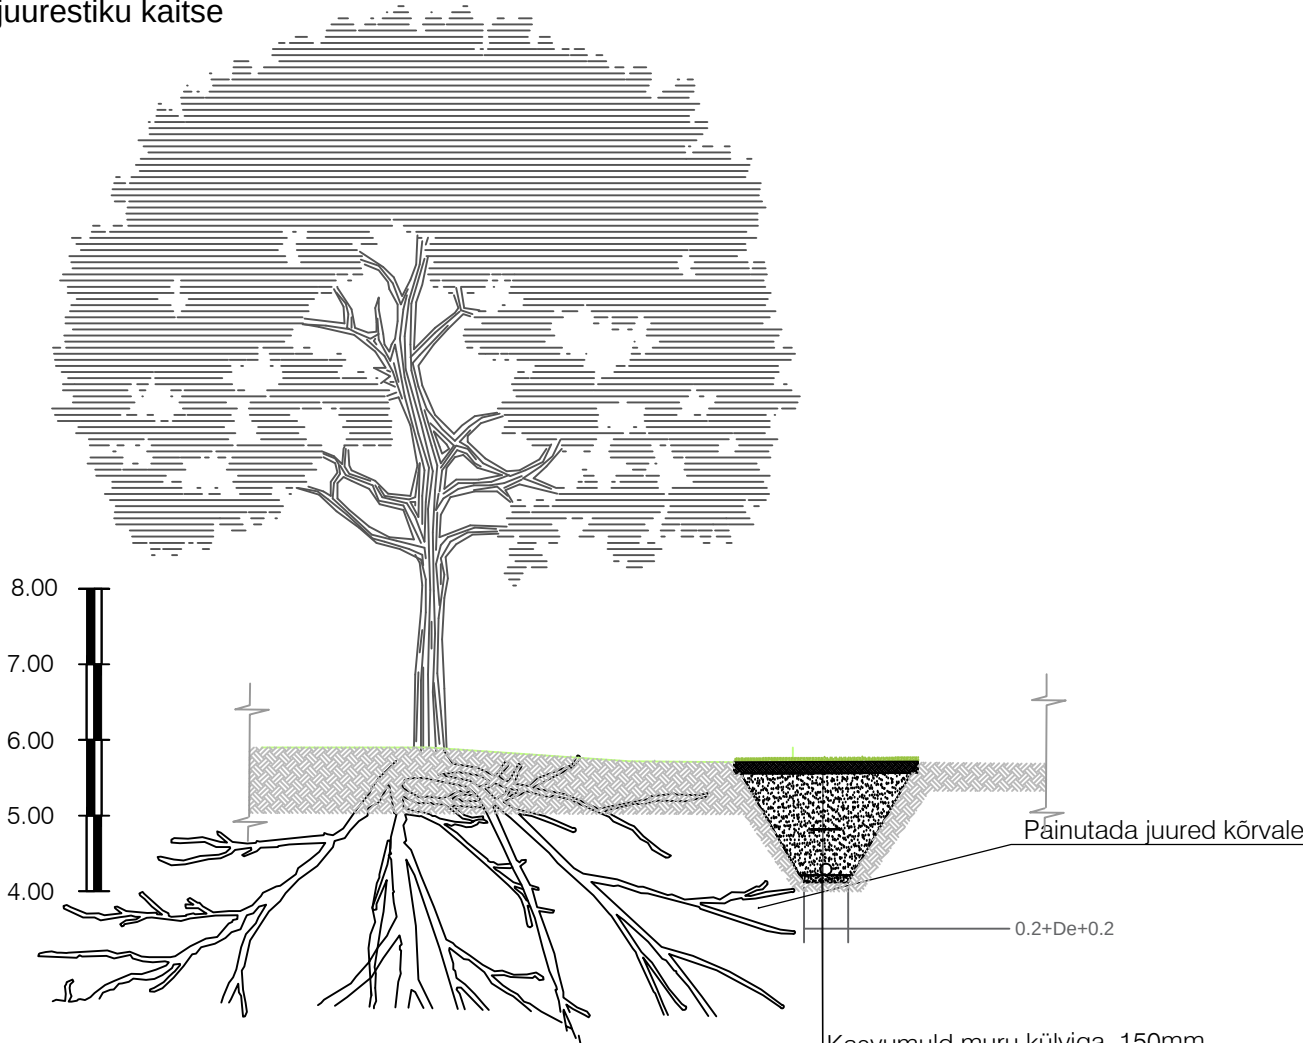

Taastatav kõnnitee a/b kate

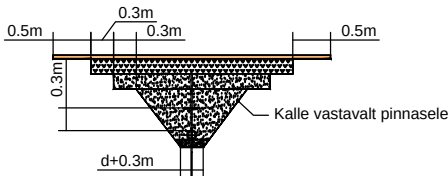


*Täitepinnas tihendada tihendustegurini Kt=0,98. Kaeviku põhja tihendustegur peab olema vähemalt Kt=0,94.

AC 8 surf 70/100, 50mm
Paekillustik fr 32/63 koos kiilekillustikuga fr 12/16 ja 8/12, 200mm
Keskliiv, kt=0,98, 200mm
Täide liivast, kf $\geq$ 0,5m/ööp, kt=0,98,h vastavalt kaevikule*
Turvalint, 300mm tehnovõrgust
Tehnovõrk
Killustikalus, fr $\frac{16}{32}$ kiilutud fr 8/12 kt=0,98, 150mm

*Täitepinnas tihendada tihendustegurini Kt=0,98. Kaeviku põhja tihendustegur peab olema vähemalt Kt=0,94.

Lõige 2-2
Taast sõidutee

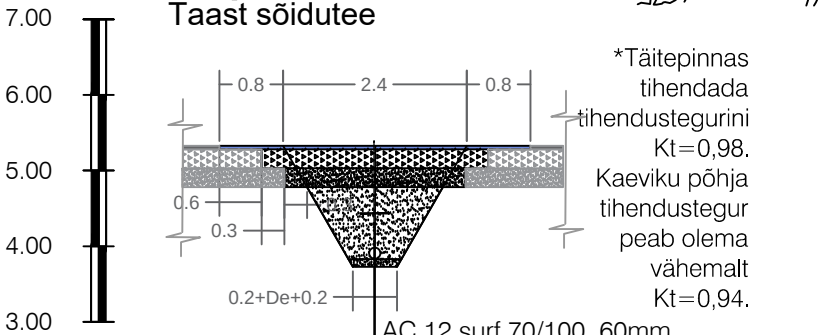

AC 12 surf 70/100, 60mm
Paekillustik fr 32/63 koos kiilekillustikuga fr 12/16 ja 8/12, 250mm
Keskliiv, kt=0,98, 250mm
Täide liivast, kf $\geq$ 0,5m/ööp, kt=0,98,h vastavalt kaevikule*
Turvalint, 300mm tehnovõrgust
Tehnovõrk
Killustikalus, fr $\frac{16}{32}$ kiilutud fr 8/12 kt=0,98, 150mm

*Täitepinnas tihendada tihendustegurini Kt=0,98. Kaeviku põhja tihendustegur peab olema vähemalt Kt=0,94.

Kasvumuld muru külviga, 150mm
Täide liivast, kf $\geq$ 0,5m/ööp, kt=0,98,h vastavalt kaevikule*
Turvalint, 300mm tehnovõrgust
Tehnovõrk
Liivalus, kt=0,98, 100mm

- Märkused
- Killustikalus rajada kiilumismeetodil aluskiht fr 32...63, kiilutakse fr 12..16 kulunormiga 25 kg/m² ja fr 8...12 kulunormiga 15 kg/m² vastavalt " Tee ehitamise kvaliteedi nõuded".
 - Elastusmoodul killustikaluse pinnal peab sõiduteel olema vähemalt 170 MPa, kõnniteel 140 MPa.
 - Liiv või kruusliiv aluse drenivus minimaalselt 2 m/ööpäevas.
 - Minimaalsed kvaliteedinõuded asfaltsegude jämetäitematerjalidele:
AC surf(45% tardkivi): GC85/20, FI25, LA30
AC 12 surf C100/0, LA30,AN14,FnaCL4,f2,AbrA40
 - Minimaalsed nõuded täitematerjalide omadustele aluste ehitamisel fraktsioneeritud killustikust:
C50/30;LA40;F8,FI35,f4
 - Tagasitõõsade tihenduskoefitsient vähemalt 0.98.
 - Äärekivide paigaldusbetooni kihipaksus peab olema vähemalt 8 cm.
 - Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld (pH 6.5-7.0), mis ei tohi sisaldada kive, killustikku, umbrohujuuri ega taimedele kahjulikke aineid ning tuleb tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ega veelohke. Kasvumullana ei tohi kasutada külmunud pinnast. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir tuleb ühtlustada ning tasandada niidukõlblikuks.