Kaeviku ristlõige
Tüüp nr 1

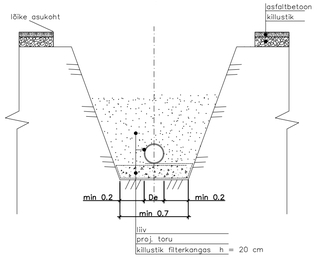

Kaeviku ristlõige
Tüüp nr 2

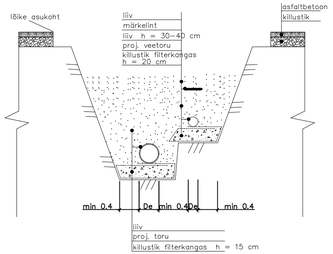

Kaeviku ristlõige
Tüüp nr 3

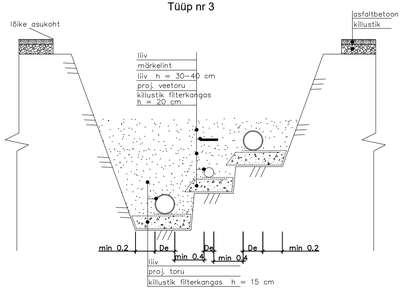

Torustiku paigaldamine ristumisel
ol.ol. elektri- või sidekaabliga

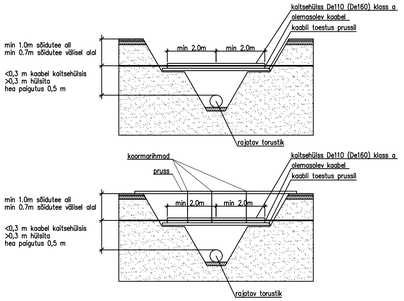

Pinnatud teekatte taastamine

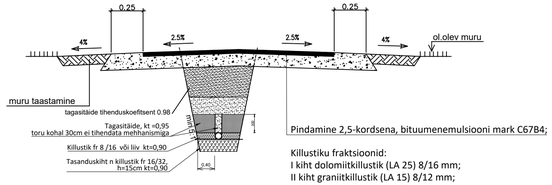

Pindamine 2,5-kordsena, bituumenemulsiooni mark C67B4;

Killustiku fraktsioonid:
I kiht dolomiitkillustik (LA 25) 8/16 mm;
II kiht graniitkillustik (LA 15) 8/12 mm;
III kiht graniitkillustik (LA 15) 4/8 mm.

Kaeviku ristlõige
Tüüp nr 4



Kaeviku ristlõige
Tüüp nr 5

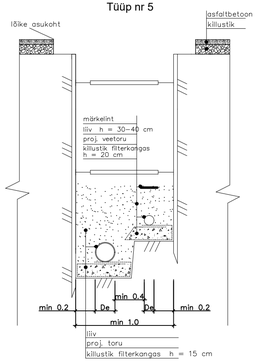

Kaeviku ristlõige
Tüüp nr 6

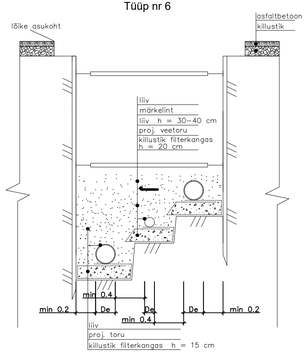

Torustiku paigaldamine paralleelsel kulgemisel ol.ol. elektri-või sidekaabliga

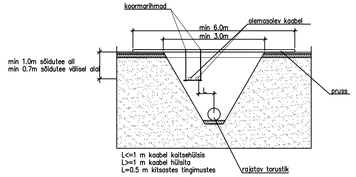

Märkus : kaabel ümbritseda minimaalselt 15 cm paksuse liivakihiga ja tähistada 30 cm kõrgusel kaablist kõlase hoiatuslindiga

Haljasala taastamine



Drenaaži kaevik