


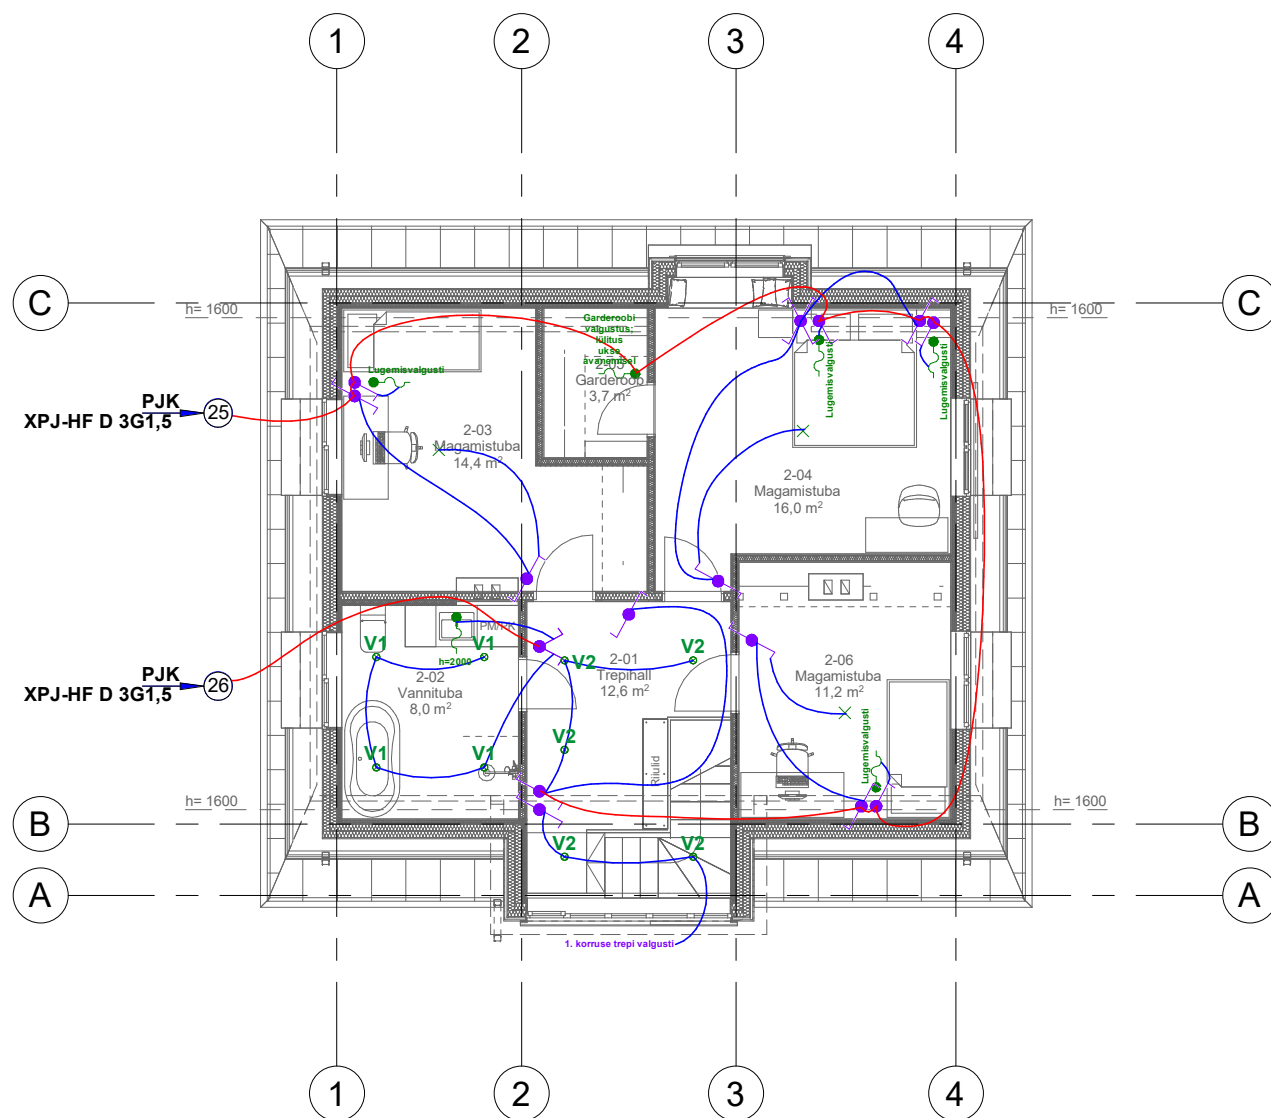

- MÄRKUSED**
- Kõik pistikupesad ja lülitid paigaldada võimaluse korral kohakuti (pistikupesa lüliti all);
 - Pistikupesad paigaldada horisontaalsuunaliselt h=200 mm põrandast v.a. juhul, kui on antud eraldi viide, keskoht avadest ja seinte sisenukadest 150 mm, kui ei ole teisiti märgitud;
 - Lülitid paigaldada vertikaalsuunaliselt kõrgusele 1000 mm;
 - Mitme vertikaalse lüliti korral paigutada ülemine lüliti 1000mm kõrgusele;
 - Pistikute ja lülitite sari kooskõlastada enne töödega alustamist Tellijaga;
 - Niisketes ruumides ja väljas paiknevad pistikupesad peavad olema kaitsekatega ning IP44 kaitseastmega.
 - Harutooside täpsed asukohad määrab ehitaja kohapeal.