


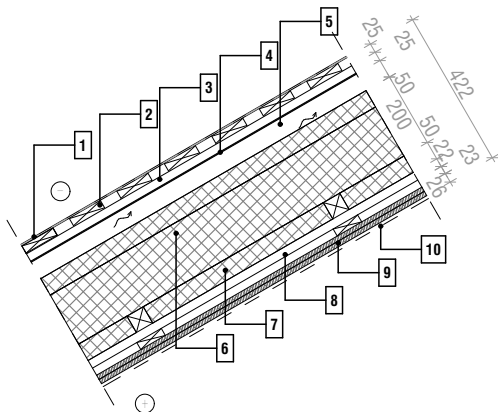

KL-01

1. Katusekate / Valtsplekk
(nt. Rannila Classic)
2. Puitroovid 25x100, sügavimmutatud
samm 200mm 25mm
3. Distantliist / Tuulutatav õhkvahe
Puit 25x50, sügavimmutatud, samm 600mm 25mm
4. Rullmaterjalist aluskate (nt. Divoroll Universal + 2S)
5. Distantliist / Tuulutatav õhkvahe
Puit 50x50, sügavimmutatud, samm 600mm 50 mm
6. Puitsarikas 50x200, samm 600mm
Sarikate vahel soojusisolatsioon kahes kihis / jäik poliüuretaanvaht (PIR)
ülemine kiht nt. Kingspan Therma™ TW57, $\lambda=0,025$ W/m 50mm
alumine kiht nt. Kingspan Therma™ TP10, $\lambda=0,022$ W/m 150mm 200mm
7. Puitroov 50x50, samm 400mm
Roovide vahel soojusisolatsioon / jäik poliüuretaanvaht (PIR)
nt. Kingspan Therma™ TP10, $\lambda=0,022$ W/mK 50mm
8. Puidust 22x75 ristsõrestik 45mm
9. Ehitusplaat / 2 x tulekindel kipsplaat
(nt. Knauf KEK), vuugid ülekattes 25mm
10. Siseviimistlus

Märkused:

- hoone katuslagi
- kortereid eraldavate EI30 tulepüsivusega seinte koha
on katuslakke ette nähtud 500mm laiused mineraalvilla tsoonid
kogu soojustuskihi paksuses
- PIR soojustuse (kiht 6) pealmise kihi tuletundlikkus peab vastama klassile B-s1, d0
- täiendav info tarindi kohta vt. projekti EK-osa

Tehnilised näitajad:

Tulepüsivus	REI30
Helipidavus	R' _w =55 dB
Soojajuhtivus	U=0,12 W/mK

02	Korrigeeritud katuslae KL-01 konstruktsioon	P.Urb	28.09.2021
MUUDATUS	MUUDATUSE KIRJELDUS	TEOSTAS	KUUPÄEV

MÄRKUSED

1. Käesolevas projektis määratud materjale võib asendada tehniliste ja visuaalsete omaduste poolest võrdväärsetega, kui see ei vähenda tehnilisi, esteetilisi või muulaadseid kvaliteediomadusi. Kõik valitud materjalide asendused tuleb kooskõlastada projekti arhitektidega.
2. Vastuolu ilmnmisel käesoleva joonise ning arhitektuurse või mistahes muu projekti osa jooniste, spetsifikatsioonide või seletuskirja vahel, tuleb kohe teavitada projekteerijat või projektijuhti.