


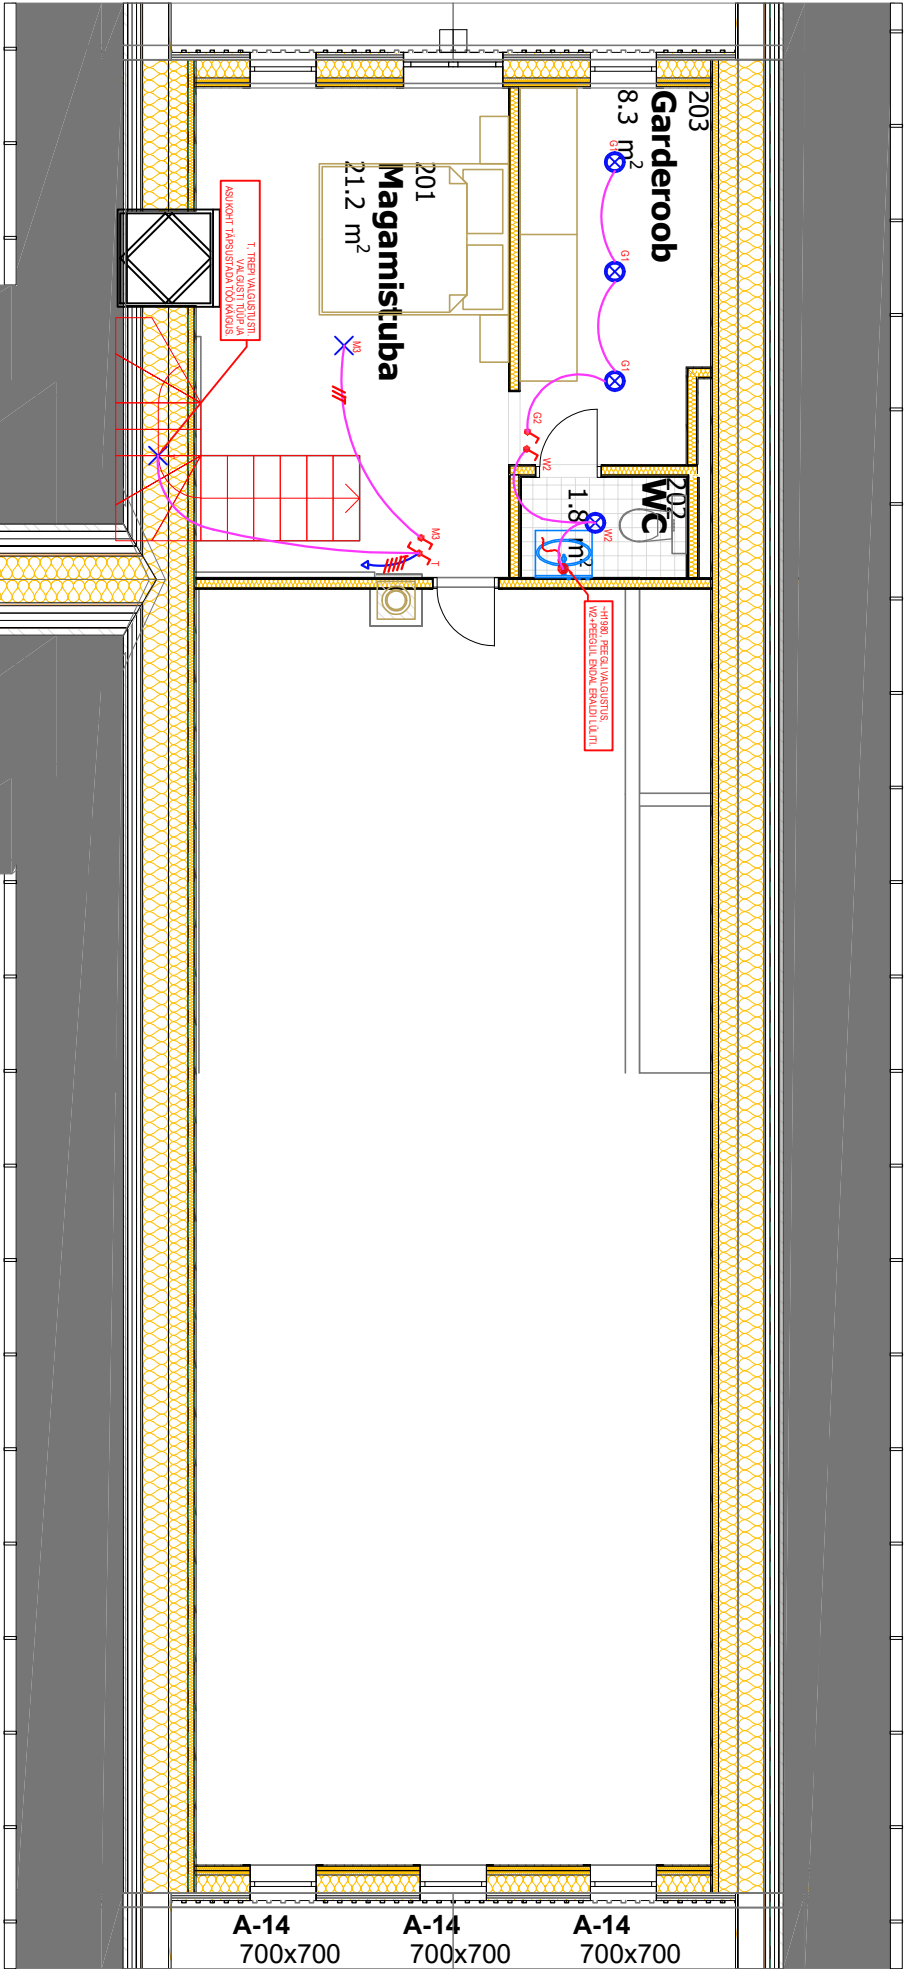

MÄRKUSED:

Instalatsioon loobitakse süvitatult, kasutades vastava aheluseisuga arvukuid.

Väljas ja mislehes ruumides olede kasutada elektriseadmed kaitsesirringa mm. P44. Kui seadme (e) asukohta muudetakse siis tuleb P asetat võimalusel suurenda.

Kaabeldus pesuruumis loobitakse sügavusele ku 50mm (jalgala sooride nõudele). Saunais kaabeldus kõrgemal ku 1m 1170 ja seadmed 1125.

Kok ulund pöördumata ühe avavusest 200mm ja vertikaalsuunasel kõrgusele +100mm pöörduda 0-pinnale (ku pole mud märkeus) .

Termostaadid paigaldada kottakuti ülitillega.

Hälgemained loobitakse pükku, ülitilveigust biga seadmetekodas.

Proovies väljavad kaablid mis ei ole konstruktioonis varet, pööravad dienna UV-kiirteid 40 UV-kiirteid kaitses.

Loode loobitakse jagada seinale ja seadmele otsele nõudele. Toode loobitakse ümber seadmele otsele nõudele. Toode loobitakse ümber seadmele otsele nõudele.

Asukohtade ja seadmete paigaldamine arvutatakse arhitekti nõudepaigaldust. Kõigi varetite saunais seadmete asukohtade korrektsus vastavalt mõõde seadmele paigalduse.

Seadmele lihtsust asukohtade loobitakse otsele kõrgus. Toode ruum seadmele paigaldust varetite kütte ja ventilatsioon pinnale.

Termise ruum seadmele otsele asukohtade varetite kõrgus seadmele paigaldust.

Alavõrgustite, punde ja leevõrgustite asukohtade loobitakse otsele kõrgus.

Täpset asukohtade seadmed loobitakse vastavalt seadmele seadmele paigaldust.

- Eramu paigalduskeskus (PJK)
- Seadme ühenduskohthandlarp
- Lühilülit, süv.
- Grupilülit, süv.
- 3me lülit, süv.
- Vekselilülit, süv.
- Grupivõrksel, süv. IP20
- Ristilülit, süv. IP20
- Dimmerilülit, süv. IP20
- Lühilülit, pp.
- 1 2 3 4 5 12,3,4,5-re raam
- Horisontaalne paigaldus
- Steinel True Presence
- Kohaolekandur
- Liikumisandur
- Hämarusandur
- Lühitervavagusti
- Maja numbrivagusti
- Laevavagusti
- Pinnapealne ülvavagusti
- Süvitatud vagusti
- suunatav pinnapealne kottvavagusti
- sinivavagusti
- RGBW LED riba
- väljätöödud todevaimidus
- DIM dimmerdaav vagusti(d)
- Maja toidekaabel /XPK 4G25mm
- Kaabel PP/XPJ 5G2,5
- Kaabel PPJ/XPJ 3G2,5
- Kaabel PP/XPJ 3G1,5